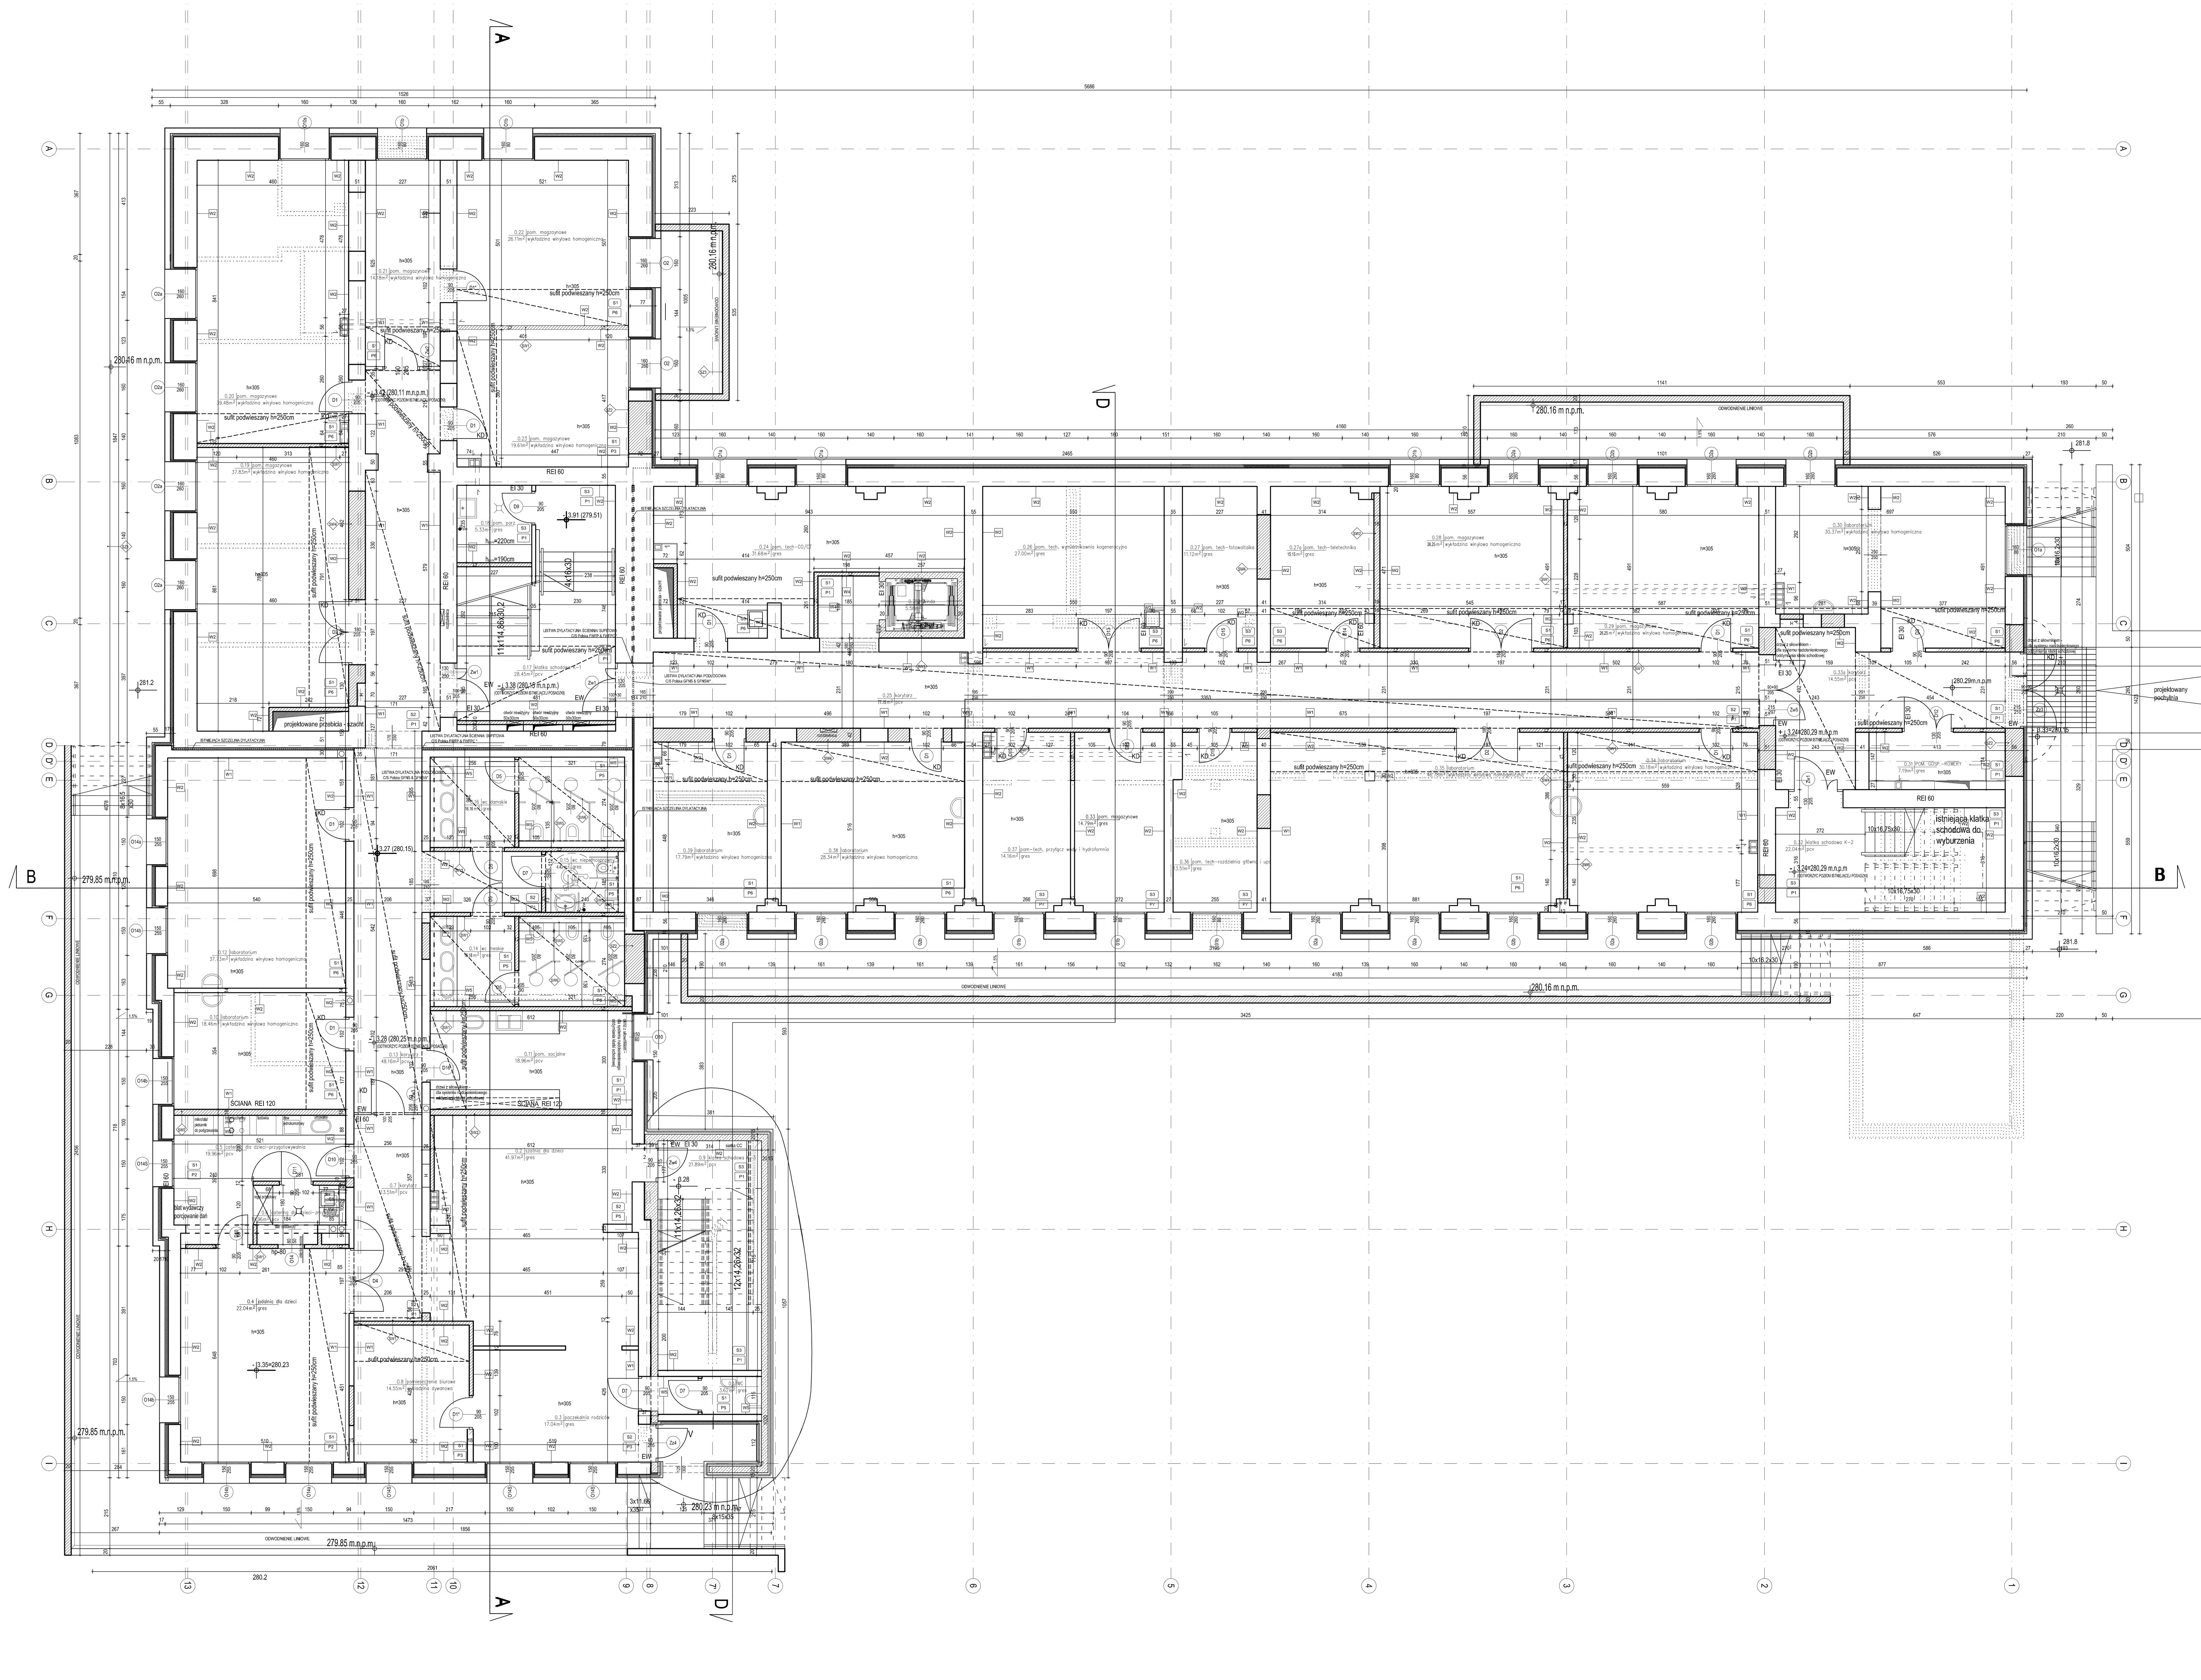

LEGENDA WYKOŃCZENIA:

TYP SUFITU:

SYMBOL	OPIS
S1	SUFIT PODWIESZANY Z WEŁNY DRZEWNEJ TYP: FINE :KOLOR : RAL 9010 ; FOMAT :120X60cm ,MOCOWANIE TYPU: VK-09;FIRMA HERADESIGN*
S2	SUFIT PODWIESZANY Z WEŁNY DRZEWNEJ TYP: FINE :KOLOR : RAL 9010 ; FOMAT :120X60cm ,MOCOWANIE TYPU: VK-09;FIRMA HERADESIGN*
S3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY MALOWANY NA BIAŁO FARBĄ AKRYLOWĄ OPTIVA SATIN WHITE PRODUCENT TIKKURILA*
S4	SUFIT PODWIESZANY Z BLACHY CIĘTO-CIĄGNIONEJ Z ALUMINIUM SZCZOTKOWANGO NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ FOMAT :120X60cm ,MOCOWANY W KASETACH
*LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ	

WYKOŃCZENIE POSADZEK:

SYMBOL	OPIS
P1	WYKŁADZINA WINYLOWA iQ GRANIT; KOLOR : 3040384 ;FIRMA TARKETT *
P2	WYKŁADZINA WINYLOWA -SAFETRED SPECTRUM LIGHT GREY KOLOR :3819800 ;FIRMA TARKETT
P3	WYKŁADZINA DYWANOWA SINTELON HORIZON KOLOR : 5855004; FIRMA TARKETT*
P4	POSADZKA KAMIENNA GRANIT BLACK GALAXY PŁOMIENIOWANY FORMAT 60X40 cm
P5	PŁYTKI PODŁOGOWE KOLOR: MAX GREY FORMAT:40X60cm PRODUCENT: STARGRES
P6	WYKLADZINA ANTYSTATYCZNA -LINOLEUM XF SD KOLOR : DARK GREY; FIRMA TARKETT*
P7	PŁYTKI PODŁOGOWE TYP :GRES TARTAN 5;FORMAT:33x33cm; PRODUCENT: TUBĄDZIN
P8	PARKIET PRZEMYSŁOWY :DĄB WĘDZONY;FORMAT:14x160cm
*LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ	

WYKOŃCZENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH

SYMBOL	OPIS:
W2	LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA OPTIVA , PRODUCENT TIKKURILA* KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW AUTORSKICH
W2	LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA OPTIVA , PRODUCENT TIKKURILA* KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW AUTORSKICH
W3	OKŁADZINA ŚCIENNA FORNIROWANA -GEMINI VENEER KOLOR KAT. : KLON BIAŁY; FIRMA GUSTAWS *
W4	OKŁADZINA ŚCIENNA FORNIROWANA -METAL PANELS KOLOR KAT. : ALUMINIUM SZCZOTKOWANE; FIRMA GUSTAWS *
W5	PŁYTKI ŚCIENNE .FORMAT 10X20cm MATOWE KOLOR KAT. : PERŁA; FIRMA VILAR ALBARO *(NA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZNEGO)
W6	OKŁADZINA SŁUPÓW -SIATKA CIĘTO CIĄGNIONA ALUMINIUM SZCZOTKOWANE NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
W7	OKŁADZINA KAMIENNA -GRANIT BLACK GALAXY POLEROWANY NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ FORMAT PŁYT 60x40cm
W8	OKŁADZINA ŚCIENNA VINYLOWA XOREL -NEXTUS KOLOR KAT. : 2506.02; FIRMA VESCOM *
*LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ	

UWAGA!

1. RYSUNKI ARCHITEKTURY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

2. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJĘTE PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEŻY POPRZEDZIĆ SPRAWDZENIEM I WYKONANIEM POMIARÓW Z NATURY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY O TYM FAKCIE POWIADOMIĆ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO LUB PROJEKTANTA.

3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

4. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

5. PO DEMONTAŻU WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH PRZEGRÓD POZIOMYCH NALEŻY WPROWADZIĆ KOREKTY GRUBOŚCI PROJEKTOWANYCH WARSTW POSADZKOWYCH.
BEZWZGLĘDNIE UTRZYMAĆ POZIOMY ISTNIEJĄCYCH POSADZEK.

6. POZIOMY SPOCZNIKÓW PRZEBUDOWYWANEJ KLATKI SCHODOWEJ K-2 DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW NA DROGACH KOMUNIKACJI POZIOMEJ.
POZIOM SPOCZNIKÓW I WYSOKOŚCI SCHODÓW NA KLATCE SCHODOWEJ K1 BEZWZGLĘDNIE UTRZYMAĆ
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAC IZOLACJĘ Z FOLI W PŁYNIE POD WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ Z PŁYTEK GRESOWYCH

7.BEZWZGLĘDNIE ZACHOWAĆ LINIĘ POZIOMU ISTNIEJĄCYCH NADPROŻY OKIENNYCH.

8.UTRZYMAĆ JEDNĄ LINIĘ PODOKIENNIKÓW NA ELEWACJI.

9.UTRZYMAĆ LINIE POZIOMYCH PODZIAŁÓW SZKLANEJ FASADY NA RÓWNYCH POZIOMACH.

10. NA TRASACH DOJŚĆ DO URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH WZMOCNIĆ POKRYCIE DACHOWE
WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH FIRMY GAMRAT

11. POKRYCIE DACHOWE WYWINĄĆ NA ŚCIANY KOMINÓW I ATTYK WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

12. NA KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, KTÓRYCH PODŁĄCZENIE POZIOME PRZEKRACA 100CM NAŁOŻYĆ NASADY KOMINOWE TYPU: TULIPAN HYBRYDOWY

13. GÓRNE KOŃCE PODŁUŻNIC DRABIN TECHNICZNYCH WYPROWADZIĆ CO NAJMNIEJ 0,75 M NAD POZIOM WEJŚCIA.
SZEROKOŚĆ DRABIN MIN 0,5 M, ODSTĘPY MIĘDZY SZCZEBLAMI MAX 0,3 M.

14. BALUSTRADY WYKONANE Z PLASKOWNIKÓW. WYSOKOŚĆ BALUSTRAD H=110cm.
PRZEŚWIT POMĘDZY ELEMENTAMI WYPEŁNIENIA MINIMUM 12cm.

15. W MIEJSCACH, W KTÓRYCH NASTĘPUJE ZMIANA POZIOMU POSADZKI, NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZMIANĘ KOLORU LUB FAKTURY NAWIERZCHNI SYGNALIZUJĄCE TĘ RÓŻNICĘ.

16. POWIERZCHNIE SPOCZNIKÓW SCHODÓW I POCHYLNI POWINNY MIEĆ WYKOŃCZENIE WYRÓŻNIAJĄCE JE ODCIENIEM, BARWĄ BĄDŹ FAKTURĄ, CO NAJMNIEJ W PASIE 30 CM OD KRAWĘDZI ROZPOCZYNAJĄCEJ I KOŃCZĄCEJ BIEG SCHODÓW LUB POCHYLNI.

17. KRAWĘDZIE STOPNI SCHODÓW POWINNY WYRÓŻNIAĆ SIĘ KOLOREM KONTRASTUJĄCYM Z KOLOREM POSADZKI.

18. KOMINY ORAZ SZACHTY PRZECHODZĄCE PRZEZ RÓŻNE STREFY POŻAROWE ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - OBUDOWAĆ PŁYTAMI Z PROMATU LUB PŁYTAMI GKF ZGODNIE Z SYSTEMEM LUB ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE PODOBNE.

19. SZCZELINY DYLATACYJNE ZABEZPIECZYĆ PROFILAMI SYSTEMOWYMI NP FIRMY CS POLSKA LUB PODOBNE

20. ŚCIANY PIWNIC ODKOPAĆ, OSUSZYĆ, USUNĄĆ RESZTKI ISTNIEJĄCYCH IZOLACJI , ZAIMPREGNOWAĆ PREPARATAMI ANTYGRZYBICZNYMI ORAZ GRUNTUJĄCYMI. POŁOŻYĆ IZOLACJĘ TYPU CIĘŻKIEGO NP FIRMY KOESTER POLSKA LUB PODOBNE

21. DRZWICZKI REWIZYJNE POKRYĆ MATERIAŁEM ANALOGICZNYM DO WYKOŃCZENIA ŚCIAN

22. W PROJEKCIE PRZEWIDZIANY JEST SYSTEM KLUCZA MASTER KEY. NP.: ASSA . WSZYSTKIE OKUCIA KLAMKI I POCHWYTY STAL NIERDZEWNA AISI 316.

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE	
SZ1	Ściana zewnętrzna - projektowana
17 cm	fasada szklana - wentylowana siatka C-C na podkonstrukcji systemowej
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem
24cm	ściana zewnętrzna - bloczki Ytong
	wykończenie wewnętrzne
SZ2	Ściana zewnętrzna - zamurowania piwnice
	wykończenie zewnętrzne
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem
30 cm	pustak Porotherm*
	wykończenie wewnętrzne
SZ3	Ściana zewnętrzna - szyb windowy
	wykończenie zewnętrzne
15 cm	wełna mineralna z czarnym welonem
20 cm	ściana żelbetowa
	wykończenie wewnętrzne
SZ4	Ściana zewnętrzna - ściany studni
20 cm	żelbet
SZ5	Ściana zewnętrzna - obudowa klatki k-3
	wykończenie zewnetrzne - Corian na podkonstrukcji systemowej
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem
20cm	ściana zewnętrzna - bloczki Ytong
	wykończenie wewnętrzne

*** - lub inne odpowiadające formie i charakterystyce technicznej***

Uwagi:
1. Kolor i materiał wykończeniowy ścian zewnętrznych wg opisu technicznego i rysunków architektonicznych elewacji.
2. W pomieszczeniach mokrych okładzina z płytek ceramicznych do wys min. 200 cm

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE	
SZ1a	Ściana zewnętrzna - projektowana
	płyty alucobond - kolor grey metalic
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem
24cm	ściana zewnętrzna - bloczki Ytong
	wykończenie wewnętrzne
SZ1b	Ściana zewnętrzna - przebudowywana
-	płyty alucobond - kolor grey metalic
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem
-	ściana zewnętrzna istniejąca
	wykończenie wewnętrzne
SZ1c	Ściana zewnętrzna - przebudowywana
17 cm	fasada szklana - wentylowana siatka C-C na podkonstrukcji systemowej
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem
-	ściana zewnętrzna istniejąca
	wykończenie wewnętrzne
SZ6	Ścianka attykowa
17 cm	fasada szklana - wentylowana siatka C-C na podkonstrukcji systemowej
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem
24cm	ściana zewnętrzna - bloczki Ytong
5cm	styropian twardy
	membrana dachowa DACHGAM, wywinięta na attykę, mocowana kołkami systemowymi
SZ7	Ściana zewnętrzna - strefa cokołu
-	płyty cokołowe z betonu GRC, kolor ciemno szary
10 cm	styrodur
-	hydroizolacja typu ciężkiego
-	ściana zewnętrzna istniejąca
-	wykończenie wewnętrzne
SZ8	Ściana zewnętrzna studnie doswietlające
	siatka C-C na podkonstrukcji systemowej
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem
-	ściana zewnętrzna istniejąca
-	wykończenie wewnętrzne
SZF	Ściana fundamentowa
	folia kubełkowa
10 cm	styrodur
-	hydroizolacja typu ciężkiego
-	ściana zewnętrzna istniejąca

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE	
SW1	Ściana wewnętrzna - projektowana
	wykończenie
12 cm	bloczek wapienno-piaskowy SILKA E12*
	wykończenie
SW2	Ściana wewnętrzna - projektowana
	wykończenie
18 cm	bloczek wapienno-piaskowy SILKA E18*
	wykończenie
SW5	Ściana wewnętrzna - projektowana
	wykończenie
20 cm	żelbet
	wykończenie
SW4	Ściana wewnętrzna - projektowana
	wykończenie
30 cm	pustak Porotherm*
≈25 -	styropian - grubość warstwy dostosować
10 cm	do grubości istniejącej ściany
	wykończenie
SW5	Ściana wewnętrzna - projektowana
	wykończenie
10 cm	2x płyta gk wodoodporna na stelażu alu.
	wykończenie
SW6	Ściana wewnętrzna - projektowana
2 cm	systemowa ścianka do WC
	na niepełna wys pom. hścianki=200cm
SW7	Ściana wewnętrzna - projektowana
12 cm	płyta HPL na ruszcie systemowym
	na niepełna wys pom. hścianki=200cm
SW8	Ściana wewnętrzna - projektowana
	wykończenie
12 cm	ścianka
	G-K na stelażu systemowym wzmocnionym
SW9	Ściana wewnętrzna - projektowana
	wykończenie
12 cm	ścianka G-K na stelażu systemowym
SW10	Ściana wewnętrzna - projektowana
	wykończenie
10 cm	systemowa ścianka przesuwna firma Dorma

LEGENDA

- ściany/stropy istniejące
- ściany/stropy projektowane murowane
- wyburzenia
- elementy projektowane żelbetowe
- H hydranty
- V wideofon
- KD kontrola dostępu
- EW ewakuacja

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

KONDYGNACJA -1

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m^2)
0.1	WC	3,62
0.2	SZATNIA DLA DZIECI	41,97
0.3	POCZEKALNIA RODZICÓW	17,04
0.4	JADALNIA DZIECI	33,12
0.5	CATERING DZIECI - PRZYGOTOWYWALNIA	14,91
0.6	CATERING DLA DZIECI - ZMYWALNIA	4,3
0.7	KORYTARZ	13,51
0.8	POMIESZCZENIE BIUROWE	14,55
0.9	KLATKA SCHODOWA K-3	21,89
0.10	LABORATORIUM	18,98
0.11	POMIESZCZENIE SOCJALNE	18,96
0.12	LABORATORIUM	37,73
0.13	KORYTARZ	48,16
0.14	WC MĘSKIE	17,29
0.15	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	4,43
0.16	WC DAMSKIE	16,16
0.17	KLATKA SCHODOWA K-1	28,45
0.18	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	5,33
0.19	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	37,83
0.20	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	39,48
0.21	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	14,18
0.22	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	26,11
0.23	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	19,61
0.24	POMIESZCZENIE TECHNICZNE-CO/CT	31,68
0.25	KORYTARZ	77,15
0.25a	WINDA	5,58
0.26	POMIESZCZENIE TECHNICZNE, WYMIENNIKOWNIA KOGENERACYJNA	27
0.27	POMIESZCZENIE TECHNICZNE - FOTOWOLTAIKA	11,12
0.27a	POMIESZCZENIE TECHNICZNE - TELETECHNIKA	15,15
0.28	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	26,25
0.29	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	26,25
0.30	LABORATORIUM	30,37
0.31	POMIESZCZENIE - GOSPODARCZE-ROWERY	7,19
0.32	KLATKA SCHODOWA K-2	22,04
0.33	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	14,79
0.33a	KORYTARZ	14,55
0.34	LABORATORIUM	30,18
0.35	LABORATORIUM	46,78
0.36	POMIESZCZENIE TECHNICZNE-ROZDZIELNIA GŁ. I UPS	13,51
0.37	POMIESZCZENIE TECHNICZNE PRZYŁACZ WODY I HYDROFOR	14,16
0.38	LABORATORIUM	28,34
0.39	LABORATORIUM	17,79
	RAZEM POW. UŻYTKOWA	957,49

karpla konsulting

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce	EDYCJA:	DATA 09.2013
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach	BRANŻA ARCH.	FAZA PW.
PROJEKT	PRZEBUDOWA, ROBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT	SKALA 1:100	NR RYS. A 01
TEMAT RYS.	RZUT KONDYGNACJI -1		

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Tytys Stopa
mgr inż. arch. Stanisław Karpiel
upr. bud. nr 4251/62

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Bartłomiej Bednarczyk
upr. bud. nr MPOIA/014/2009

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch Katarzyna Szołdrowska
mgr inż. arch Elżbieta Ubik
mgr inż. arch Adam Łukawski
mgr inż. arch Jacek Jarząbek

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)