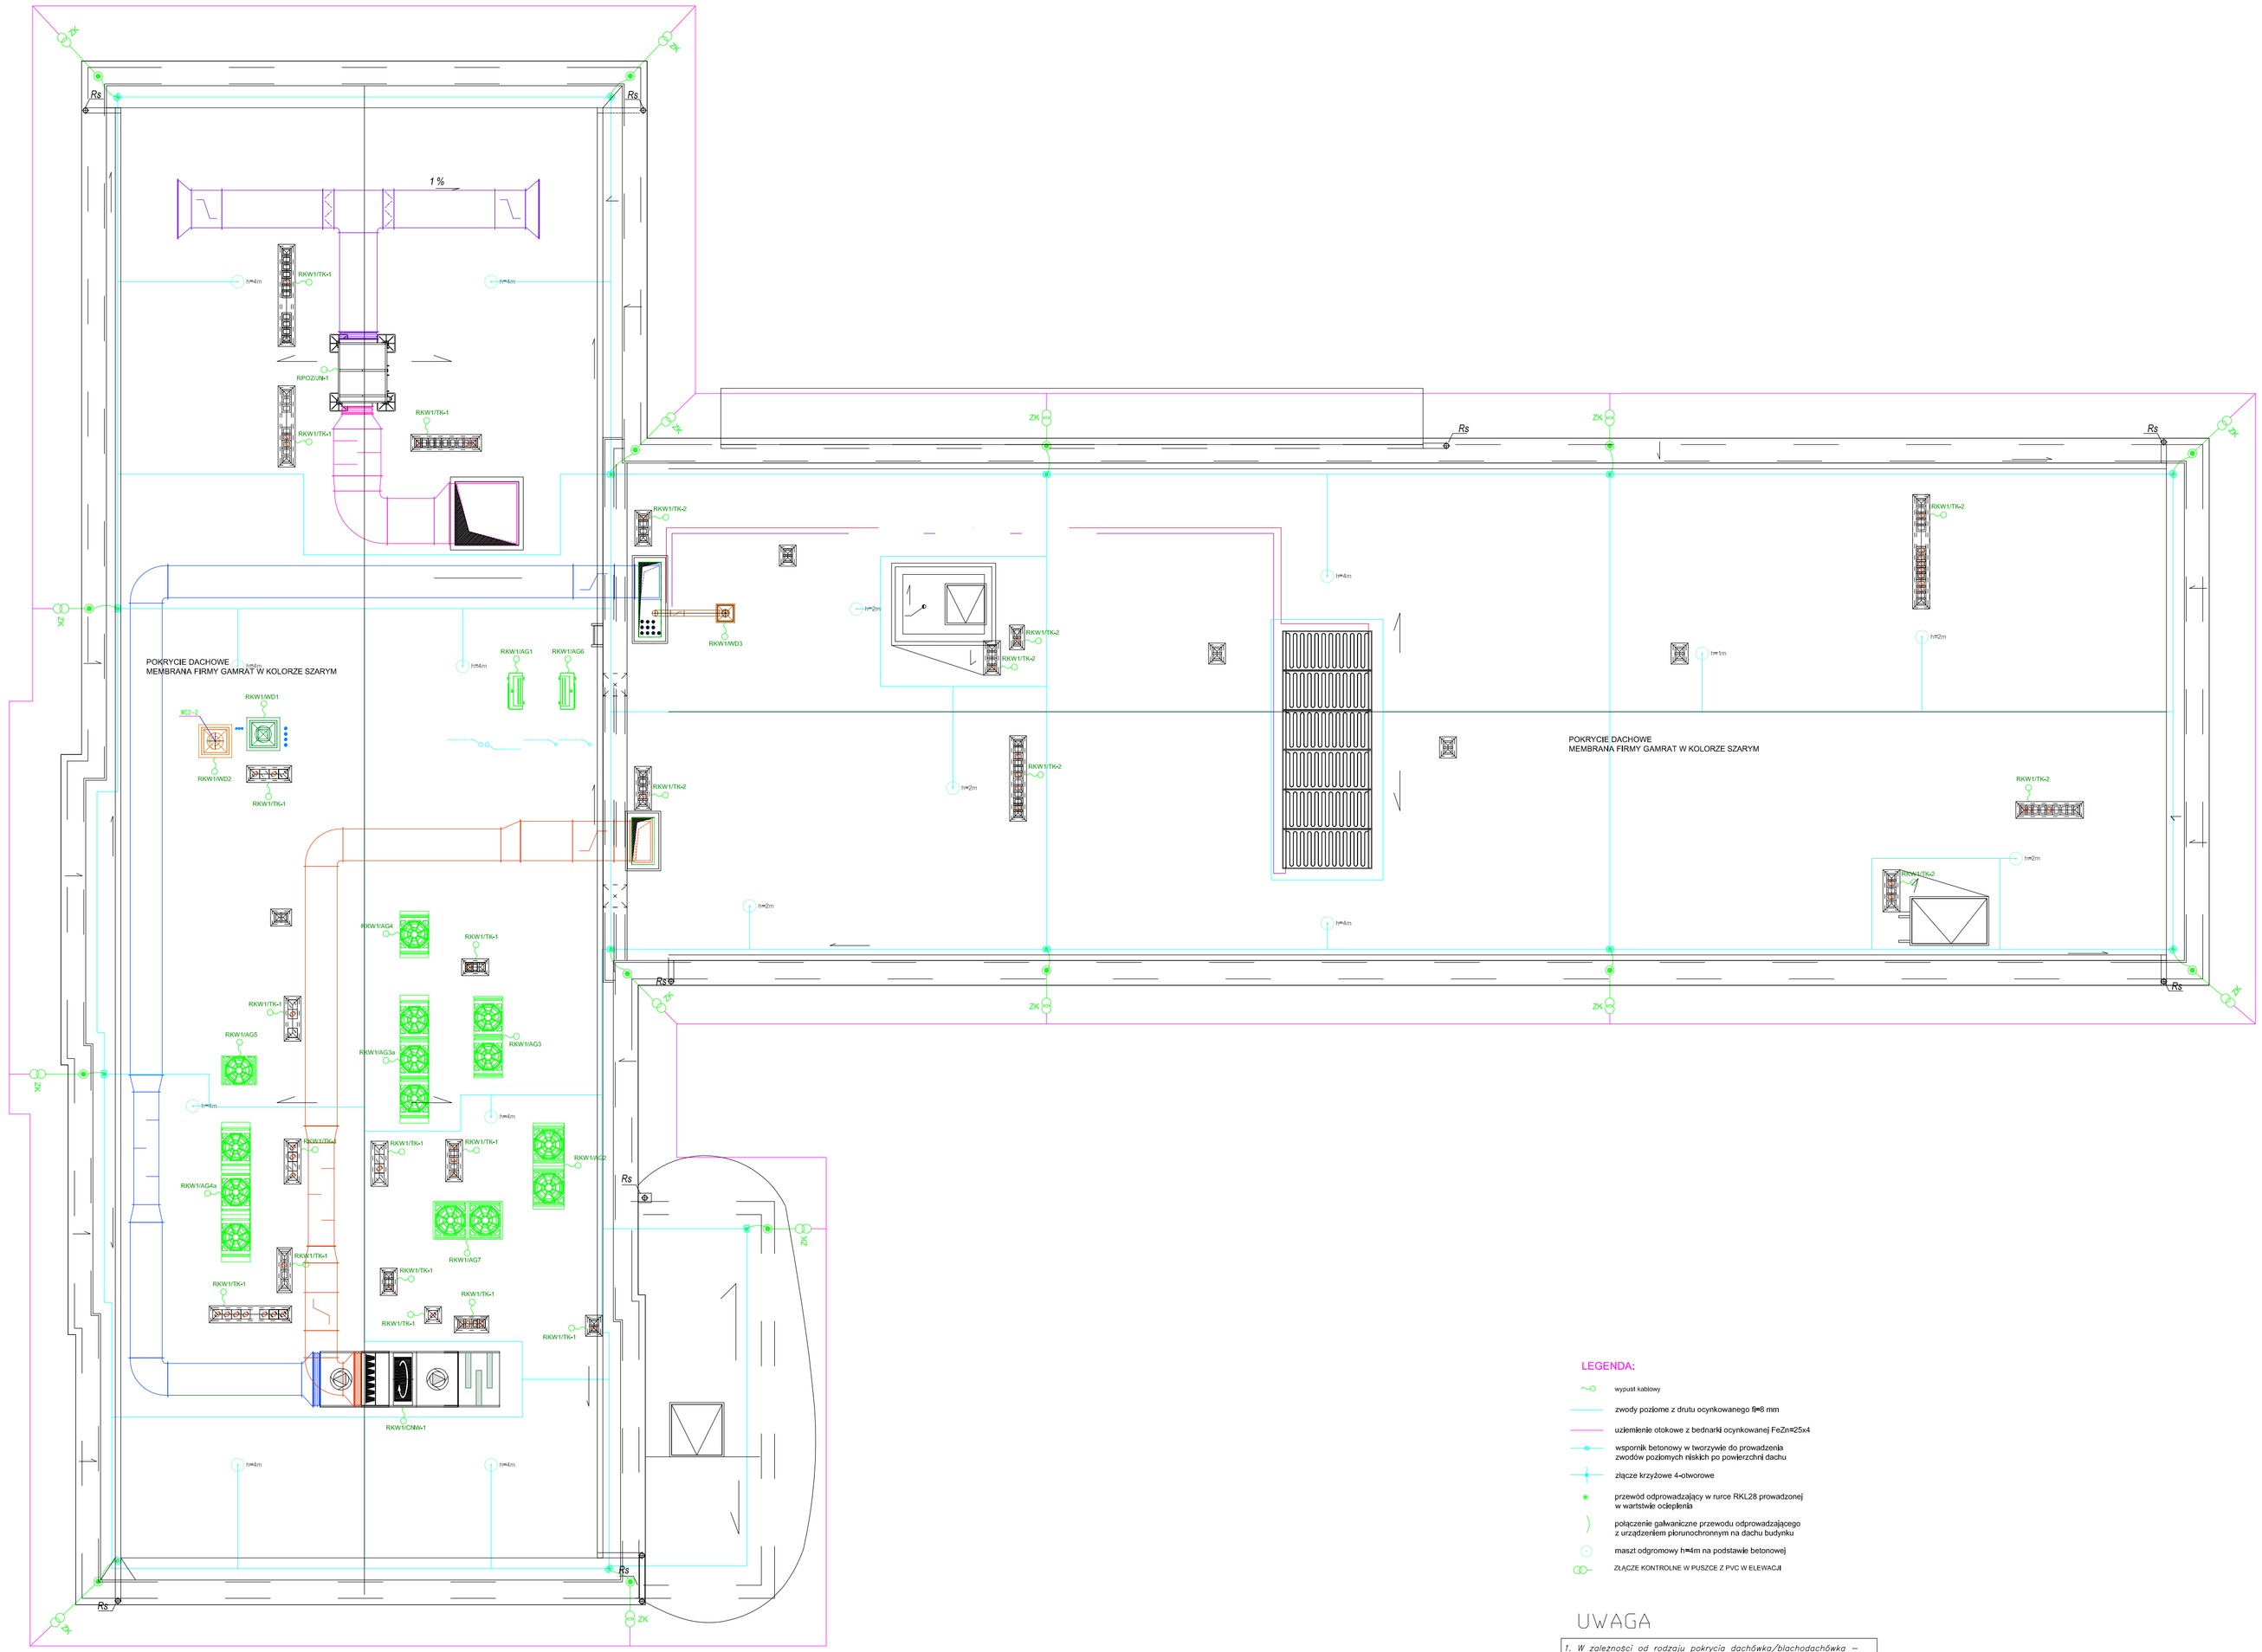

LEGENDA:

- wypust kablowy
- zwody poziome z drutu ocynkowanego Ø=8 mm
- uziemienie otokowe z bednarki ocynkowanej FeZn=25x4
- wspornik betonowy w tworzywie do prowadzenia zwodów poziomych ryskich po powierzchni dachu
- złącze krzyżowe 4-otworowe
- przewód odprowadzający w rurce RKL28 prowadzonej w wartstwie odcieplenia
- połączenie galwaniczne przewodu odprowadzającego z urządzeniem piorunochronnym na dachu budynku
- maszt odgromowy h=4m na podstawie betonowej
- ZŁĄCZE KONTROLNE W PUSZCE Z PVC W ELEWACJI

UWAGA

1. *W zależności od rodzaju pokrycia dachówka/blachodachówka – stosować odpowiednie uchyty mocujące krawężnikowe.*
2. *Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym Ø8mm*
3. *Zwody poziome wykonać także na kominach wentylacyjnych drutem Ø8mm(jak na rys.) na uchwytach mocowanych do komina w formie iglicy kominowej*
4. *Zwody pionowe prowadzić w ociepleniu ściany drutem stalowym ocynkowanym Ø8mm w osłonie rurki RL37, stosować uchwyt uniwersalny wkręcany*
5. *Zaciski probiercze umieścić w puszkach PK-8 IP54, na wys. h=0.5m nad ziemią*
6. *Wykonać uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 na głębokości nie mniejszej niż 0.6m, w odległości nie mniejszej niż 1m od zewnętrznej ściany budynku. Rezystancja uzioniu musi być mniejsza niż 10Ω*
7. *Obok anten radiowych lub klimatyzatorów ustawić maszty wolnostojące, w których strefie ochronnej znajdować się będą w.w. elementy, połączyć maszty z zwodami poziomymi*

karpla konsulting sp. z o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220357

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce	EDYCJA:	DATA 09.2013
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach	BRANŻA ELEKTRYKA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA, ROBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT	SKALA 1:100	NR RYS. E-07
TEMAT RYS.	Instalacje elektryczne - Rzut dachu		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Jacek Baran upr. bud. nr MAP/0081/POOE/05	mgr inż. Paweł Kopydiński upr. bud. nr MAP/0378/POOE/08	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE • REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)