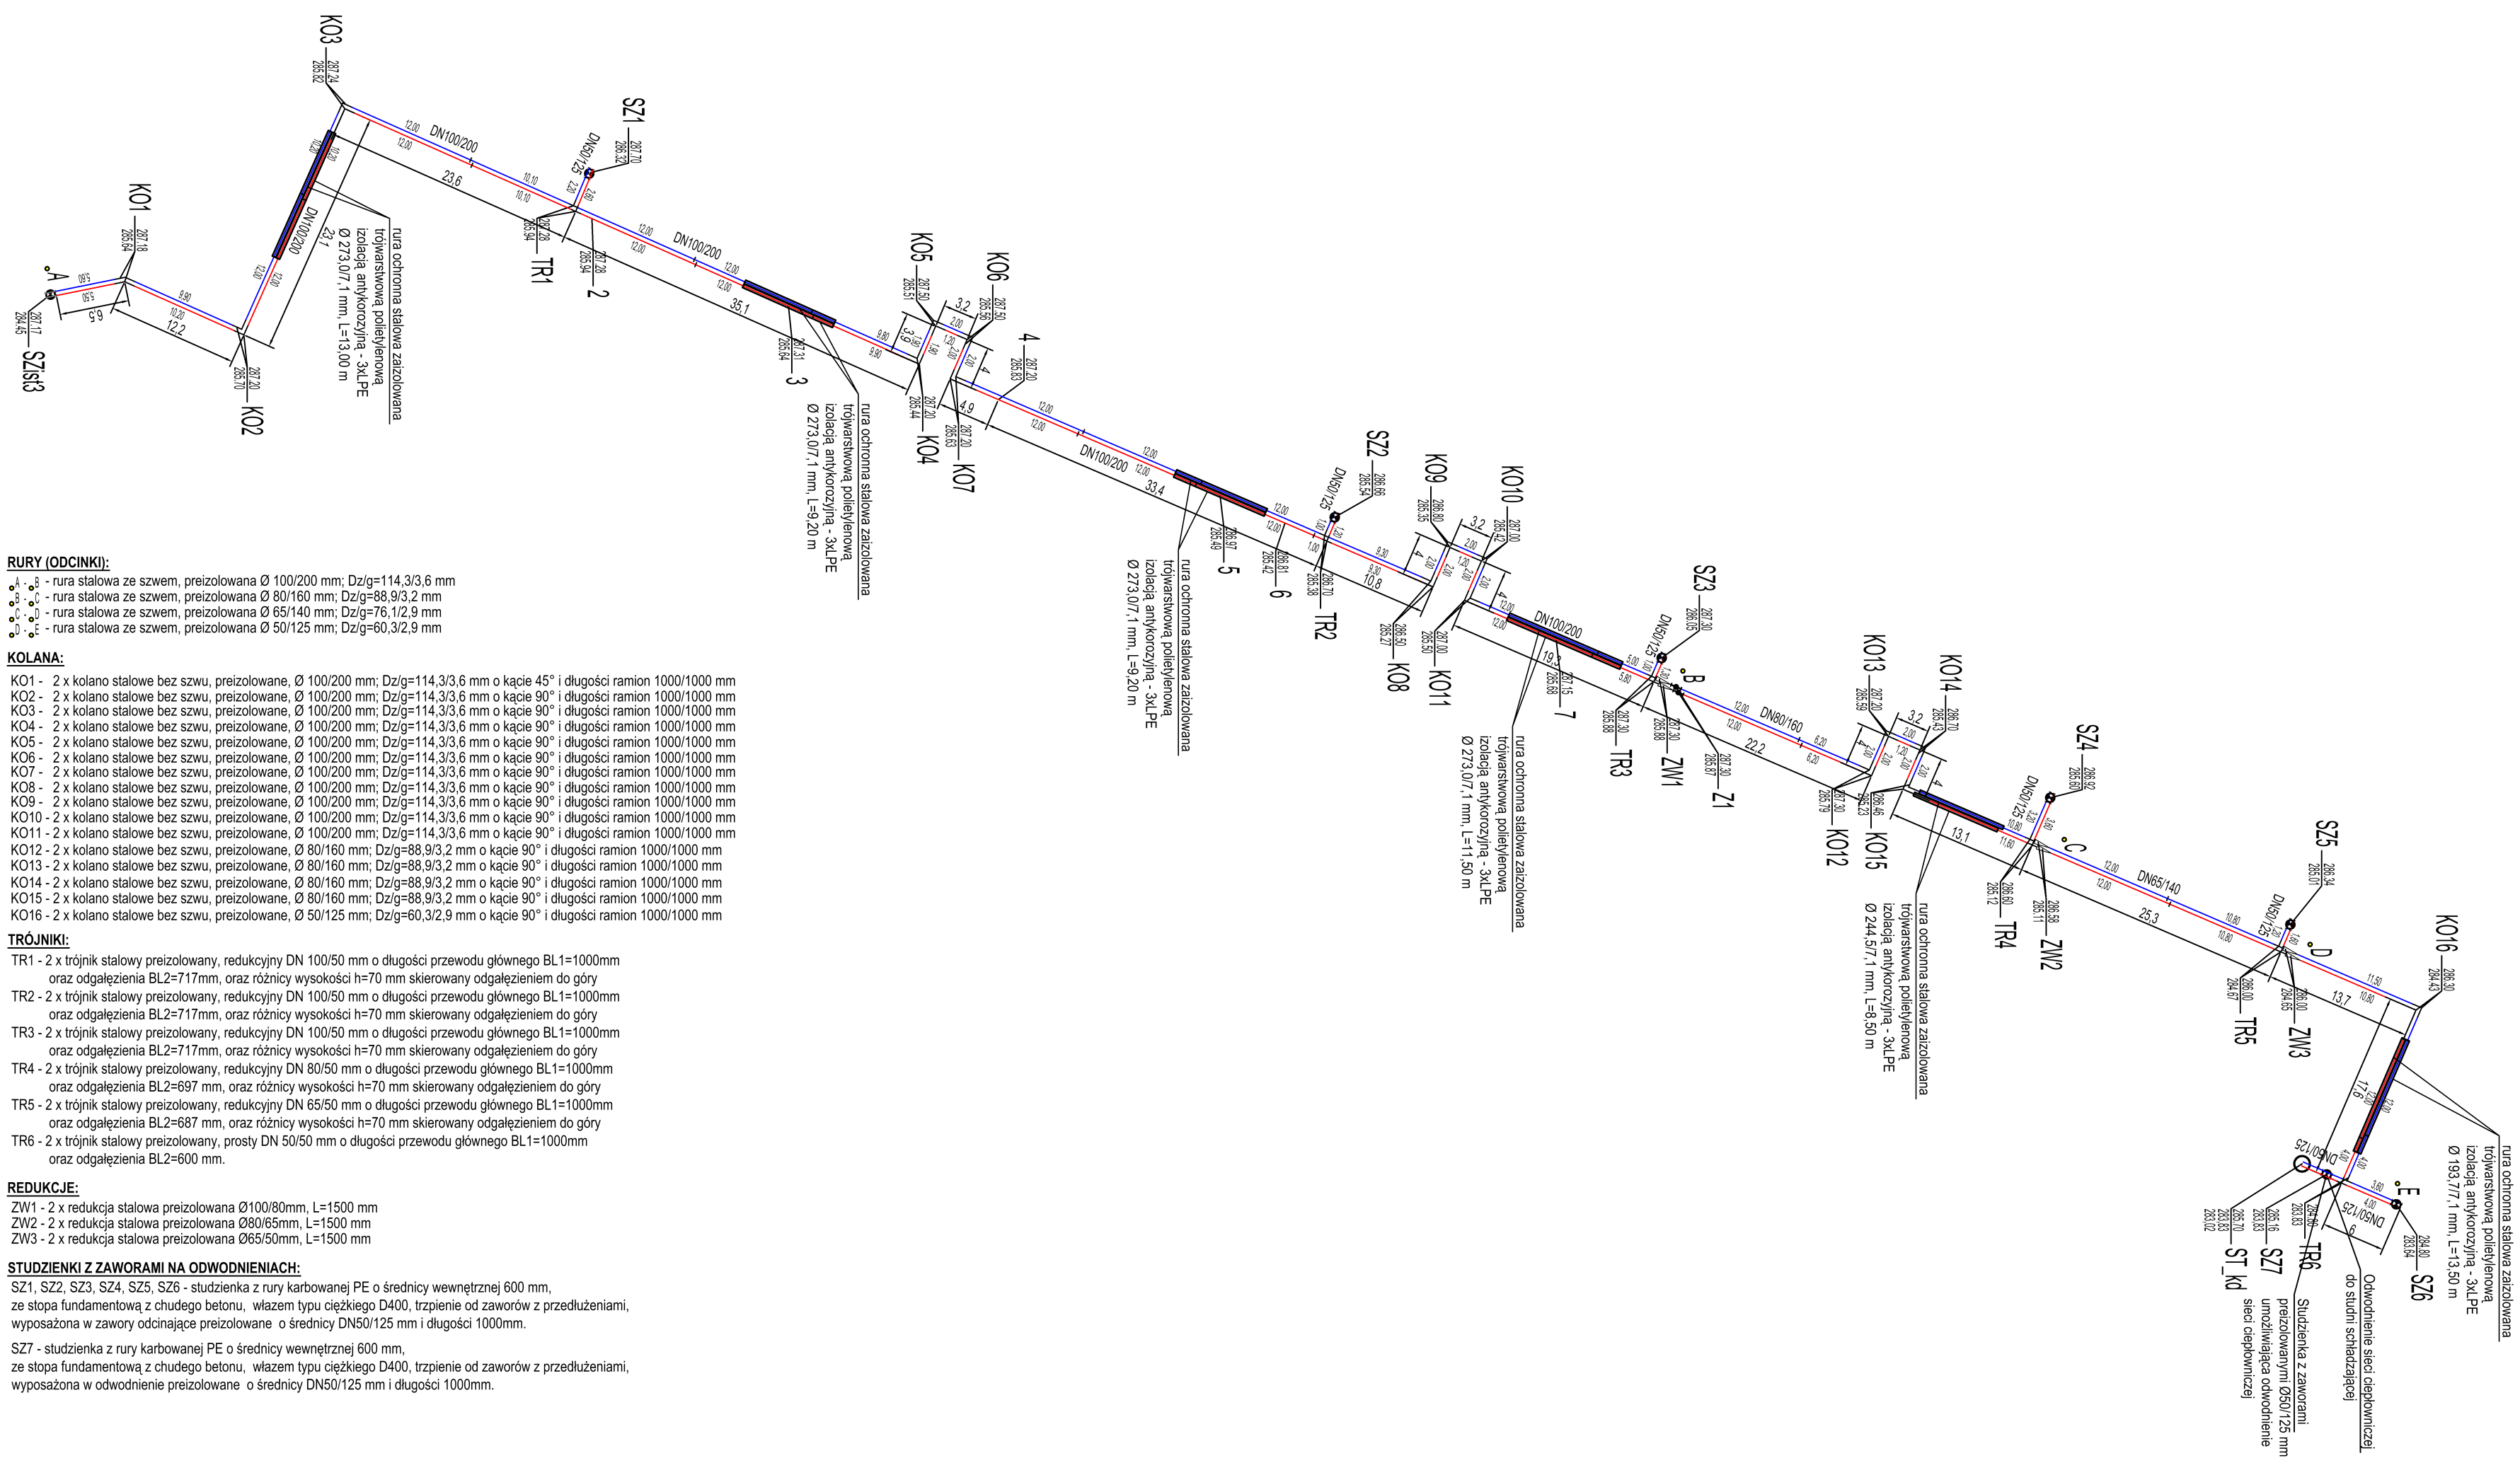

RURY (ODCINKI):

- rura stalowa ze szwem, preizolowana Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm
- rura stalowa ze szwem, preizolowana Ø 80/160 mm; Dz/g=88,9/3,2 mm
- rura stalowa ze szwem, preizolowana Ø 65/140 mm; Dz/g=76,1/2,9 mm
- rura stalowa ze szwem, preizolowana Ø 50/125 mm; Dz/g=60,3/2,9 mm

KOLANA:

KO1 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kącie 45° i długości ramion 1000/1000 mm
KO2 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO3 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO4 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO5 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO6 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO7 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO8 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO9 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO10 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO11 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO12 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 80/160 mm; Dz/g=88,9/3,2 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO13 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 80/160 mm; Dz/g=88,9/3,2 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO14 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 80/160 mm; Dz/g=88,9/3,2 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO15 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 80/160 mm; Dz/g=88,9/3,2 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm
KO16 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, Ø 50/125 mm; Dz/g=60,3/2,9 mm o kącie 90° i długości ramion 1000/1000 mm

TRÓJNIKI:

TR1 - 2 x trójnik stalowy preizolowany, redukcyjny DN 100/50 mm o długości przewodu głównego BL1=1000mm oraz odgałęzienia BL2=717mm, oraz różnicy wysokości h=70 mm skierowany odgałęzieniem do góry
TR2 - 2 x trójnik stalowy preizolowany, redukcyjny DN 100/50 mm o długości przewodu głównego BL1=1000mm oraz odgałęzienia BL2=717mm, oraz różnicy wysokości h=70 mm skierowany odgałęzieniem do góry
TR3 - 2 x trójnik stalowy preizolowany, redukcyjny DN 100/50 mm o długości przewodu głównego BL1=1000mm oraz odgałęzienia BL2=717mm, oraz różnicy wysokości h=70 mm skierowany odgałęzieniem do góry
TR4 - 2 x trójnik stalowy preizolowany, redukcyjny DN 80/50 mm o długości przewodu głównego BL1=1000mm oraz odgałęzienia BL2=697 mm, oraz różnicy wysokości h=70 mm skierowany odgałęzieniem do góry
TR5 - 2 x trójnik stalowy preizolowany, redukcyjny DN 65/50 mm o długości przewodu głównego BL1=1000mm oraz odgałęzienia BL2=687 mm, oraz różnicy wysokości h=70 mm skierowany odgałęzieniem do góry
TR6 - 2 x trójnik stalowy preizolowany, prosty DN 50/50 mm o długości przewodu głównego BL1=1000mm oraz odgałęzienia BL2=600 mm.

REDUKCJE:

ZW1 - 2 x redukcja stalowa preizolowana Ø100/80mm, L=1500 mm
ZW2 - 2 x redukcja stalowa preizolowana Ø80/65mm, L=1500 mm
ZW3 - 2 x redukcja stalowa preizolowana Ø65/50mm, L=1500 mm

STUDZIENKI Z ZAWORAMI NA ODWODNIENIACH:

SZ1, SZ2, SZ3, SZ4, SZ5, SZ6 - studzienka z rury karbowanej PE o średnicy wewnętrznej 600 mm, ze stopa fundamentową z chudego betonu, włazem typu ciężkiego D400, trzpienie od zaworów z przedłużeniami, wyposażona w zawory odcinające preizolowane o średnicy DN50/125 mm i długości 1000mm.

SZ7 - studzienka z rury karbowanej PE o średnicy wewnętrznej 600 mm, ze stopa fundamentową z chudego betonu, włazem typu ciężkiego D400, trzpienie od zaworów z przedłużeniami, wyposażona w odwodnienie preizolowane o średnicy DN50/125 mm i długości 1000mm.

SCHEMAT MONTAŻOWY

nr Rys. PUTD-PW-S-03 skala 1:500

NAZWA INWESTYCJI

UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO W REJONIE UL. K. OLSZEWSKIEGO W KIELCACH - STREFA D OBEJMUJĄCE:
-BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ DO DN 160MM, DŁUGOŚCI 351,50 M,
-BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DO DN 200 MM, DŁUGOŚCI 248,90 M,
-BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DN 600 MM, DŁUGOŚCI 470,80 M,
-BUDOWĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ O ŚREDNICY DO DN 200 DŁUGOŚCI 323,0 M,
-BUDOWĘ ENERGETYCZNYCH LINII OŚWIETLENIOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 KV, DŁUGOŚCI 420 M,
-BUDOWĘ KANALIZACJI KABLOWEJ, DŁUGOŚCI 300 M
-BUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ O DŁUGOŚCI 338,31 M WRAZ Z PĘTLĄ AUTOBUSOWĄ ORAZ CIĄGIEM PIESZYM I ROWEROWYM O DŁUGOŚCI 262,92 M,
NA DZIAŁKACH O NR EWID. 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 6/494, 6/495, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456, OBRĘB 0005, W REJONIE UL. K. OLSZEWSKIEGO W KIELCACH

ADRES INWESTYCJI

DZIAŁKI O NR EWID. 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 6/494, 6/495, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456, OBRĘB 0005, UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO W KIELCACH

AUTOR PROJEKTU

TERA GROUP | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
TERA GROUP
Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.
25-514 Kielce, ul. Kozia 2/2,
t: 883 939 139 NIP: 959-195-03-17
e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
mgr inż. KRYSTYNA CHODACKA	KL-54/2002	
SPRAWDZIŁ		
mgr inż. ADRIANNA MICHALSKA	KL-128/2002	

Faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża

INSTALACJE SANITARNE

Tytuł rysunku

SCHEMAT MONTAŻOWY

Numer rysunku

PUTD - PW - S 03

PROJEKT	ETAP/bud	BRANŻ	NR RYS	REW

Nr rewizji	Opis rewizji
-	-

Skala	Data	Rysował	Str
1:500	05.2018		