


SCHEMAT INSTALACJI
WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI
nr Rys. PUTD-PW-S-06 skala 1:500

UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KIELECKIEGO PARKU
TECHNOLOGICZNEGO W REJONIE UL. K. OLSZEWSKIEGO W
KIELCACH - STREFA D OBEJMUJĄCE:

- [illegible]

SZCZEGÓŁY POŁĄCZENIA

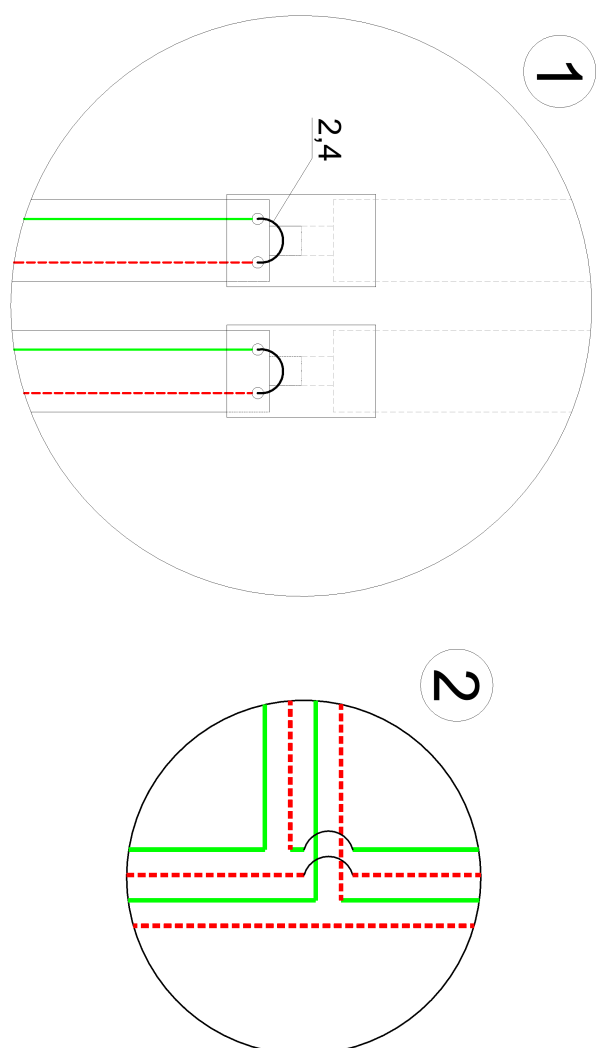

UWAGA:

1. Rury układać tak, aby przewód ocynowany był zawsze po prawej stronie, patrząc w kierunku przepływu od źródła - zgodnie ze schematem instalacji alarmowej.
2. Podczas montażu notować długość poszczególnych rurociągów oraz lokalizację muft. Należy aktualizować dane schematu instalacji alarmowej.
3. Wykonać pomiar końcówce instalacji alarmowej - wyniki zanotować w tabeli:
 - po zakończeniu montażu (przed zasysaniem rurociągu),
 - po uruchomieniu rurociągu.
4. Podlegające urządzen pomiarowych wykonać zgodnie z instrukcją obsługi.

[illegible]