0,4kV-RGA

Nr odpływu	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Nazwa odpływu	Zasilanie z rozdz. 0,4kV RGK "PAWILON"	Odbiornik przeciwprzepięciowy	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Zasilanie rozdz. 0,4kV-TB0A	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie suwnicy	Zasilanie nagrzewnicy nr1	Zasilanie nagrzewnicy nr2	Zasilanie trójf. nr 1	Zasilanie zestawu gniazd trójf. nr 2	Zasilanie zestawu gniazd trójf. nr 3	Zasilanie zestawu gniazd trójf. nr 4	Zasilanie bramy nr1	Zasilanie bramy nr2	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie Linii świetlnej nr 1	Zasilanie Linii świetlnej nr 2	Zasilanie Linii świetlnej nr 3	Zasilanie Linii świetlnej nr 4	Zasilanie Linii świetlnej nr 5	Zasilanie Linii świetlnej nr 6	Zasilanie pomocnicze	Oświetlenie ewakuacyjne	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prąd [A]	<160		<250	<250	<250	<160	<160	<160	<63	<63	<63	<63	<63	<32	<32	<32	---	---	---	---	---	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	---	---	---	---	---	---	---

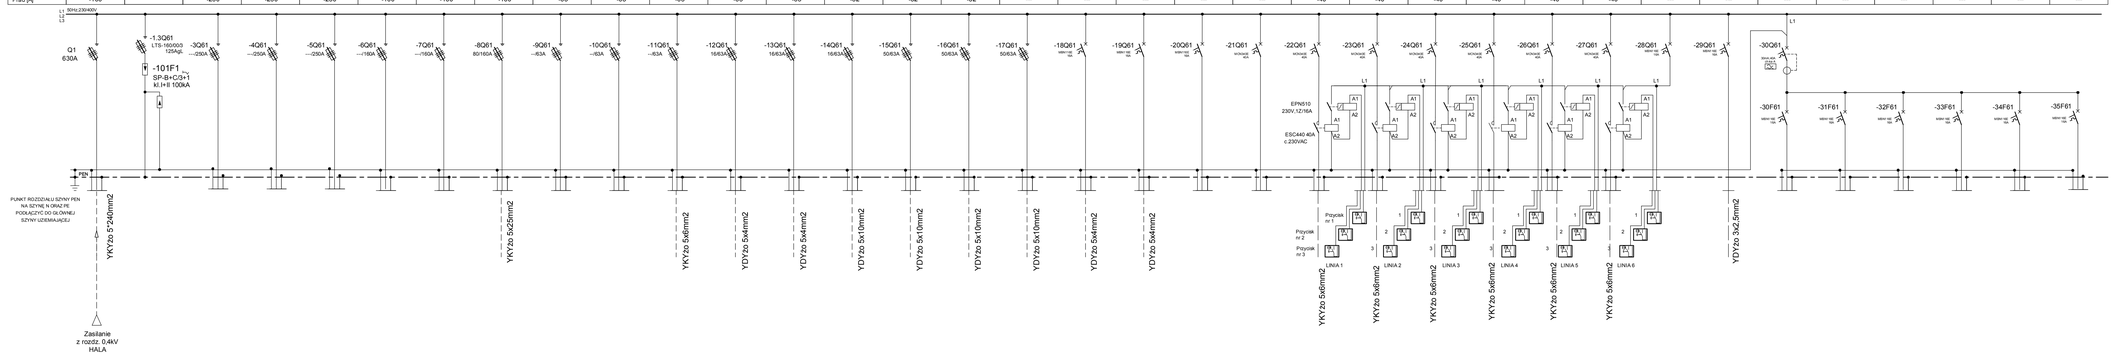

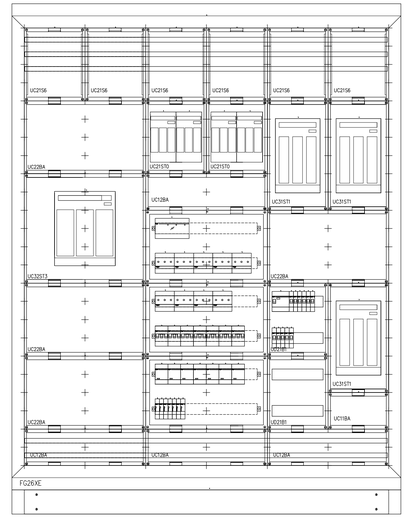
UC215G
UC228A
UC215T
UC215TI
UC215TI
UC215TI