Nr odpływu	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nazwa odpływu	Zasilanie z rozdz. 0,4kV-TB0A pole 47	Ochronnik przeciwprze-pięciowy	Wskaźnik napięcia	Ośw. awaryjne NOCNE	Oświetlenie komunikacja piętro	Oświetlenie komunikacja piętro	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie pom. 1.13;1.14;1.15	Oświetlenie pom. 1.16;1.17	Oświetlenie pom. 1.12;1.11;1.10	Oświetlenie pom. 1.09;1.08;1.07	Oświetlenie pom. 1.05;1.04	Oświetlenie pom. 1.02;1.03	**Oświetlenie nocne**	Rezerwa
Moc [kW]	---	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prad [A]	<63	-		<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16

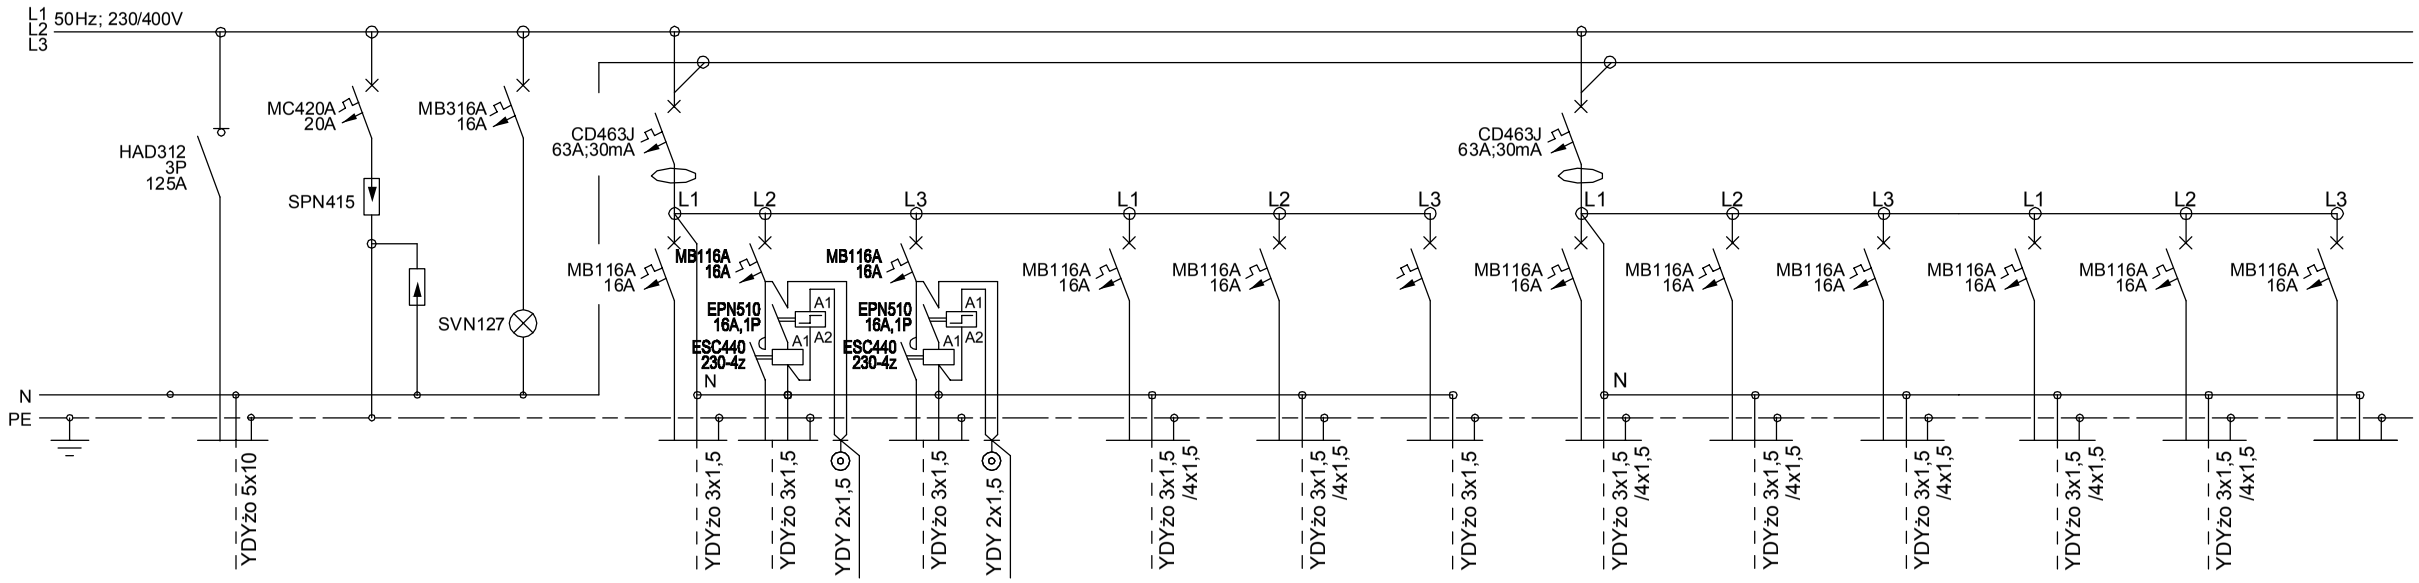

Nr odpływu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Nazwa odpływu	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie zasilacza klap oddymiania	Zasilanie zasilacza klap oddymiania	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.13;1.14;1.15	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.16;1.17	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.12;1.11;1.10	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.09;1.08;1.07	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.05;1.04	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.02;1.03	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.18	Zasilanie PPW1,PPW2, PPW3	Zasilanie PPW4,PPW5	Zasilanie PPW6
Moc [kW]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prad [A]	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<20	<20	<20

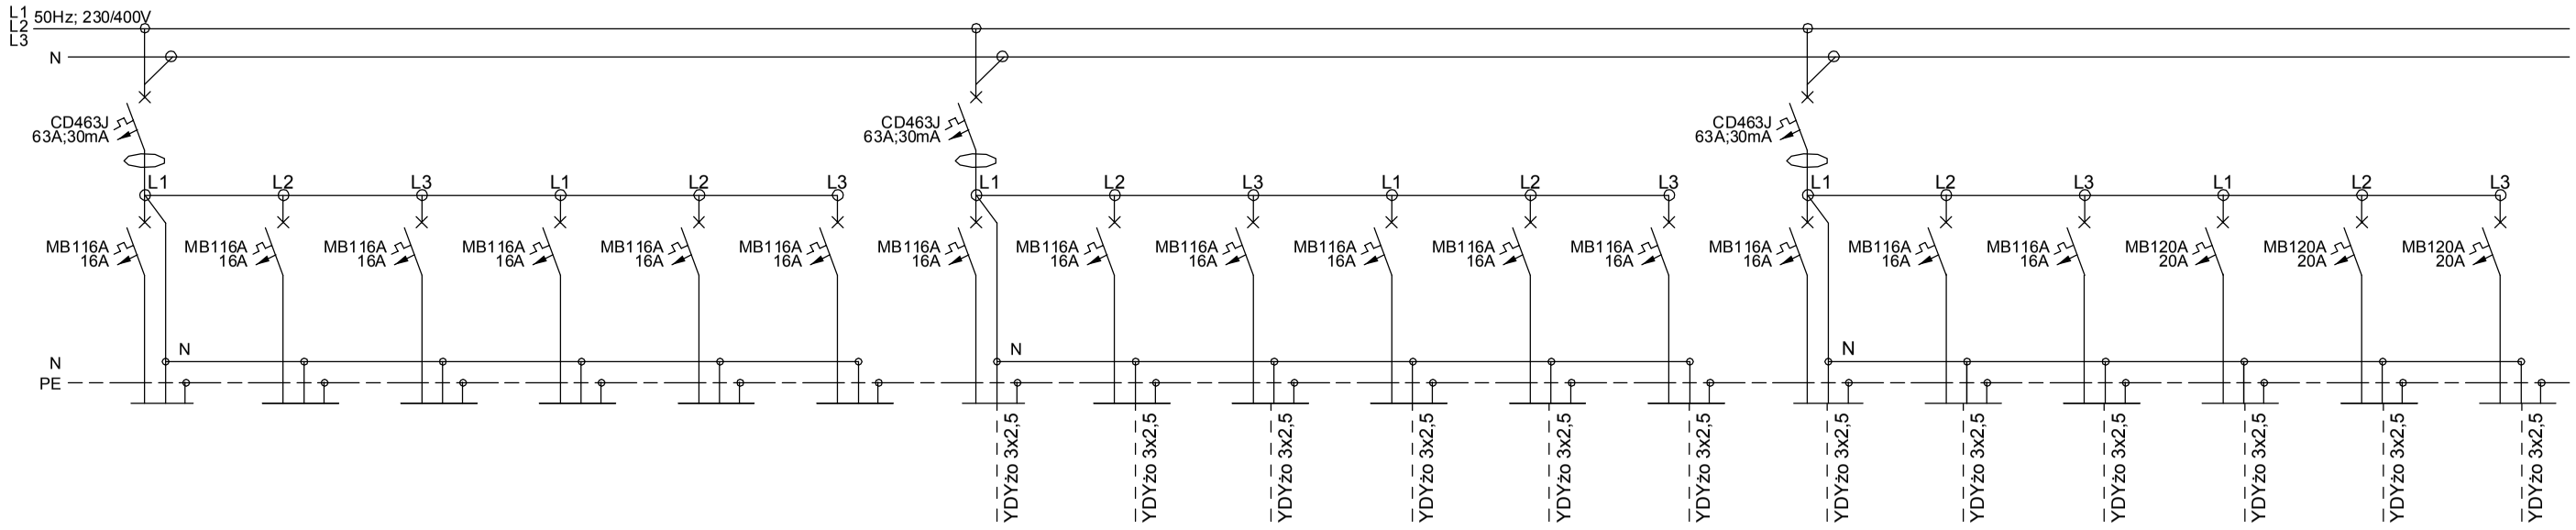

UKŁAD TN-S

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D
43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel.(032)752 99 23, fax.(032)752 93 52

Projektował	mgr inż. Adam Kaim		SLK/0734/POOE/05	09.2013	Stadium:	PW
Sprawdził	mgr inż. Adam Kulczyński		SLK/0729/POOE/05	09.2013	Skala:	1:100

Nazwisko | Podpis | Nr uprawnień | Data

Inwestor: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE

Inwestycja: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO–BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR: 5/26 OBRĘB 0001

Nazwa rysunku: Rozdzielnica 0,4kV-TB1A. Schemat strukturalny.

Branża: ELEKTRYCZNA

Arkusz.: 1/1 | Nr rys.: E-3