



Nr odbiywu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nazwa odbiywu	Zasilanie rozdz. 0,4kV-RG pole XX	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Wskaźnik napięcia	Ośw. awaryjne NOCNE klatka schodowa	Oświetlenie komunikacja parter	Oświetlenie komunikacja parter	Oświetlenie komunikacja parter	Oświetlenie parter	Oświetlenie pom. 0,15;0,16;0,17	Oświetlenie pom. 0,13;0,14 0,18	Oświetlenie pom. 0,11;0,12;0,19	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie nocne	Oświetlenie pom. 0,08;0,09 0,07;0,06
Moc [kW]	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prąd [A]	<63	-	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16

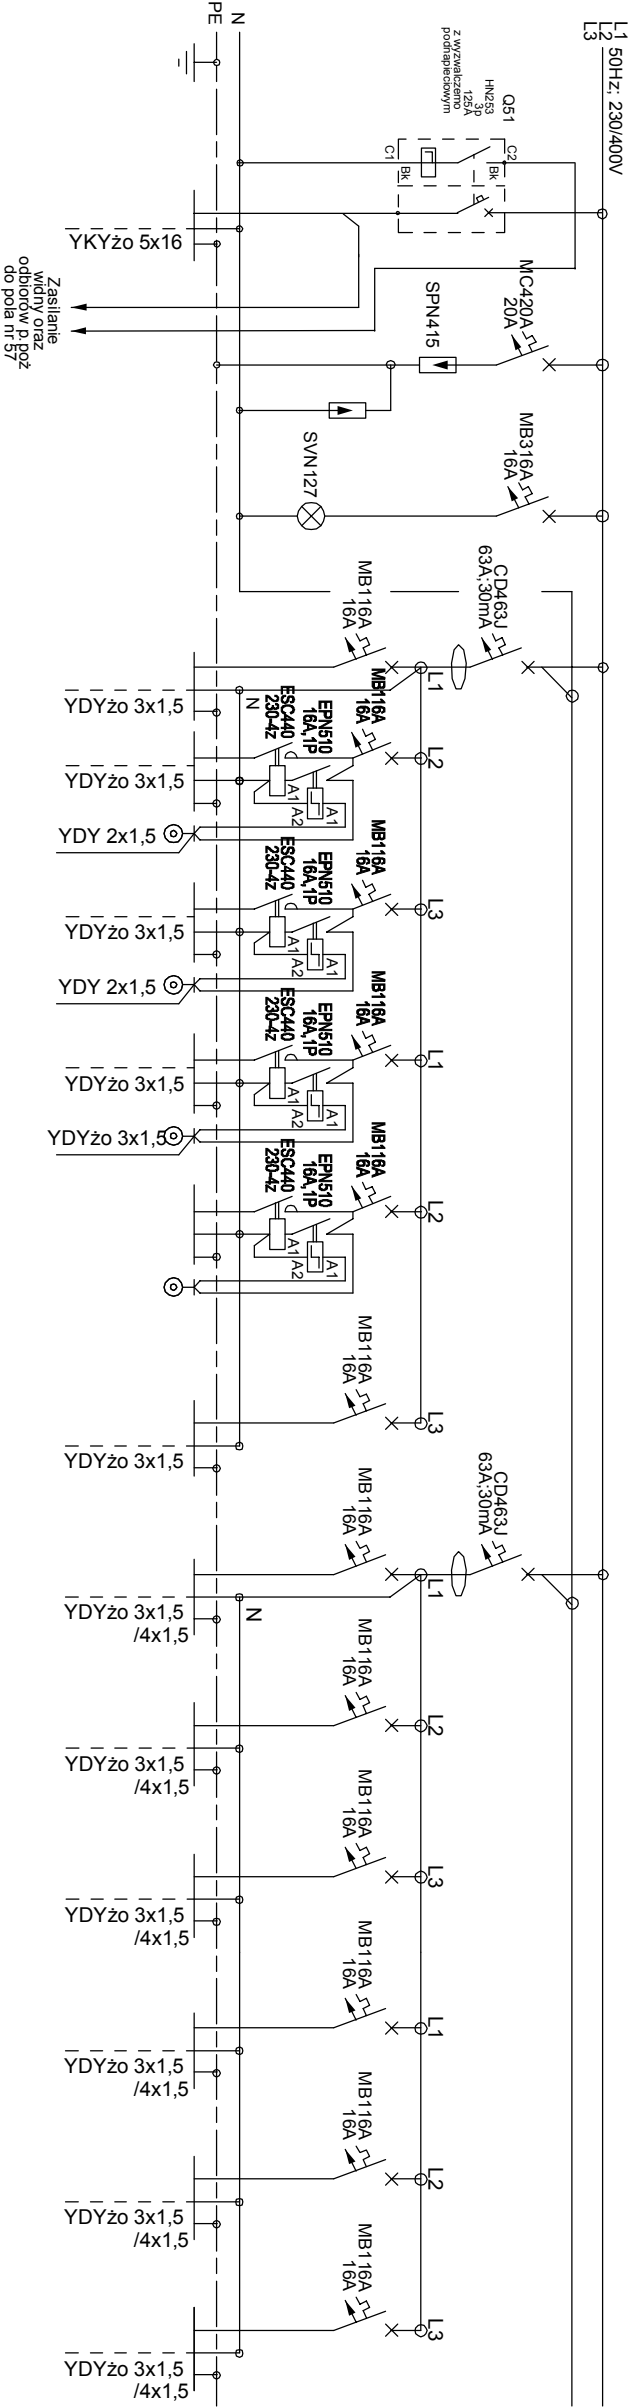

Nr odbiywu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Nazwa odbiywu	Oświetlenie pom. 0,04;0,05	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie zasilacza klap oddymiania	Zasilanie zasilacza klap oddymiania	Zasilanie gniazd jednof. pom. 0,15;0,16;0,17	Zasilanie gniazd jednof. pom. 0,13;0,14;0,18	Zasilanie gniazd jednof. pom. 0,11;0,12;0,19	Zasilanie gniazd jednof. pom. 0,08;0,09 0,07;0,06	Zasilanie gniazd jednof. pom. 0,04;0,05	Zasilanie gniazd jednof. pom. 0,10	Zasilanie centrali alarmowej	Zasilanie PPW1,PPW2, PPW3	Zasilanie PPW4,PPW5	Zasilanie PPW6,PPW7
Moc [kW]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prąd [A]	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<20	<20	<20

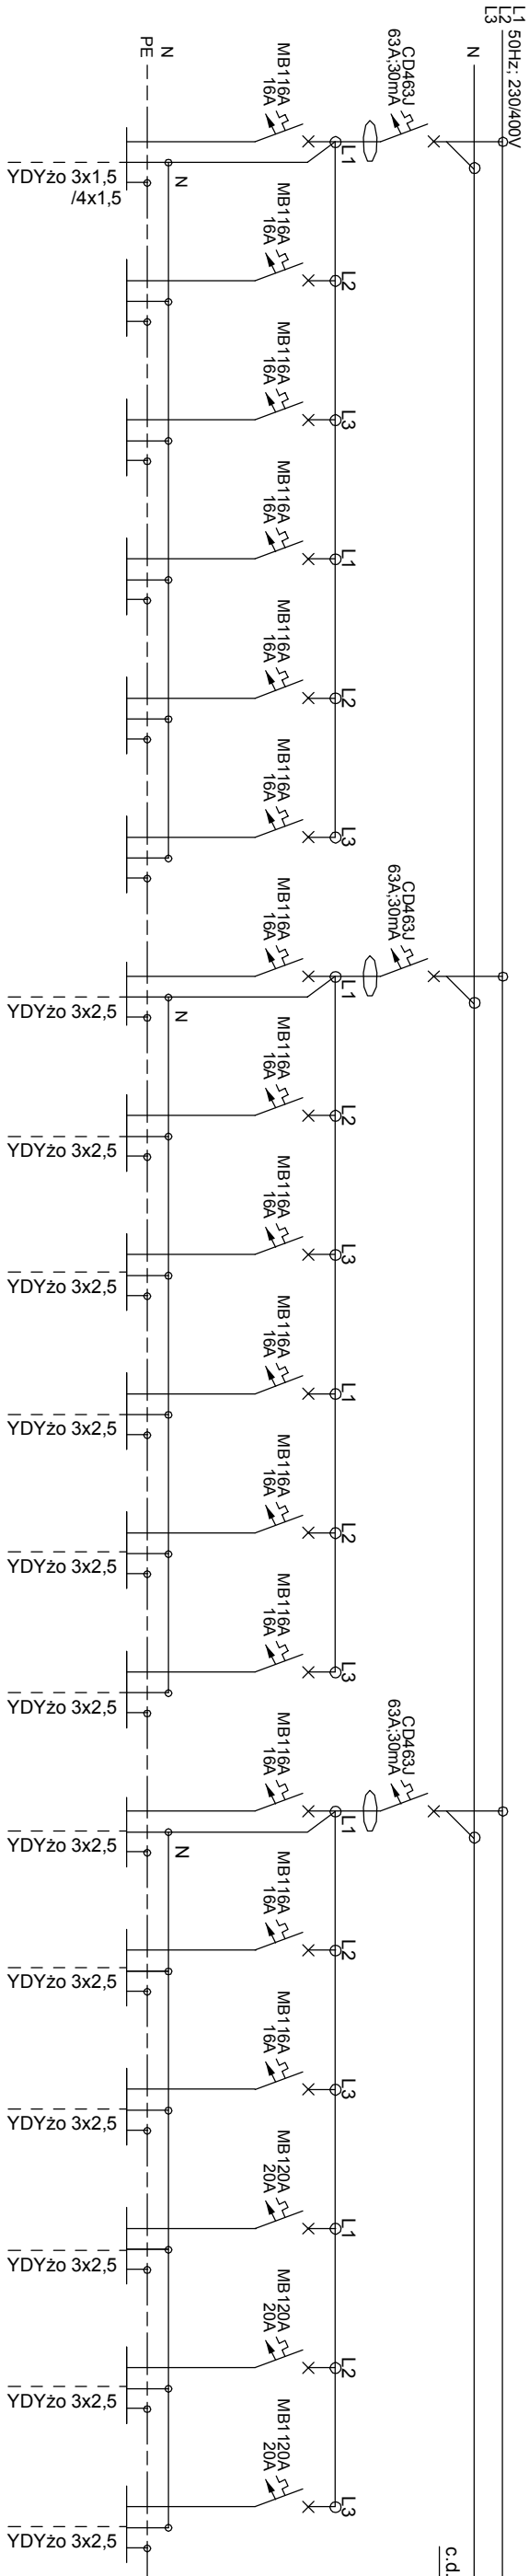

# UKŁAD TN-S

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY M D**

43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032)752 99 23, fax:(032)752 93 52

mgr inż. Adam Kałm

mgr inż. Adam Kulczyński

mgr inż. Adam Kulczyński

09.2013

09.2013

09.2013

Skala: 1:100

Skala: 1:100

Skala: 1:100

Imię i nazwisko: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE

Imię i nazwisko: BUDOWA HAL PRZEMISŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURA SOCJALNO-BIUROWA ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR 928 OBRĘB 0005

Benia: ELEKTRYCZNA

Arkusze: 1/2

Nr ps.: E-2.1