



Nr odbiywu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nazwa odbiywu	Zasilanie z rozd. 0.4kV-R6 pole 3.2	Ochronik przeciwpieciowy	Wskaznik napiecia	Osw. awaryjne NOCNE klatka schodowa	Oswietlenie komunikacja parter	Oswietlenie komunikacja parter	Oswietlenie komunikacja parter	Oswietlenie parter	Oswietlenie pom. 0.30;0.26;0.22	Oswietlenie pom. 0.28;0.27;0.23	Oswietlenie pom. 0.26;0.25;0.24	Oswietlenie ewakuacyjne	Oswietlenie nocne	Oswietlenie pom. 0.32;0.33;0.34;0.35
Moc [kW]	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prad [A]	<63	-	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16

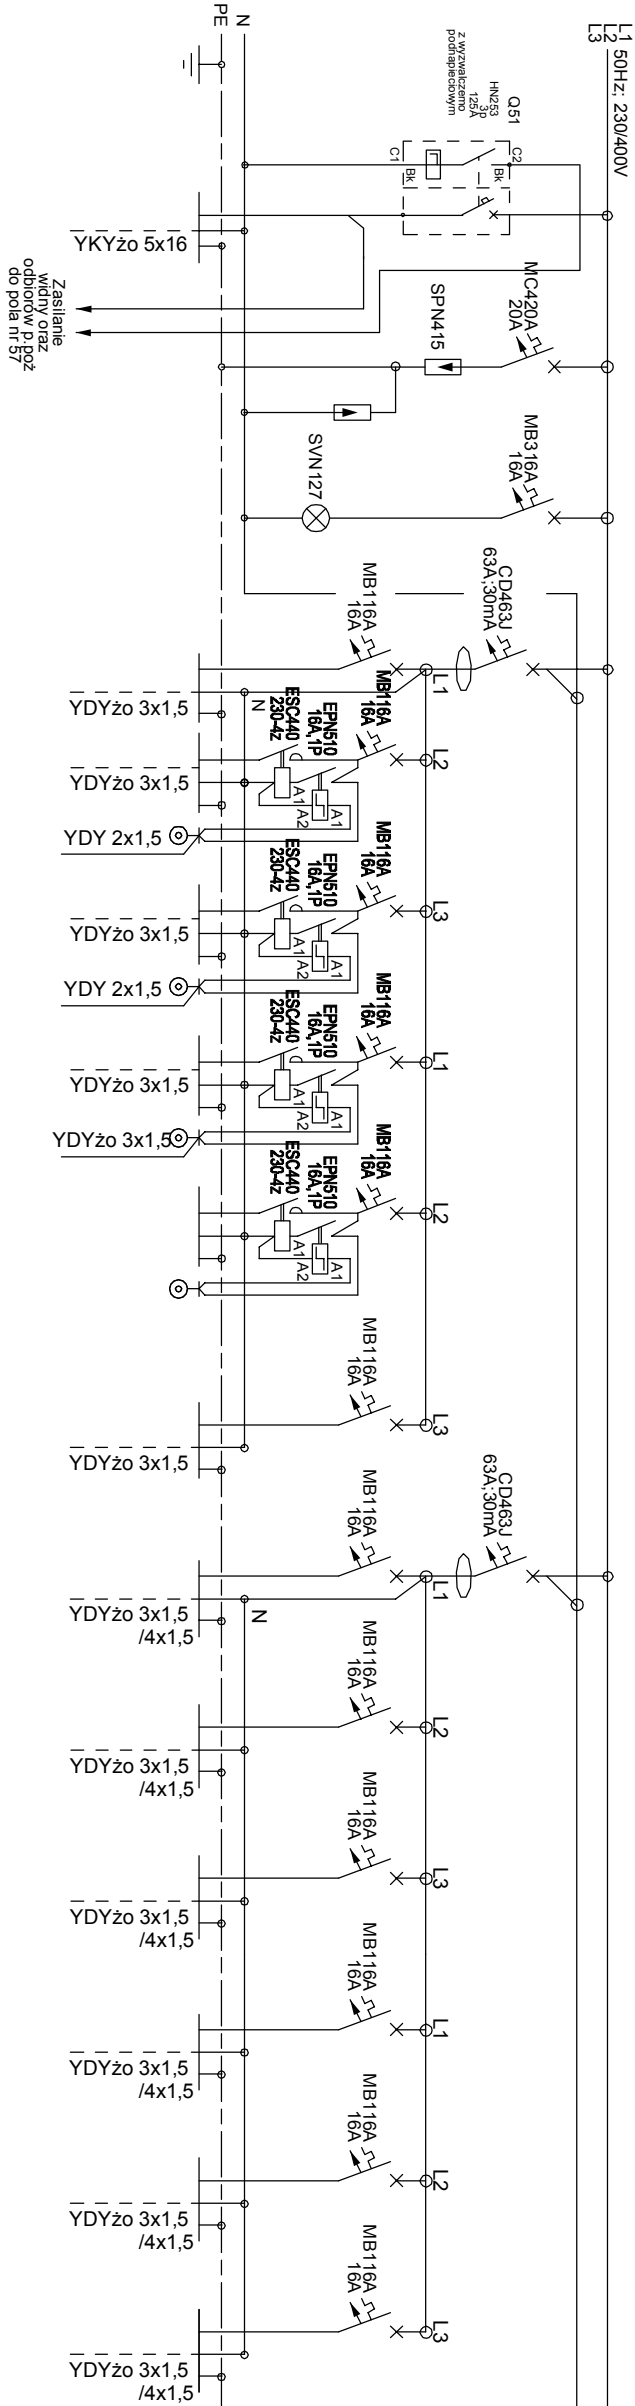

Nr odbiywu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Nazwa odbiywu	Oswietlenie pom. 0.36;0.37	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie Zasilacza klap oddymiania	Zasilanie Zasilacza klap oddymiania	Zasilanie gniazd jednoof. pom. 0.30;0.29;0.22	Zasilanie gniazd jednoof. pom. 0.28;0.27;0.23	Zasilanie gniazd jednoof. pom. 0.26;0.25;0.24	Zasilanie gniazd jednoof. pom. 0.32;0.33	Zasilanie gniazd jednoof. pom. 0.36;0.37	Zasilanie gniazd jednoof. pom. 0.31	Zasilanie centrali alarmowej	Zasilanie PPW8, PPW9, PPW10	Zasilanie PPW11, PPW12, PPW13	Zasilanie PPW14
Moc [kW]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prad [A]	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<20	<20	<20

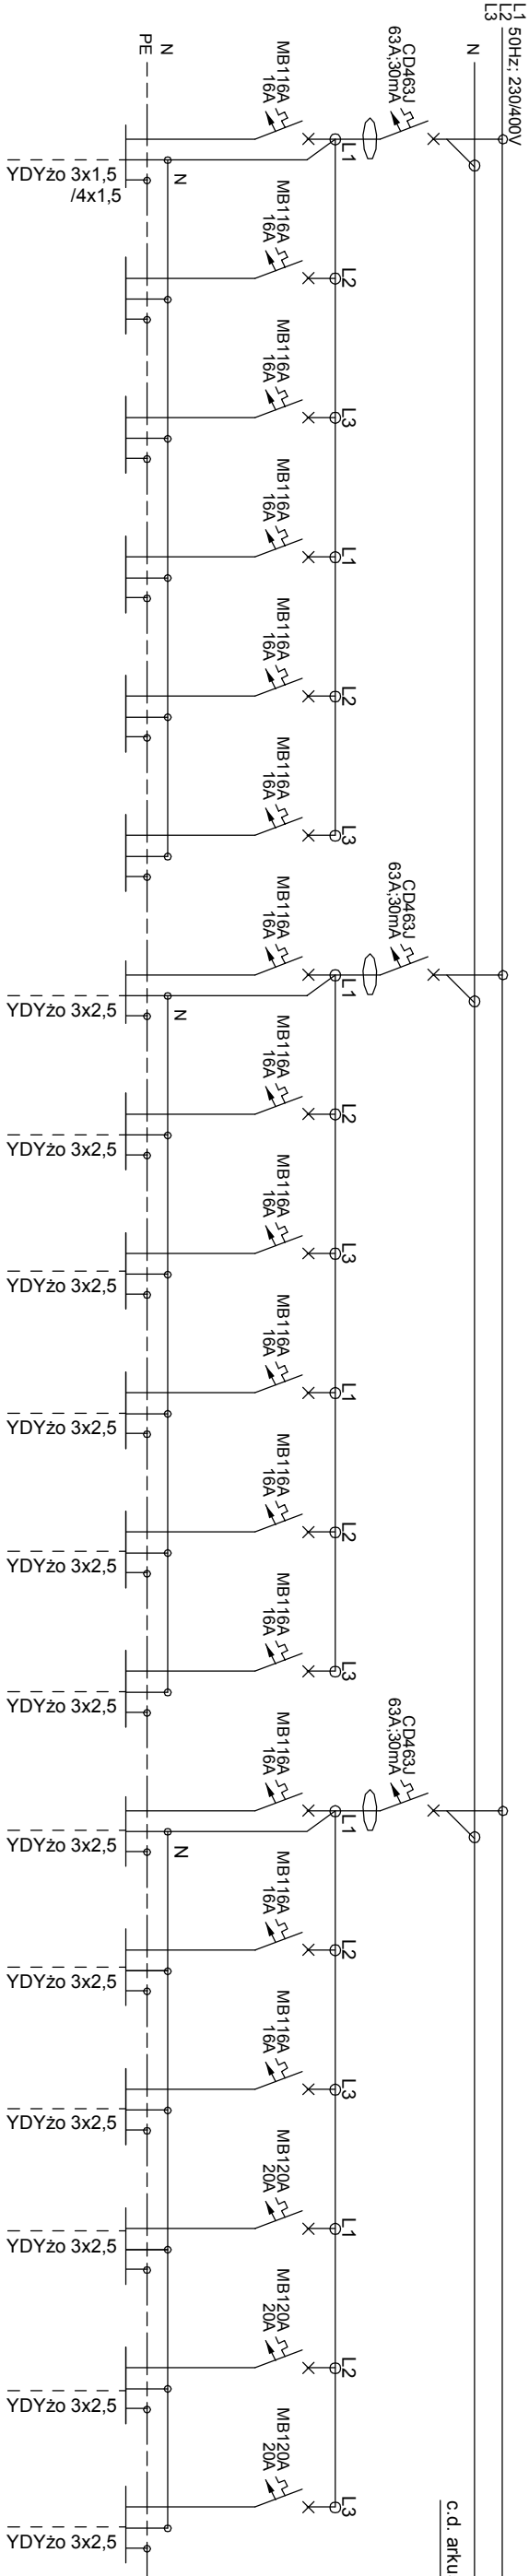

# UKŁAD TN-S

**AMD**

43-603 lewoczno ul. Dugoszyńska 6 tel. (032)752 99 23, fax.(032)752 93 52

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D

mgr inż. Adam Kaim

mgr inż. Adam Kulczyński

SLK0734/P/OOE/06

SLK0729/P/OOE/06

08.2013

08.2013

1:100

Imię i nazwisko: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6

Investor: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-BUDOWA

Objekt: OBRAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA

Adres: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR 57B OBRĘB 0005

Nazwa rysunku: Rozdzielnica 0.4kV-TB0B. Schemat strukturalny.

Arkusze: 1/2

Nr rys.: E-8.1