Nr odplywu	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nazwa odplywu	Zasilanie z rozdz. 0,4kV-TB0B pole 47	Ochronnik przeciwprze-pięciowy	Wskaźnik napięcia	Ośw. awaryjne NOCNE	Oświetlenie komunikacja piętro	Oświetlenie komunikacja piętro	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie pom. 1.34;1.35;	Oświetlenie pom. 1.33;1.32	Oświetlenie pom. 1.31;1.30;1.29 1.28;1.27	Oświetlenie pom. 1.26;1.25	Oświetlenie pom. 1.22;1.23;1.24	Oświetlenie pom. 1.20;1.21	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]	---	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prad [A]	<63	-		<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16

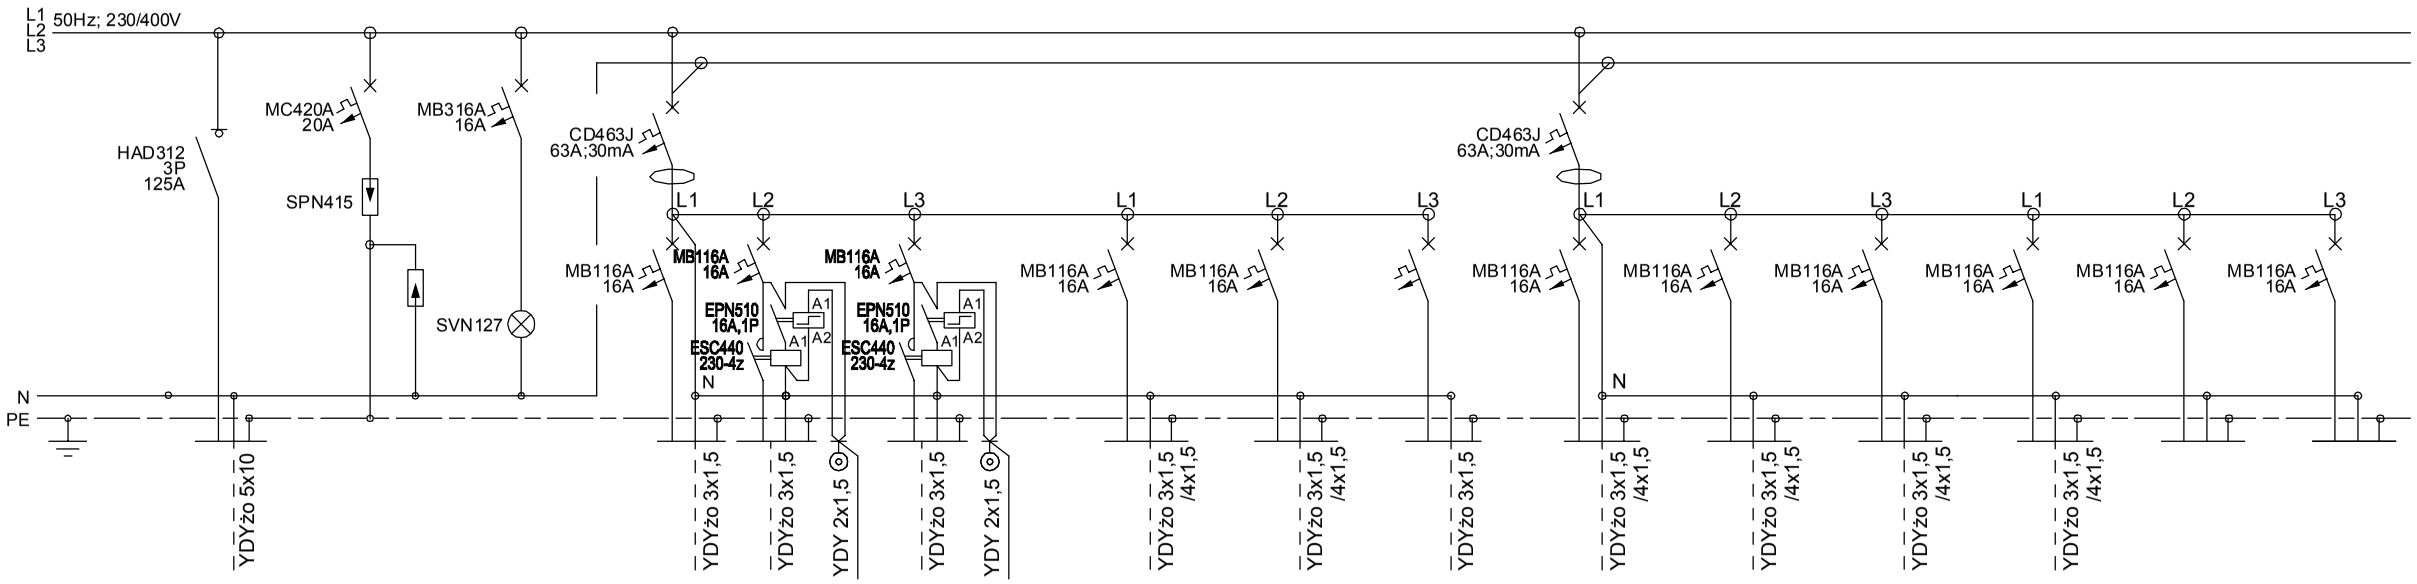

Nr odplywu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Nazwa odplywu	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie zasilacza klap oddymiania	Zasilanie zasilacza klap oddymiania	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.34;1.35;	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.33;1.32	Zasilanie gniazd jednof. pom.1.31;1.30;1.29 1.28;1.27	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.26;1.25	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.22;1.23;1.24	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.20;1.21	Zasilanie gniazd jednof. pom. 1.36	Zasilanie PPW7,PPW8, PPW9	Zasilanie PPW10,PPW11	Zasilanie PPW12
Moc [kW]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prad [A]	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<20	<20	<20

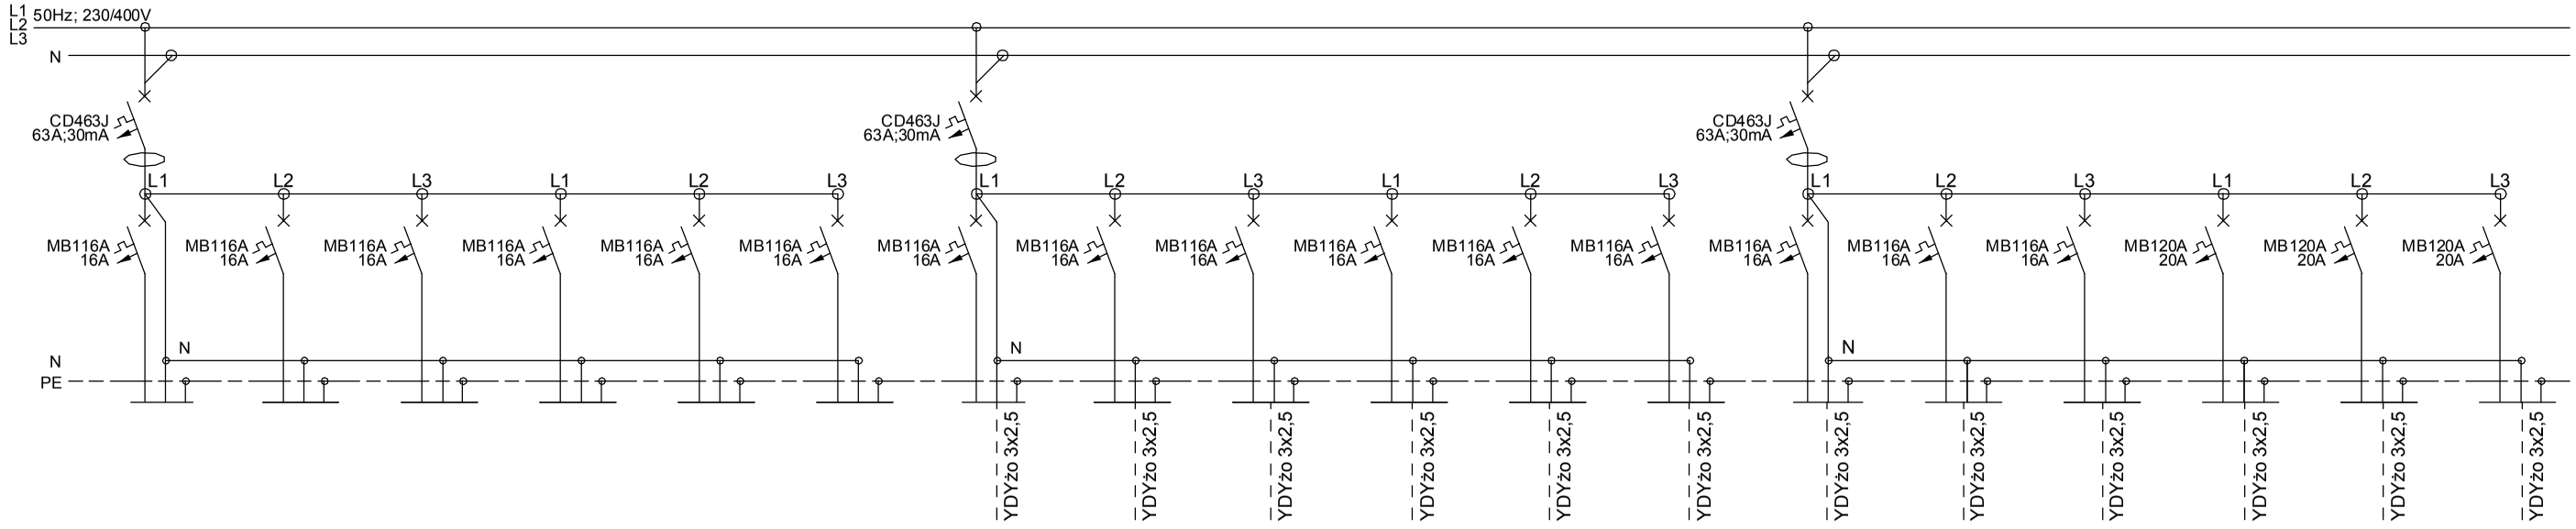

UKŁAD TN-S

ZESPÓŁ PROJEKTOWY AMD
43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. 032 752 99 20, 032 752 93 52

Projektował	mgr inż. Adam Kaim		SLK/0734/POOE/05	09.2013	Stadium: PW	Inwestor: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE	
Sprawdził	mgr inż. Adam Kulczyński		SLK/0729/POOE/05	09.2013	Skala: 1:100	Inwestycja: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO–BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data		Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR: 5/26 OBRĘB 00	

Nazwa rysunku: Rozdzielnica 0,4kV-TB1B. Schemat strukturalny.

Branża: ELEKTRYCZNA

Arkusz.: 1/1 Nr rys.: E-9