Nr odplywu	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Nazwa odplywu	Rezerwa dla zasilania komputerów	Rezerwa dla zasilania komputerów	Rezerwa dla zasilania komputerów	Rezerwa dla zasilania komputerów	Rezerwa dla zasilania komputerów	Rezerwa dla zasilania komputerów	Rezerwa dla zasilania komputerów	Rezerwa dla zasilania komputerów	Zasilanie centrali wentylacyjnej CNW4	Zasilanie centrali wentylacyjnej CNW6	Zasilanie central CNW1	Zas.ogrzewania wpustów dachowych	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie rozdz. 0,4kV-TB1B
Moc [kW]	-	-	-		-		-		3	0,55	6	-	-	-	-
Prad [A]	<16	<16	<16		<16		<16		<40	<16	<16	<16	<16	<16	<16

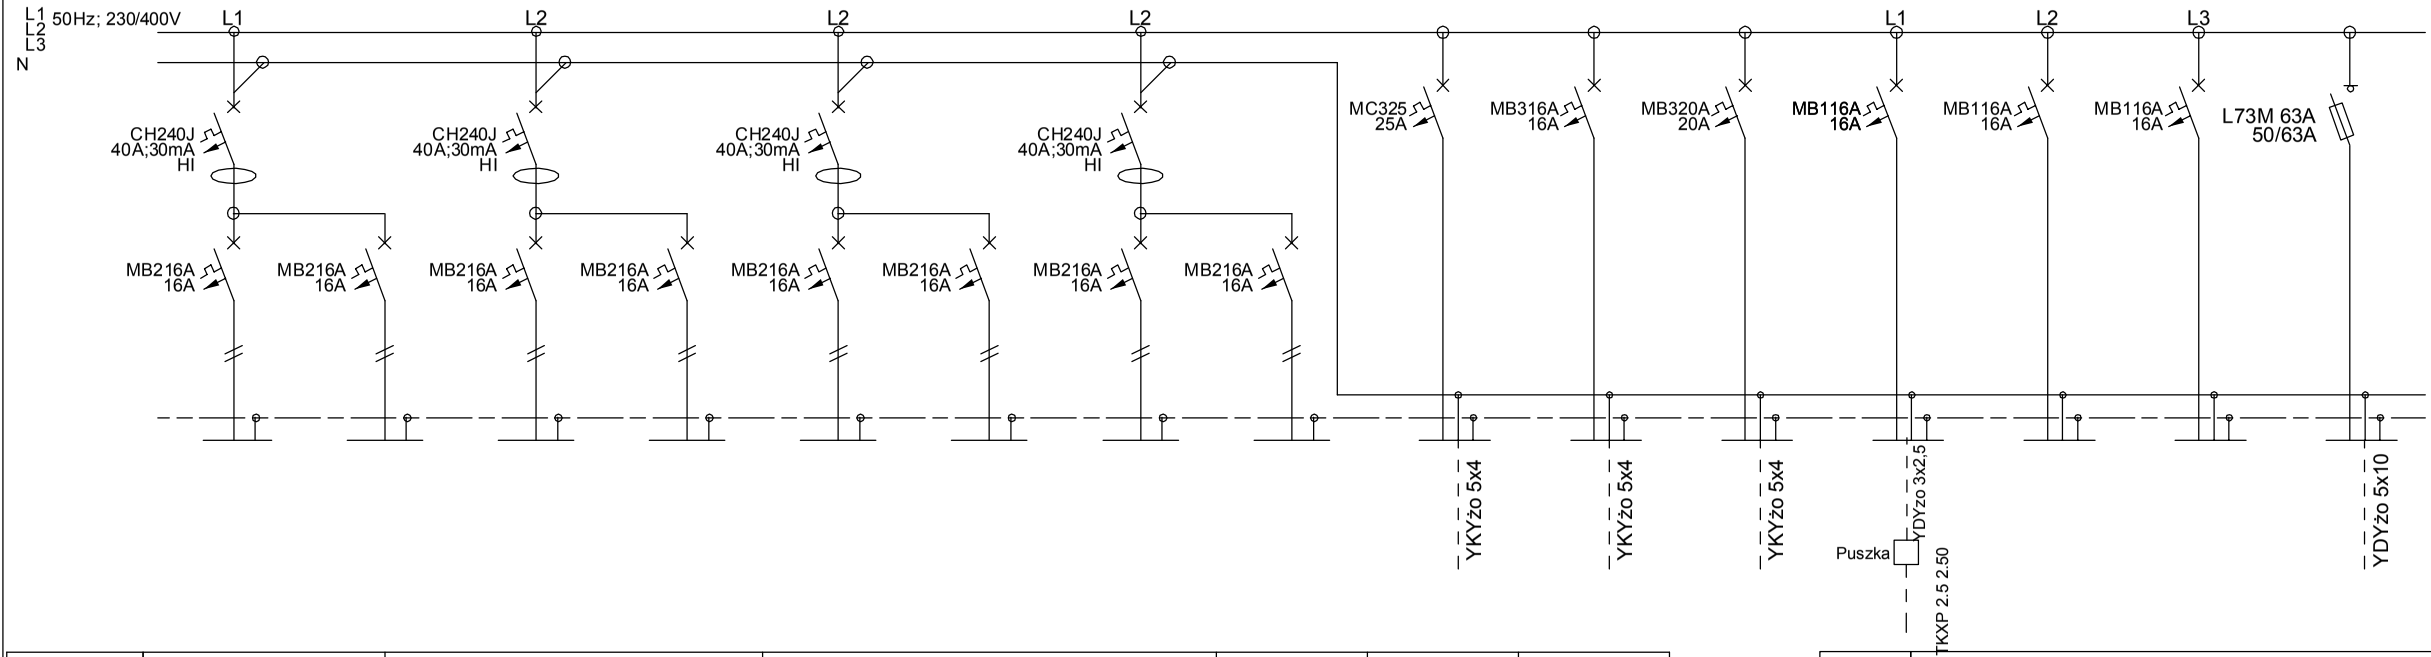

Nr odplywu	51	52		53			54	55	56
Nazwa odplywu	Zasilanie kurtyny powietrznej	Zasilanie wentylatora dachowego WD2	Zasilanie układu sterowania	Instalacja wyłącznika zmierzchowego			Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne LOGO ZEWNĘTRZNE
Moc [kW]	12	0,28		-	-	-	-	-	-
Prad [A]	21	1,4		<16			<16	<16	<16

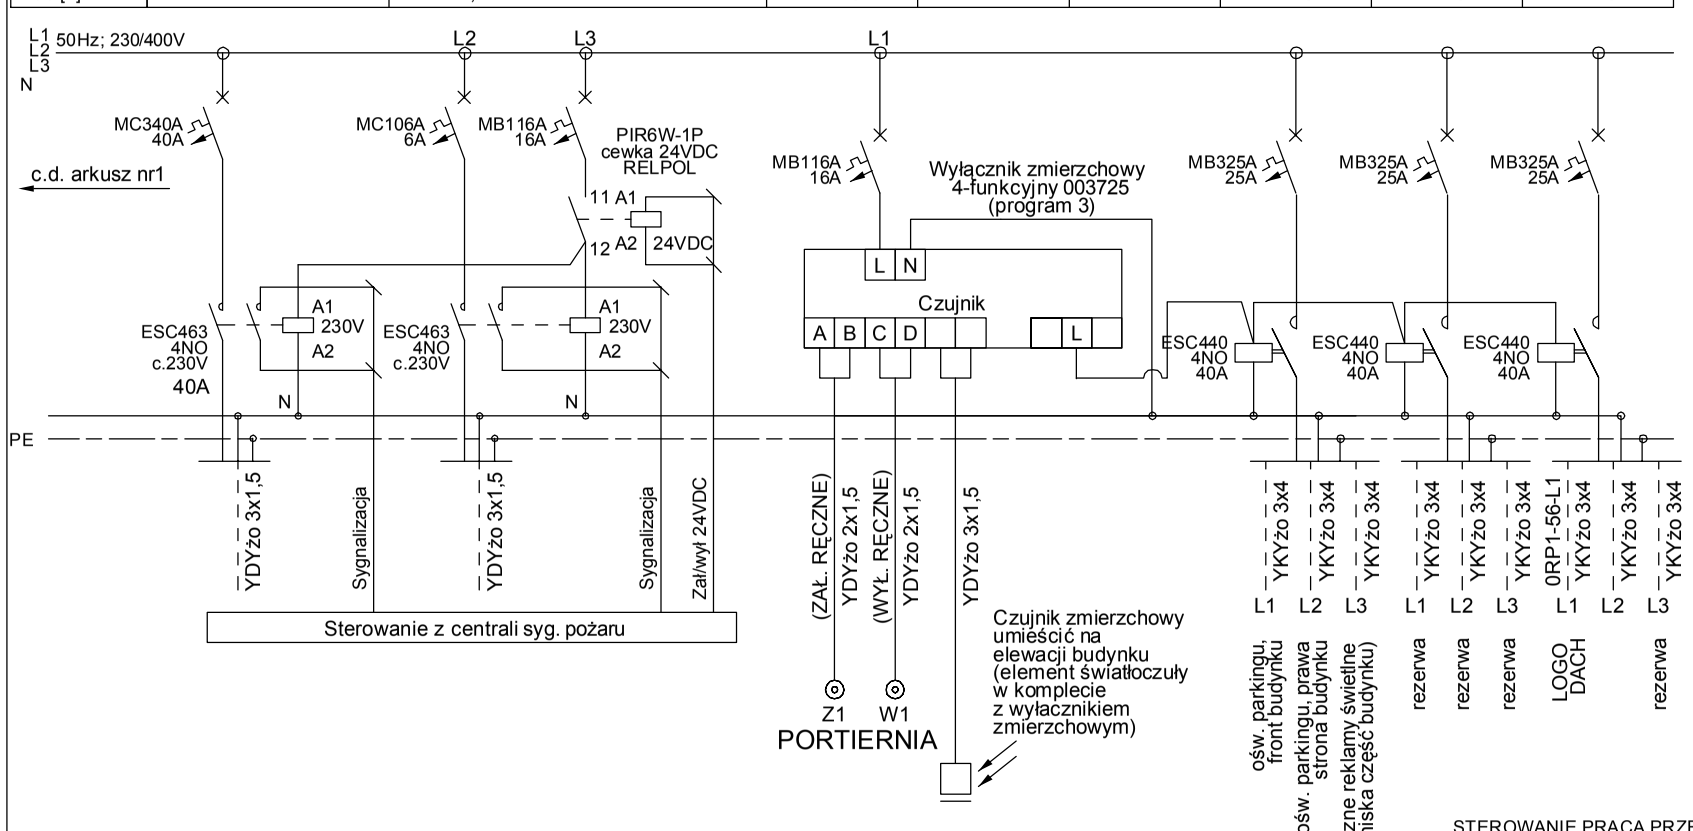

Nr odplywu	57				58
Nazwa odplywu	Zasilanie windy	STEROWANIE WYLACZENIA OD WYLACZNIKA P.POZ. WINDY		Sygnał wylacz z ROP	Zasilanie centrali p.poż
Moc [kW]	5,0	Wylaczenie windy po odmierzenie czasu 45s	Powielenie zestykow		---
Prąd [A]	16A				16A

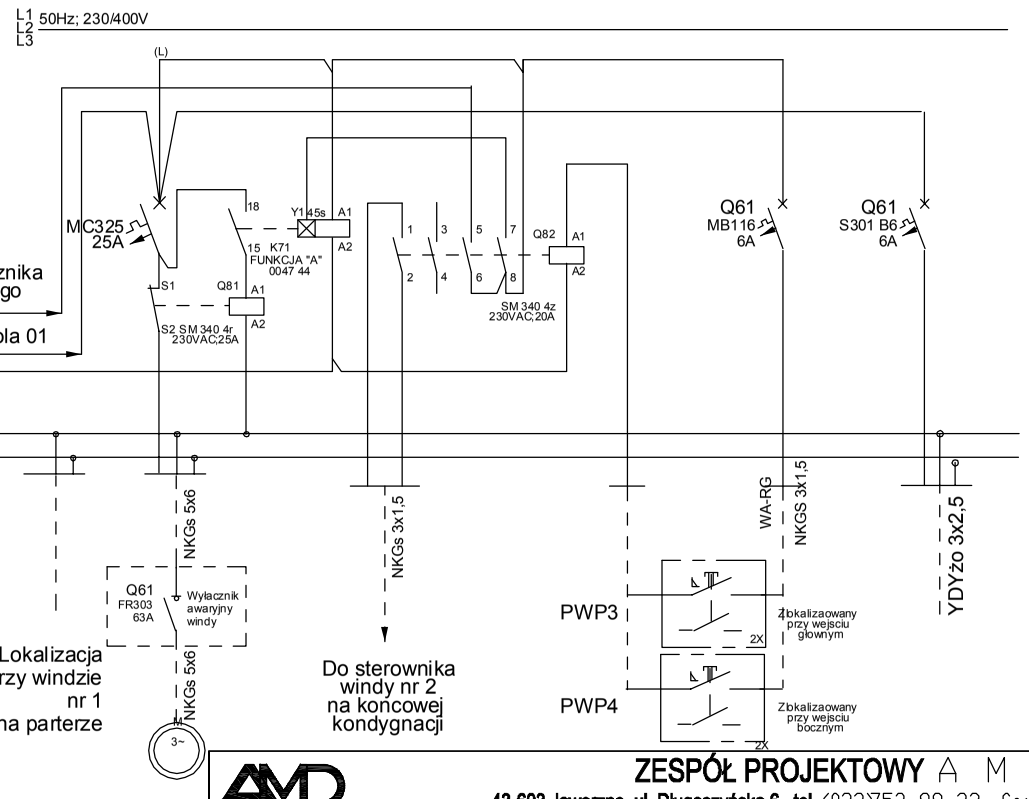

STEROWANIE PRACĄ PRZEKAŹNIKA CZASOWEGO K71

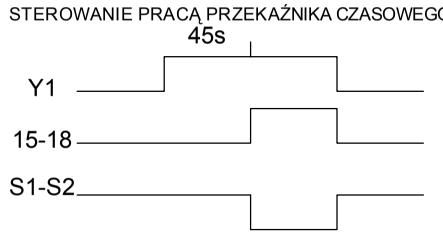

UKŁAD TN-S

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D
43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032)752 99 23, fax.(032)752 93 52

Projektował	mgr inż. Adam Kaim		SLK/0734/POOE/05	09.2013	Stadium: PW	Inwestor: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE	
Sprawdził	mgr inż. Adam Kulczyński		SLK/0729/POOE/05	09.2013	Skala: 1:100	Inwestycja: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO-BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data		Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR: 5/26 OBRĘB 0005	

Nazwa rysunku: Rozdzielnica 0,4kV-TB0B. Schemat strukturalny.

Branża: ELEKTRYCZNA

Arkusz.: 2/2 Nr rys.: E-8.2