P 7

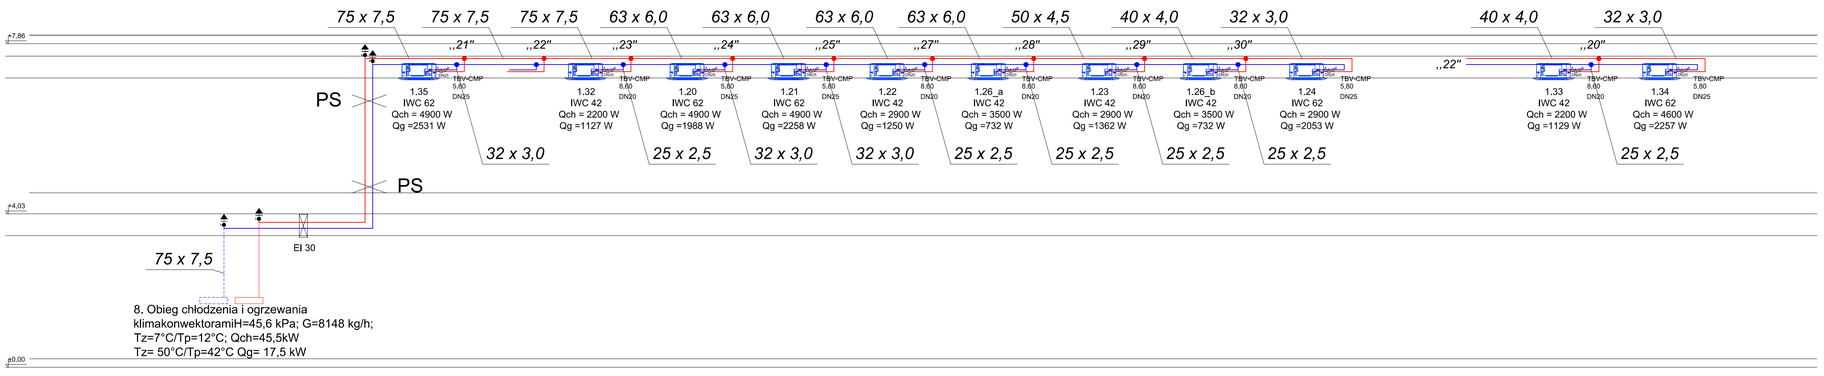

8. Obieg chłodzenia i ogrzewania
klimakonwektoramiH=45,6 kPa; G=8148 kg/h;
Tz=7°C/Tp=12°C; Qch=45,5kW
Tz= 50°C/Tp=42°C Qg= 17,5 kW

LEGENDA

- klimakonwekotr kasetonowy 600x600 z pomka skroplin np.Galletti
- 1.04 / IWC 42 / Qch = 2200 W / Qg =1129 W — symbol pomieszczenia, typoszereg klimakonwektora, moc chłodnicza, moc grzewcza
- przewód zasilający instalację klimakonwektorów umiejscowiony nad sufitem podwieszanym MLC np.UPONOR
- przewód powrotny instalcji klimakonwektorów umiejscowiony nad sufitem podwieszanym MLC np.UPONOR
- EI 30 — przebicie z opaską ogniochronną
- TBV-CMP 5,80 DN25 / TBV-CMP 8,60 DN20 — zawor regulacyjny TBV-CMP np.HAIMAIER
- zawor odcinający
- zawor odpowietrzający

1. Zasilanie klimakonwektorów wykonac z rur MLC rozprowdzonych nad sufitem podwieszanym..
2. Wszystkie rury zaizolować np.Rockwool - ALU PIPE SECTION /PS 800

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D
43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52

Projektował	mgr inż. Ewa Lasek-Piechota				16/02 + uzgodnienia instalacyjne		10.2015	Stadium: PW	Inwestor: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE
Sprawdził	mgr inż. Jan Wojciech Lasek-Zdzisławski	Branża			774/01 + uzgodnienia instalacyjne	Zmiana	Data	Skala: -	Inwestycja: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO-BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
									Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR. 5/26 OBRĘB 0005
Nazwa rysunku: ROZWINIĘCIE CZĘŚĆ SOCJALNA C.O KLIMAKONWEKTORY OBIEG nr.8 X – PROJEKT INSTALACJI CO								Branża: INSTALACJA CO	
								Nr rysunku: C.O. – 08	