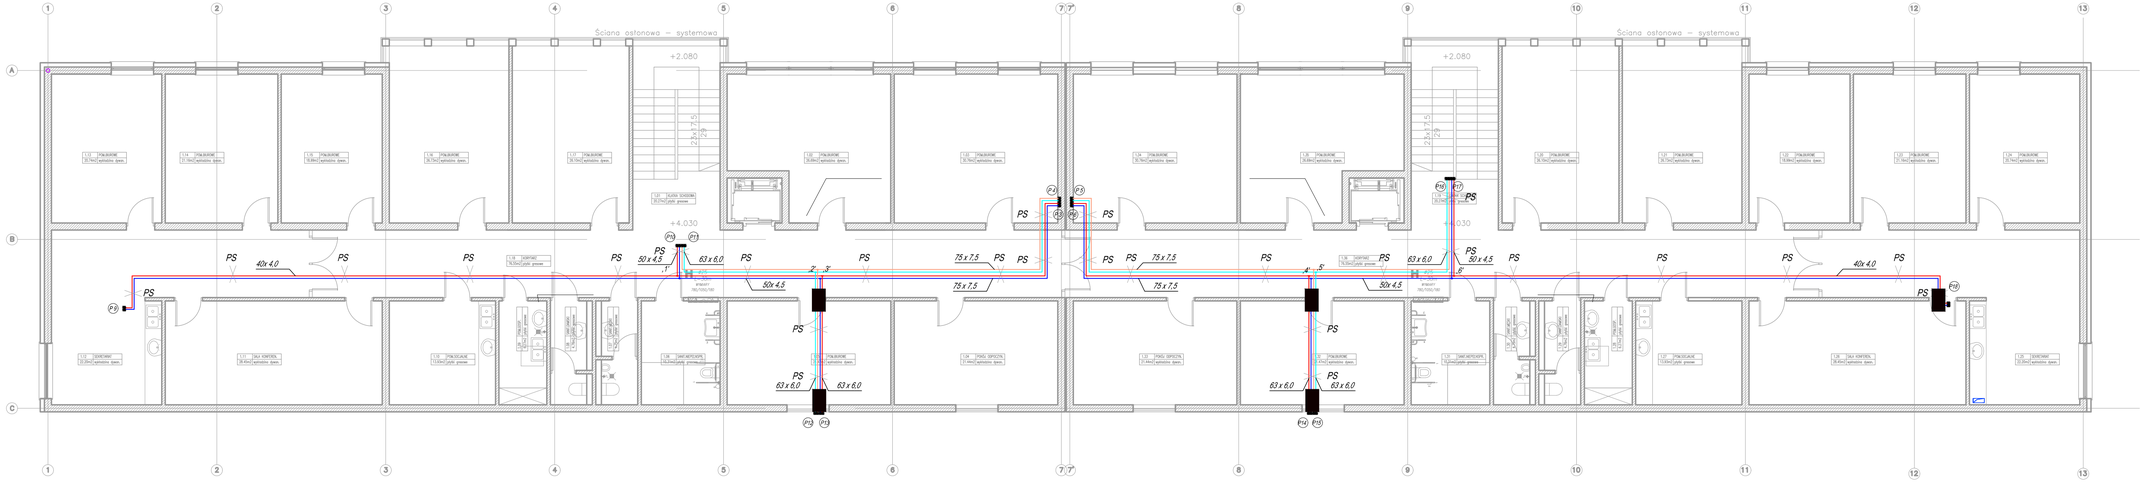

LEGENDA

- przewód zasilający CT ciepło umiejscowiony nad sufitem podwieszanym MLC np.UPONOR
- przewód powrotny CT ciepło umiejscowiony nad sufitem podwieszanym MLC np.UPONOR
- przewód zasilający CT chłód umiejscowiony nad sufitem podwieszanym MLC np.UPONOR
- przewód powrotny CT chłód umiejscowiony nad sufitem podwieszanym MLC np.UPONOR
- Instalacja prowadzona w bruzdzie sciennej
- przebicie
- PS punkt stały

1. Zasilanie CT wykonac z rur MLC rozprowdzonych nad sufitem podwieszanym.
2. Wszystkie rury zaizolować np.Rockwool – ALU PIPE SECTION /PS 800

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D
43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52

Projektował: mgr. inż. Ewa Lasan-Plechuta 16/52 ● specjalność instalacyjna
Sprawdził: mgr. inż. Zygmunt Jach – Załuckiewicz 714/01 ● specjalność instalacyjna

Data	Stadium	Inwestor
10.2015	PW	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE
10.2015	Skala: 1:100	Inwestycja: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM BIUR, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO–BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR: 5/26 OBRĘB 0005

Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA
PROJEKT CT ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH
X – PROJEKT INSTALACJI CO

Branża: INSTALACJA CO

Nr rysunku: CT – 02