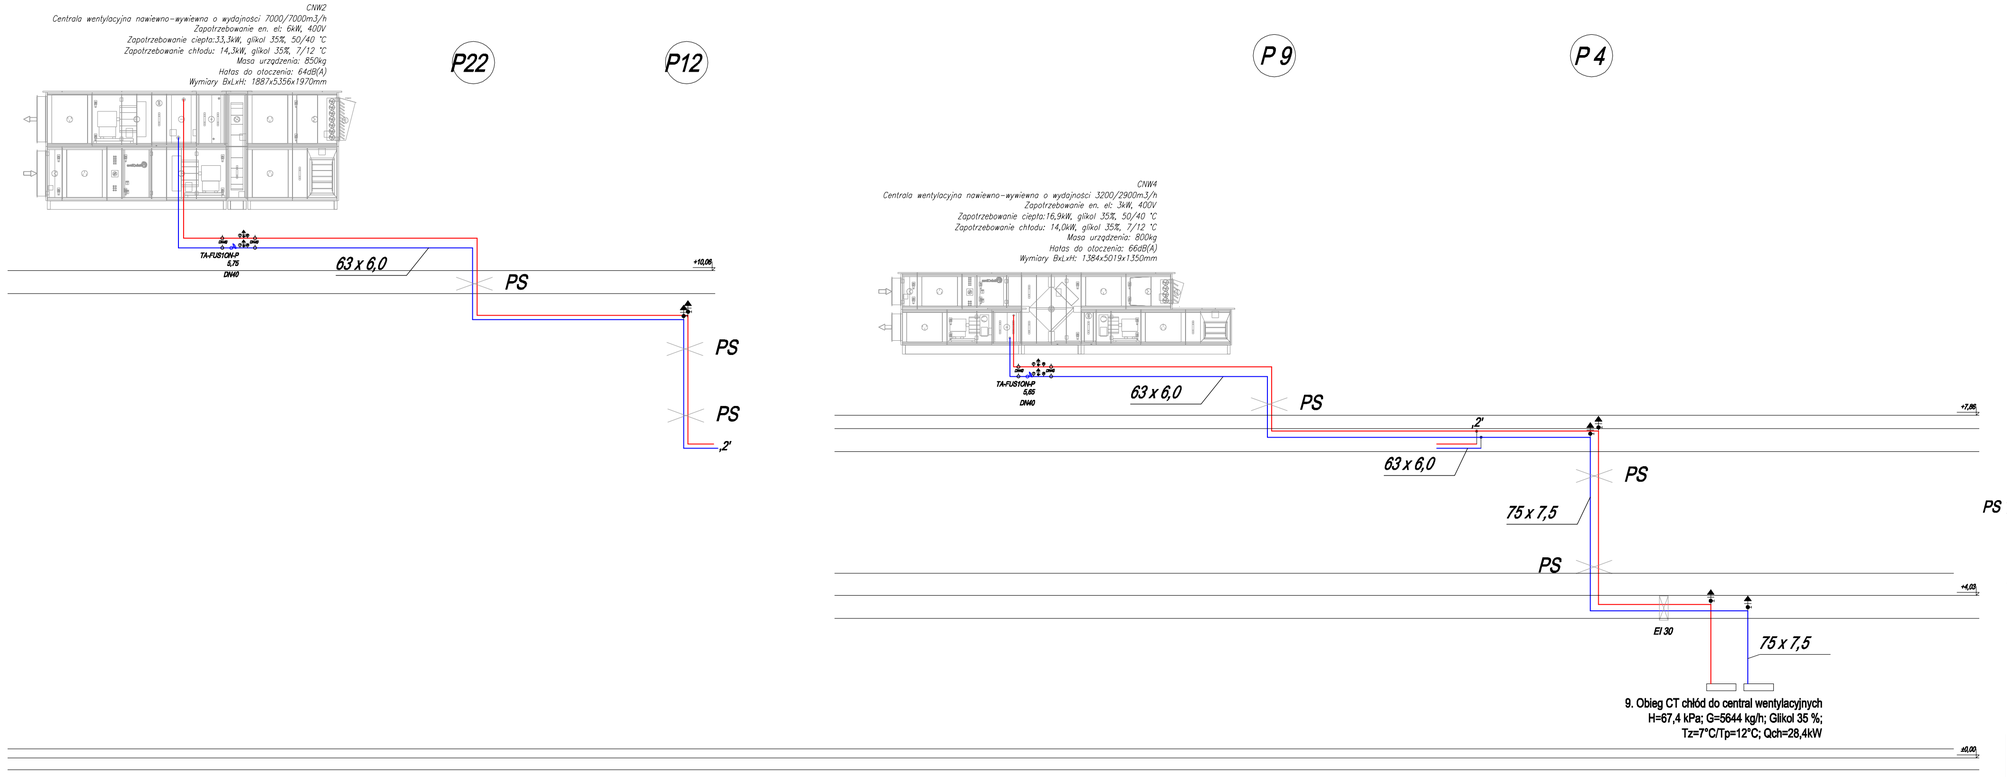

9. Obieg CT chłód do central wentylacyjnych
H=67,4 kPa; G=5644 kg/h; Glikol 35 %;
Tz=7°C/Tp=12°C; Qch=28,4kW

LEGENDA

- przewód zasilający CT chłodu do central wentylacyjnych umiejscowiony nad sufitem podwieszanym MLC np.UPONOR
- przewód powrotny CT chłodu do central wentylacyjnych umiejscowiony nad sufitem podwieszanym MLC np.UPONOR
- EI 30 przebicie z opaską ognioochronną
- TA-FUSION-P 5,75 DN40 zawor regulacyjny Fusion np.HAIMAIER
- T termometr
- M manometr
- zawor odcinający
- zawor odpowietrzający
- PS punkt stały

1. Zasilanie CT wykonac z rur MLC rozprowdzonych nad sufitem podwieszanym na hali rozprowadzic po scianach wewnętrznych i suficie w obudowie g-k
2. Wszystkie rury zaizolować np.Rockwool – ALU PIPE SECTION /PS 800

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D
43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52

Projektował	mgr inż. Ewa Lasoń-Pachała			Nr zatrzymania	16/03 w specjalności instalacyjnej	10.2013	Stadium: PW
Sprawdził	mgr inż. Dagmara Jach-Zwolińskiej	Podpis			714/01 w specjalności instalacyjnej	10.2013	Skala: 1:100
						10.2013	

Inwestycja: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY ul. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE

Inwestycja: BUDOWA HALI PRZEMYSŁOWYCH Z ZWIĄZCZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO-BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR: 5/26 OBRĘB 0005

Nazwa rysunku: ROZWINIĘCIE
PROJEKT CT ZASILANIA W CIEPŁO CENTRAL OBIEG NR 4
X – PROJEKT INSTALACJI CO

Branża: INSTALACJUNA CO

Nr rysunku: CT – 06