


MUREK OPOROWY MO-1 L=27,8m

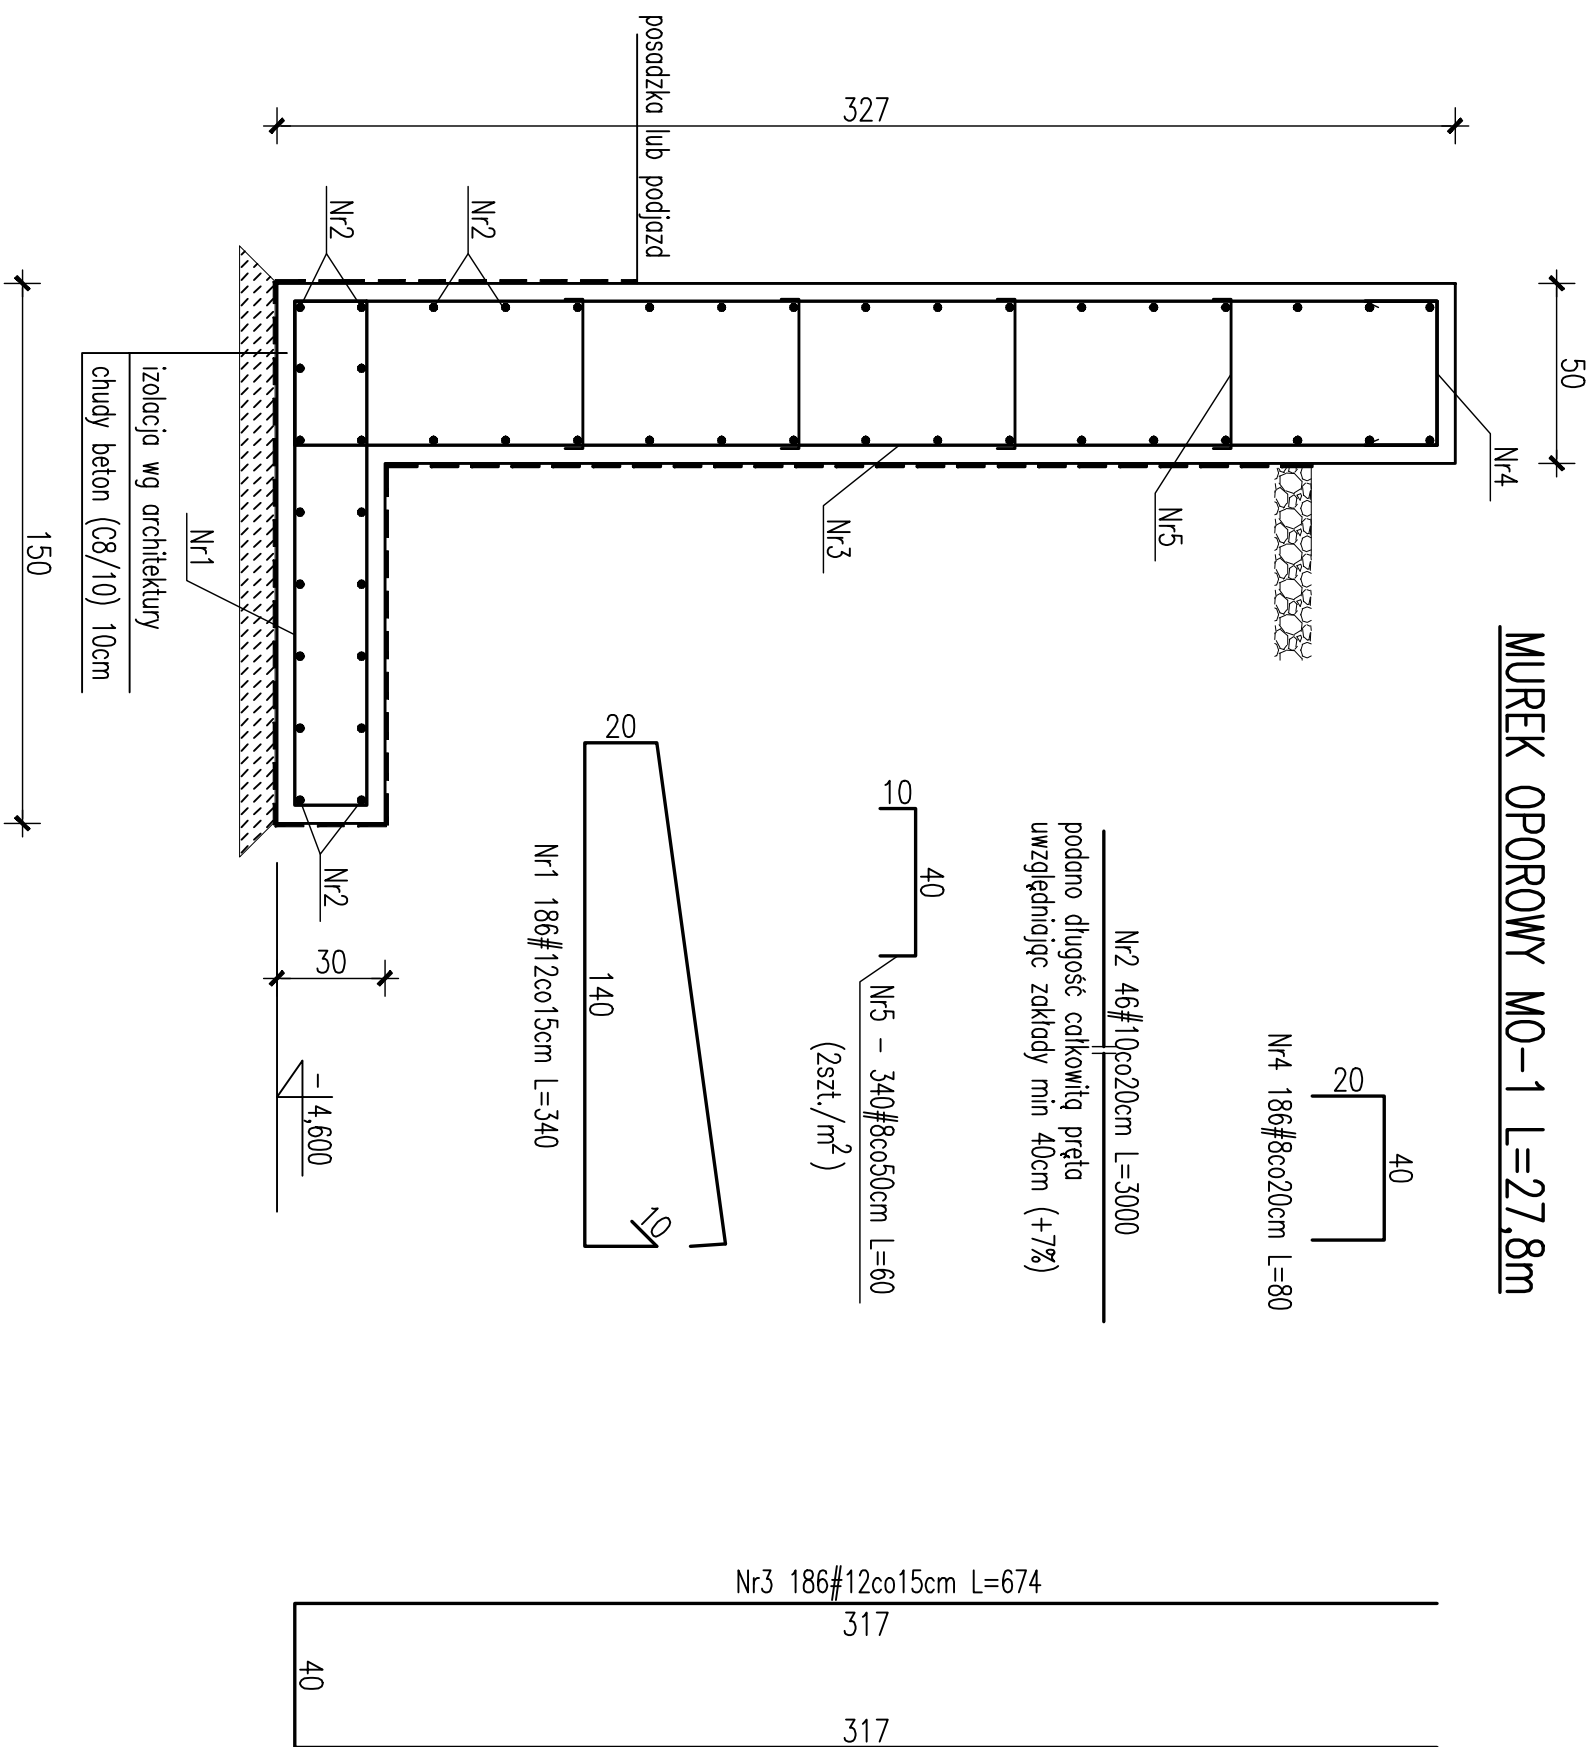

WYKAZ STAŁI

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Długość [cm]	#8	#10	#12	UWAGI
1	186	#12	340			632.4	
2	46	#10	3000		1380		
3	186	#12	674			1253.64	
4	186	#8	80	148.8			
5	340	#8	60	204			
RAZEM wg średnic [m]			352.8	1380	1886		
MASA 1mb [kg/m]			0.395	0.617	0.888		
RAZEM wg średnic [kg]			139.4	851.5	1674.8		
RAZEM wg gat. stali [kg]			2665.6				

**BETON B37 (C30/37)
KL. EKSPOZYCJI XC2
STAL zbrojeniowa B500
STAL kształtowa S235**

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm], rzędnę w [m]. Otulina 5cm.
2. Murek dyktawców co 15m. Na dyktawcach stosować uszczelnienia systemowe np. Waterstop.
3. Po płytę fundamentową murku należy zapewnić podbudowę z gruntu niewysadzinowego do poziomu przemarzania.
4. Rysunek przedstawia schemat zbrojenia murku. Na jego podstawie należy wykonać rysunki warsztatowe dla każdego odcinka murku.
5. Wykaz stali podano orientacyjnie w oparciu o przekrój murku o największej wysokości.
6. Przed wykonaniem murku należy sprawdzić jego wymiary geometryczne i poziomy posadowienia z projektem architektonicznym.