## Instalacja oddymiania klatki schodowej

| | |
|---|---|
| CSO | modułowa centrala sterowania oddymianiem, 4A, typ RZN 4404-M |
| PAO | przycisk oddymiania z szybką i kluczem RT 42 |
| PAO | przycisk oddymiania ze wskaźnikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym (70 dB, 400 Hz) |
| | elektryczny siłownikiem zębatkowym ZA 155/1000-BSY-HS (24VDC/2,5A/1500N/1000mm) |
| | napęd drzwiowy 24V, siła: 500N / wysuw: 500mm / 1,0A, typ DDS 50/500 |
| | czujka dymowa optyczna MPD 821 z gniazdem UBFXBASE-ND |
| | trzymacz elektromagnetyczny GT 50 R 089 + zwora kątowa GT 50 R 6 |

## Klatka schodowa

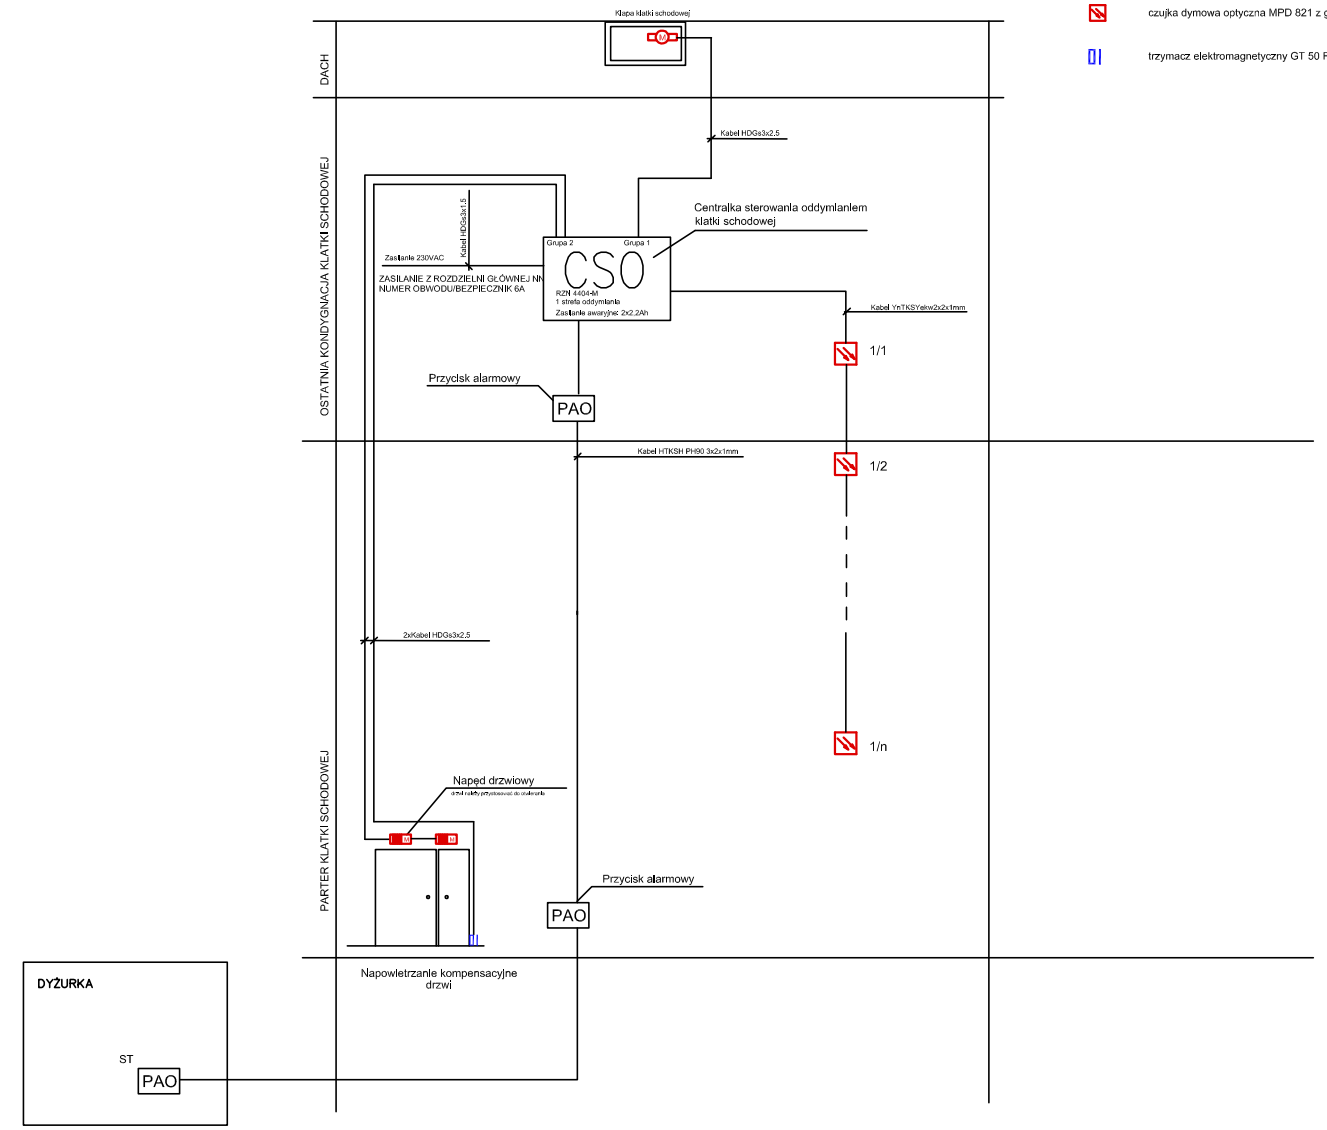


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D<br>43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52 | | | | | | | |
| Projektował | Nazwisko | mgr inż. arch. Marek Dubiel | Podpis | | Nr uprawnień | 16/98 w specjalności architektonicznej | Data 09.2013 |
| Opracował | | | | | | – | 09.2013 |
| Sprawdził | | mgr inż. arch. Beata Łukasik | | | | 427/94 w specjalności architektonicznej | 09.2013 |

Stadium: PW

Skala: bs

Inwestor: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE

Inwestycja: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO-BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR: 5/26 OBRĘB 0005

Nazwa rysunku: SCHEMAT BLOKOWY ODDYMIANIA

Branża: BUDOWLANA

Nr rysunku: A 22