



**ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o.**

99-300 Kutno, ul. Podręczna 5a

tel. (024) 254-94-58

fax. (024) 254-09-80

## PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	<b>Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną</b>
Nazwa opracowania:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>
Przedmiot opracowania:	ARANŻACJA HALI OKABLOWANIE STRUKTURALNE I SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ
Adres obiektu:	Kielce, ul. Olszewskiego
Nr ewid. działki:	dz. nr 5/37 ( 5/53) obręb 005 Kielce
Inwestor:	Kielecki Park Technologiczny 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6

### ZESPÓŁ AUTORSKI

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Andrzej Łyżniak	nr upr. 167/93/WŁ	
Asystent Projektanta	Paweł Teodorczyk	nr lic. 0005737	

**KUTNO, PAŹDZIERNIK 2013**

Wrzesień 2013

## Spis treści

1.	Część ogólna.....	3
1.1.	Zakres projektu .....	3
1.2.	Podstawa opracowania .....	3
1.3.	Normy .....	3
2.	Opis rozwiązań zamiennych .....	5
3.	Okablowanie strukturalne .....	6
3.1.	Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego.....	6
3.2.	Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy systemu okablowania strukturalnego .....	7
3.3.	Okablowanie poziome.....	7
3.4.	Punkty przyłączeniowe użytkowników .....	8
3.5.	Panele rozdzielcze RJ45 19" .....	11
3.6.	Skretkowe kable instalacyjne .....	12
3.7.	Kable krosowe RJ45 .....	13
3.8.	Kable przyłączeniowe RJ45 .....	13
3.9.	Punkt dystrybucyjny .....	14
3.10.	Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne.....	15
3.10.1.	Instalowanie okablowania strukturalnego.....	15
3.11.	Pomiary instalacji okablowania strukturalnego .....	16
3.12.	Numeracja gniazd .....	17
3.13.	Dokumentacja powykonawcza .....	17
3.14.	Wymagania gwarancyjne .....	18
3.15.	Zasilacz rezerwowy UPS .....	18
3.16.	Przełącznik sieciowy HP 5500-48G-PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots lub równoważny ..	18
3.16.1.	Funkcje: .....	19
3.16.2.	Dane techniczne: .....	20
3.17.	Moduły i przewody do przełącznika sieciowego .....	21
3.18.	Prowadzenie okablowania. ....	21
4.	System telewizji dozorowej (CCTV) .....	22
4.1.	Rejestrator CCTV .....	22
4.2.	Konwerter światłowodowy wideo i danych .....	22
4.3.	Monitor .....	22
4.4.	Kamera w obudowie zewnętrznej.....	22
4.5.	Kamera kopułkowa.....	23
4.6.	Okablowanie CCTV .....	23
4.7.	Prowadzenie okablowania. ....	23
4.8.	Uwagi.....	23
5.	Spis załączników i rysunków. ....	24
6.	Załączniki i rysunki. ....	25

## 1. Część ogólna

Inwestor

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6

### 1.1. Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje:

- Instalację okablowania strukturalnego, zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi.
- Budowę Punków Dystrybucyjnych
- Montaż okablowania poziomego
- Dostawę wszystkich uzgodnionych z Inwestorem urządzeń aktywnych
- Instalację systemu telewizji dozorowej wewnątrz hali

Opracowanie nie obejmuje:

- Instalacji zasilającej dedykowanej 230V
- Instalacji zasilania gwarantowanego sieci komputerowej
- Instalacji uziemiającej

### 1.2. Podstawa opracowania

Podstawę do niniejszego opracowania stanowią:

- Projekt budowlany
- Obowiązujące przepisy i normy
- Informacje i wytyczne producentów urządzeń systemów teleinformatycznych
- Uzgodnienia z inwestorem, określające jego obecne i przyszłe potrzeby

### 1.3. Normy

- ISO/IEC 11801:2011 "Information technology. Generic cabling for customer premises".
- EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements".
- TIA/EIA 568-C.2:2009 "Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2".
- PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne".

- PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”
- PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”
- PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”
- PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania”
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126
- PN-EN 50132-7:2003 - Systemy alarmowe - Systemy dozоровe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania,
- PN-EN 50132-2-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy dozоровe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia - Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białe.

## 2. Opis rozwiązań zamiennych

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w projekcie należy pisemnie zgłosić Inżynierowi Kontraktu do akceptacji.

Projektant celem pełniejszego zobrazowania rozwiązania projektowanego powołał się na konkretne urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do nich miało na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do realizacji urządzeń, i w żadnym przypadku nie jest obowiązkowe.

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz urządzeń.

Równoważność techniczną musi po weryfikacji potwierdzić w formie pisemnej – przedstawiciel Inwestora i Projektant.

### 3. Okablowanie strukturalne

#### 3.1. Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:

- Okablowanie miedziane kategorii 6A.
- Okablowanie skrętkowe w wersji po podwójnie ekranowanej.
- Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratorium badawcze Delta, potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).
- Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.
- Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo.
- Należy zastosować renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Należy zastosować przetestowany system, którego producent ma, co najmniej 15-letnie doświadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego działalności w całym tym okresie musi obejmować produkcję okablowania miedzianego (kable skrętkowych, paneli 19", złączy RJ45), światłowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19".
- W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, należy zastosować system okablowania, którego producent ma swoją główną siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej.
- Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy przedłożyć odpowiedni certyfikat.
- Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19", złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umową podpisaną pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem.

- Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja.
- Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

### 3.2. Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy systemu okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyższym poziomie jakości i wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać wykwalifikowana firma spełniająca poniższe wymagania:

- Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników – Certyfikowanych Instalatorów posiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w tym projekcie.
- Certyfikat Instalatora musi być wydany po odbyciu szkolenia, w którym każdy Instalator zdobędzie wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne i teoretyczne, uprawniające do instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiarów certyfikacyjnych sieci.
- Certyfikat Instalatora, który posiadają osoby wykonujące instalację musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedłużyć na kolejny rok, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.
- Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu 25-letnią systemową gwarancją niezawodności.

### 3.3. Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie klasy E (kategorii 6) wg najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez niezależne laboratorium badawcze Delta, w zakresie całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).

*Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) o mocy co najmniej 15W wg IEEE 802.3af.*

### 3.4. Punkty przyłączeniowe użytkowników

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej, kasetach lub kolumnach podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 MK keystone, które będą zapewniać:

- Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w metalową sprężynkę zapewniającą właściwy docisk zamkniętej osłony i pełną ochronę złącza. Nie należy stosować modułów RJ45 bez takiego zabezpieczenia i zewnętrznych elementów (adapterów) z osłonami przeciwkurtkowymi, gdyż nie zapewniają one wystarczającej ochrony i ograniczają możliwość wpięcia wtyku RJ45 kabla przyłączeniowego.




Rys. Złącze RJ45 STP keystone

- Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. System okablowania musi zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników.
- Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, również w wersji STP, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm, bez konieczności demontażu standardowej kapsułki ekranującej.
- Ułożenie modułu RJ45 w płycie czołowej gniazda przyłączeniowego pod kątem, aby wyprowadzenie wpiętego kabla przyłączeniowego RJ45 było skierowane ku dołowi. Ograniczy to odstawanie wpiętego wtyku RJ45 od płaszczyzny gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzeń spowodowanych przez przypadkowe uderzenie elementu przez użytkownika.



- Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych, należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z niezależnego laboratorium badawcze Delta, potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego.
- Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg. najnowszego standardu PoEP (przesył mocy do 30W).
- Moduł musi zapewniać wydajną transmisję w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).
- Wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane, co zagwarantuje odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoEP.
- Podwyższoną odporność na drgania mechaniczne i zmiany temperaturowe. Ma to zagwarantować wieloletnie, niezawodne działanie nawet w najbardziej newralgicznych miejscach obiektu. Moduły muszą być przetestowane pod tym kątem w niezależnym laboratorium, co należy udokumentować certyfikatem potwierdzającym zgodność z normami: IEC 60512-6-5 (odporność na wibracje) oraz IEC 60512-5 (odporność na zmiany temperatury).
- W czasie wieloletniej eksploatacji złącza muszą się charakteryzować niezmiennością parametrów transmisyjnych. W związku, z czym nie może dojść do zjawiska utleniania się połączeń metalicznych. Należy zastosować złącza odporne na te zjawiska. Moduły muszą być przetestowane pod tym kątem w niezależnym laboratorium, co należy udokumentować certyfikatem potwierdzającym zgodność z normami: IEC 60512-11-7 (odporność na utlenianie).
- W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 muszą zapewniać beznarzędziowy montaż, w którym każda z par żył musi być zaciskana w złączach IDC niezależnym zaciskiem zintegrowanym z główną częścią modułu RJ45. Nie należy stosować złączy z zewnętrznymi (niezintegrowanymi z główną częścią modułu) elementami zaciskającymi żyły, gdyż nie zapewniają one tak dokładnego dopasowania do złącza, oraz często w czasie instalacji po wyjęciu z opakowania ulegają zagubieniu.
- Dopasowanie do płytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz kanałów elektroinstalacyjnych, poprzez możliwość wyprowadzenia kabla instalacyjnego z kapsułki ekranującej na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tyłu, ale również pod kątem 90° na lewo lub na prawo. Kątowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzeń kabla w wyniku przekroczenia dopuszczalnych promieni gięcia.

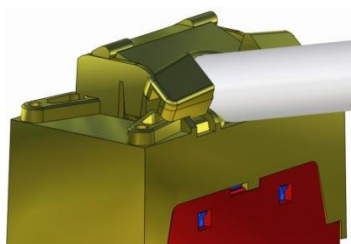

Rys. Przykład kąтового wyprowadzenia kabla ze złącza RJ45

- Minimalizację przesłuchów międzyparowych w miejscu wprowadzania par skrętkowego kabla instalacyjnego do złącza, poprzez gwieździste rozprowadzenie par biegnących w kierunku złącza IDC. W efekcie zapewni to minimalną ilość błędów transmisyjnych. Nie należy stosować złączy, w których pary w czasie instalacji biegną równolegle w stosunku do siebie gdyż powoduje to podwyższone zakłócenia w postaci przesłuchów międzyparowych.
- Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Należy zastosować schemat T568B.
- Skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, pochodzącymi z sieci zasilającej 230V oraz z sąsiednich łączy okablowania. Moduły RJ45 muszą posiadać pełne ekranowanie 360°, wykonane w postaci pełnej klatki Faradaya. Kapsułka ekranująca musi zapewniać pełną szczelność ekranowania od dołu i góry złącza, po bokach i z tyłu oraz z przodu po wpięciu ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto należy zachować kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem złącza, na pełnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i doskonałą ochronę przed zakłóceniami.
- Dodatkowe złącze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podłączenia drutu drenażowego z kabla skrętkowego) celem podwyższenia skuteczności ekranowania kable.
- Skuteczność ekranowania w wersji STP, zdefiniowaną przez parametr nazywany tłumiennością sprzężenia nie mniejszą niż 65 dB.
- Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych. Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych.
- Szeroki zakres temperatury pracy od  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego.
- Moduły tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych 19" w punktach dystrybucyjnych.


- Wykonawca okablowania strukturalnego, razem z wykonawcą instalacji elektrycznej w na etapie realizacji dokona wyboru ramek do gniazd.

### 3.5. Panele rozdzielcze RJ45 19"

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19" jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych.

W projekcie należy zastosować panele RJ45, które muszą zapewniać:

- Standardową szerokość 19" wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone (dodatkowo system okablowania użyty w projekcie musi również zawierać analogiczne panele o wysokości 2U i pojemności 48 portów, w celu zakończenia większych ilości kabli instalacyjnych).
- Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych.
- Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45, bez konieczności przyklejania. Ułatwi to lokalizację porów w szafie 19" niezależnie czy panel znajduje się na górze czy na dole szafy i gdy do portów są wpięte kable krosowe zasłaniające część płaszczyzny panele. Etykiety opisowe należy umieszczać w specjalnych uchwytach, pozwalających w łatwy sposób na ich wymianę w dowolnym momencie.

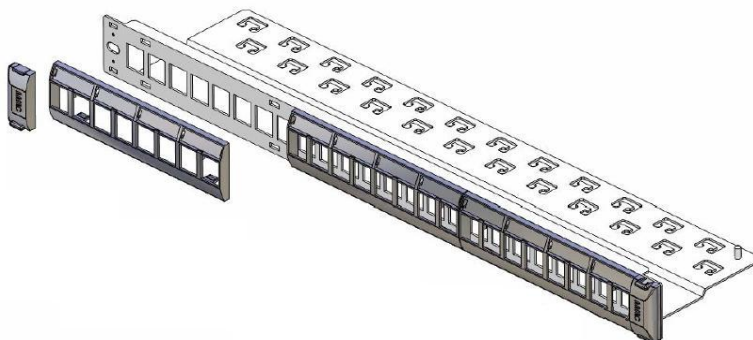

Rys. Obudowa panela rozdzielczego RJ45 19"

- Ochronę złączy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złączy RJ45. Osłona musi być wyposażona w sprężynkę zapewniającą właściwy docisk i pełną ochronę złączy.
- Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złączy RJ45. System okablowania musi zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników.
- Łatwość montażu w stelaży 19". Należy zastosować panele szybkie w instalacji dzięki montażowi tylko na jedną śrubę M6 z każdej strony panela, umiejscowioną po środku danego U. Dodatkowo

taka konstrukcja nie ogranicza dostępu do śrub montażowych (sąsiednich paneli) w porównaniu z sytuacją, gdy są one umiejscowione w narożnikach urządzenia.

- Panel rozdzielczy musi posiadać boczne osłony na śruby za pomocą, których mocowany jest do stelaża szafy. Dodatkowo osłony te muszą być dostępne w kilku kolorach celem etykietowania paneli w zależności od ich przeznaczenia.
- Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dowolnym stopniu i dokładne dostosowanie do ilości kabli wprowadzanych do panela. Nie należy stosować paneli wykonanych w technologii płyty drukowanej PCB, w której kilka złączy trwale przytwierdzonych jest do wspólnej płytki drukowanej. Takie rozwiązanie ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe, ponieważ w przypadku konieczności wymiany pojedynczego złącza RJ45 należy zdemontować i wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie modułowe pozwala na serwisowanie pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory transmisyjne.
- Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowania dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rzędzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rzędach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rzędów, do których wpięte są kable krosowe.
- W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczając je przed wyrwaniem.
- W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6.

### 3.6. Skrętkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych 4-parowych F/FTP kat.6A, który przewyższa standardowe wymagania kat.6 i jest przetestowany w paśmie do 550 MHz. Kabel skrętkowy musi zapewniać:

- Niezawodną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych. Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6A, który spełnia wszystkie aktualne normy okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego Delta potwierdzającym przetestowanie kabla jako niezależnego komponentu pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego Permanent Link lub Channel.

### 3.7. Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest połączenie łączy okablowania poziomego zakończonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urządzeń aktywnych. W projekcie należy zastosować kable krosowe PatchSee ze świetlną identyfikacją połączeń, które zapewniają:

- Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6, ekranowane.
- Idealne dopasowanie do łączy okablowania poziomego, dlatego należy użyć kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostałe elementy łączy okablowania. W celu wyeliminowania braku ciągłości w łączach wynikających z niepełnej kompatybilności mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza się użyci kabli krosowych innego producenta.
- Szybką i łatwą lokalizację połączeń w punkcie dystrybucyjnym dzięki świetlnej identyfikacji połączeń. Po podświetleniu jednego końca kabla krosowego zapali się drugi koniec kabla, wskazując połączone porty RJ45 w switchu i na panelu rozdzielczym, przy czym proces ten nie wymaga wypięcia wtyków kabla z portów RJ45. Identyfikacja musi odbywać się za pośrednictwem plastikowych włókien światłowodowych znajdujących się wewnątrz kabla. Nie należy stosować rozwiązań, w których identyfikacja odbywa się za pośrednictwem impulsów elektrycznych przesyłanych wewnątrz kabla i układów elektronicznych (typu diody LED), ponieważ generują one zakłócenia, które powodują błędy w transmisji danych użytkowych, a poza tym w czasie eksploatacji ujawnia się w nich brak ciągłości połączeń w układach podświetlania LED i wadliwe działanie.
- Kolorystyczne oznaczanie wtyków, w zależności od przeznaczenia kabla. Kolorowe identyfikatory należy nakładać na wtyki RJ45
- Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypięciem. Kolorowe klipsy nakładane na wtyki RJ45 muszą mieć taki kształt, aby chroniły nosek wtyku RJ45 przed przyciśnięciem i wypięciem. Rozłączenie połączenia musi być możliwe dopiero w momencie wypięcia klipsa ochronnego.
- Elastyczną i wygodną w układaniu konstrukcję wykonaną z 4-parowego kabla skrętkowego typu linka.

### 3.8. Kable przyłączeniowe RJ45

Zadaniem kabli przyłączeniowych RJ45 jest dołączenie urządzeń końcowych (komputerów, telefonów IP, punktów itd.) do gniazd przyłączeniowych – punktów logicznych rozmieszczonych w obiekcie. W projekcie należy zastosować kable przyłączeniowe DeskPatch z możliwością dostosowania (regulacji) długości w zależności od odległości urządzenia od gniazda RJ45. Kable przyłączeniowe muszą zapewniać:

- Elastyczną regulację długości w zakresie od 1 do 5m, dzięki czemu unikniemy nadmiernej ilości kabli utrudniających dostęp do urządzeń końcowych i komplikujących pracę osób przy stanowisku roboczym.

- Kabel taki powinien mieć możliwość nawinięcia nadmiaru na krążek, który w łatwy sposób (przyklejenie na taśmę samoprzylepną lub przykręcenie wkrętami) będzie można zamocować w dogodnym miejscu.
- W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypięciem wtyku, kabel powinien zapewniać blokadę noska zwalniającego wtyk RJ45.
- Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6A, ekranowane.
- Idealne dopasowanie do łączy okablowania poziomego, dlatego należy użyć kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostałe elementy łączy okablowania. W celu wyeliminowania braku ciągłości w łączach wynikających z niepełnej kompatybilności mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza się użyci kabli krosowych innego producenta.
- Elastyczną i wygodną w układaniu konstrukcję wykonaną z 4-parowego kabla skrętkowego typu linka.

### 3.9. Punkt dystrybucyjny

Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych 19", w których zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego oraz urządzenia aktywne.

Do budowy punktu dystrybucyjnego należy użyć szafy stojącej 19" wysokości minimum 32U 800x800 mm (szer. x gł.) o poniższych parametrach:

- Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 9005.
- Dwie płaszczyzny montażowe 19" (z przodu i z tyłu).
- Możliwość pełnej regulacji profili montażowych 19", przód – tył.
- Drzwi przednie z metalową ramą usztywniającą i wklejoną szybą ze szkła hartowanego, z możliwością otwarcia 180° i montażem prawo lub lewostronnym, zamocowane na trzech zawiasach. W celu łatwej analizy stanu urządzeń w szafie, bez konieczności otwierania drzwi, szyba musi być wykonana z w pełni przezroczystego szkła (nieprzyciemniana).
- Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z trzypunktowym rygłem (blokada na górze drzwi, na dole i po środku), celem zapewnienia większego bezpieczeństwa.
- Demontowane osłony boczne i tylna zamykane na klucz.
- 4 przepusty kablowe do wprowadzenia kabli (2 na ścianie tylnej u góry i na dole, 1 w podłodze, 1 w dachu).
- Dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na krawędziach dachu i pełną warstwą górną, nie zawierającą otworów wentylacyjnych. Taka konstrukcja zapewni odporność na kurz i wodę, która może dostać się do pomieszczenia telekomunikacyjnego od gór, np. z instalacji wody lodowej systemu klimatyzacji.

- Celem przeniesienia szafy nawet przez największe drzwi pomieszczenia telekomunikacyjnego szafa musi posiadać możliwość rozkręcenia elementów składowych szkieletu, a nie tylko zdjęcia osłon.
- Nośność, co najmniej 400kg
- Wyposażenie dodatkowe:
  - ✓ listwa zasilająca 19" 1U 8x230V z filtrem przepięć,
  - ✓ dachowy panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem i kablem zasilającym w komplecie,
  - ✓ cokół o wysokości co najmniej 120mm,
  - ✓ maskownica podłogowa z filtrem powietrza,
  - ✓ wysuwana półka 19" perforowana, montowana w 4 punktach,
  - ✓ panele 19" 1U porządkujące kable krosowe, z metalowymi uchwytami kablowymi trwale zintegrowanymi z płytą 19", niemontowane na śruby,
  - ✓ uchwyty do pionowego prowadzenia kabli krosowych.

### 3.10. Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne

#### 3.10.1. Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać z najwyższą starannością z zachowaniem wytycznych znajdujących się w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczególnie należy zastosować się do:

- Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, sił naciągu, sił zgniatających oraz przestrzegać zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrów można znaleźć w specyfikacjach technicznych produktów.
- Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza.
- Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m.
- Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B.
- Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione.
- W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi.
- Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających:

Typ kabla	Odległość od instalacji zasilającej [mm]
-----------	--

	Brak przegrody metalicznej	Przegroda metalowa perforowana	Przegroda metalowa pełna
Kable SFTP	10	5	0
Kable UFTP; FUTP	50	25	0
Kabel UUTP	100	50	0

- ✓ Tabela obowiązuje dla wiązki 15 obwodów 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilości obwodów, odległości proporcjonalnie się zmniejszają.
- ✓ Kable 3-fazowe należy traktować, jako 3 kable 1-fazowe.
- ✓ Obwody o prądzie większym niż 20A należy traktować, jako proporcjonalna wielokrotność obwodów 20A.
- ✓ Powyższe zalecenia obowiązują w przypadku prawidłowego uziemienia ekranów kabli transmisyjnych i metalicznych elementów tras kablowych.

### 3.11. Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych i światłowodowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania skrętkowego i światłowodowego.

Wszystkie łąca skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy E / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

- Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Channel” (łącznie z kablami krosowymi i kablami przyłączeniowymi). Do pomiaru każdego łąca należy użyć odrębnej pary kabli połączeniowych, która w przyszłości powinna być wykorzystywana w powiązaniu właśnie z tym łącem. W związku z powyższym należy zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych RJ45.
- Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level IV”. Zalecane typy mierników: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.
- Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości parametrów łąca, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania.
- Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy muszą być prawidłowe.
- Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.



- Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par):
  - ✓ Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń
  - ✓ Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)
  - ✓ Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss)
  - ✓ Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
  - ✓ Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT)
  - ✓ Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)
  - ✓ Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N)
  - ✓ Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)
  - ✓ Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F)
  - ✓ Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop)
  - ✓ Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay)
  - ✓ Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew)

### 3.12. Numeracja gniazd

Każdy z modułów powinien mieć osobną numerację gniazd RJ45 na zasadzie AX.YYY gdzie A to numer modułu X to numer kondygnacji a Y to numer gniazda poprzedzony cyframi 0.  
Krosownice (patch panele) oraz gniazda muszą zostać opisane identycznie.

### 3.13. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierała:

- Opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu oraz charakterystykę rozwiązań technicznych zastosowanych w systemie okablowania.
- Listę produktów, z ilościami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
- Schemat oznaczeń łączy miedzianych i światłowodowych.
- Podkłady budowlane z zaznaczeniem: łączy, punktów przyłączeniowych użytkowników oraz punktów dystrybucyjnych.
- Schemat blokowy instalacji.
- Rysunki przedstawiające wyposażenie punktów dystrybucyjnych.
- Pozytywne wyniki pomiarów wszystkich łączy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.
- Certyfikat potwierdzający ważność kalibracji przyrządu, którym wykonano pomiary

Dokumentację należy sporządzić w dwóch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowej.

### 3.14. Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, że zainstalowany system okablowania strukturalnego będzie działał niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta 25-letniej systemowej, bezpłatnej gwarancji niezawodności, która zapewni:

- Zgodność ze standardami okablowania strukturalnego obowiązującymi w czasie wykonania instalacji.
- Niezawodne działanie aplikacji (protokołów transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania strukturalnego obowiązujących w czasie wykonania instalacji, dla których system został zaprojektowany.
- Brak wad fabrycznych elementów łączy okablowania oraz błędów w czasie instalacji okablowania.

W tym celu w ciągu 15 dni od daty zakończenia instalacji Wykonawca powinien zgłosić Producentowi potrzebę udzielenia gwarancji i dostarczyć wymaganą dokumentację powykonawczą oraz pomiary sieci okablowania strukturalnego. W ciągu kolejnych 15 dni Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego łącznie ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzględnieniem wymagań zawartych w dokumentacji powyżej.

### 3.15. Zasilacz rezerwowy UPS

UPS RACK, moc 1600/960 VA/W, autonomia 9 min. przy 80% obciążenia do zasilania urządzeń aktywnych sieci komputerowej.

### 3.16. Przełącznik sieciowy HP 5500-48G-PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots lub równoważny

Przełącznik Gigabit Ethernet zapewniają wyjątkowe bezpieczeństwo, niezawodność i zdolność obsługi wielu usług na krawędzi lub w warstwie agregacyjnej sieci dużych przedsiębiorstw i sieci kampusowych lub w warstwie rdzeniowej sieci małych i średnich przedsiębiorstw. Do serii HP 5500 EI należą przełączniki Gigabit Ethernet warstwy 2/3 zdolne do obsługi najbardziej wymagających aplikacji i zapewniające odporną i bezpieczną łączność oraz najnowsze technologie ustalania priorytetów w ruchu, aby usprawnić działanie aplikacji w sieciach konwergentnych.

Dzięki pełnej obsłudze stosowania IPv4/IPv6 dual-stack seria ta udostępnia ścieżkę dla migracji z IPV4 do IPV6. Przełączniki tej serii posiadają funkcję sprzętowej obsługi IPV6.

Zaprojektowane z myślą o większej elastyczności przełączniki tej serii są dostępne w wersji z 24 lub 48 portami Gigabit Ethernet. Modele zgodne ze standardem Power over Ethernet (PoE) oraz pozostałe posiadają możliwość dodatkowego rozszerzenia GbE i 10 GbE.

Model całkowicie oparty na technologii światłowodowej z podwójnym zasilaniem idealnie nadaje się do zastosowań wymagających najwyższego poziomu dostępności.

### 3.16.1. Funkcje:

- Gwarantowanie jakości usług (QoS)
  - ✓ Filtrowanie BPDU: odrzuca pakiety BPDU, jeśli opcja STP jest włączona globalnie lecz wyłączona dla wybranego portu.
  - ✓ Zaawansowana, oparta na klasyfikacji jakości usług: do klasyfikacji ruchu wykorzystuje wiele kryteriów zgodności opartych na danych z warstwy 2, 3 i 4; stosuje reguły QoS takie jak ustalanie poziomu priorytetu i ograniczanie ruchu dla wybranego portu lub sieci VLAN
  - ✓ Potężna funkcja QoS: obsługuje następujące czynności w razie przeciążenia: ścisły priorytet (SP) w kolejce, ważony round robin (WRR), ważne sprawiedliwe kolejkowanie (WFQ) oraz WRED.
  - ✓ Blokada burzy: umożliwia ograniczenie przepustowości ruchu nadawczego, aby zmniejszyć niechciany ruch nadawczy w sieci.
- Zarządzanie
  - ✓ Czytelne nazwy portów: możliwość nadawania portom opisowych nazw
  - ✓ Nadmiarowe/dzielące obciążenie moduły Fabric i zarządzające, zespoły wentylatorów oraz zasilacze: możliwość zwiększenia całkowitej wydajności i dostępnej mocy przy jednoczesnym utworzeniu odpornego systemu awaryjnego.
  - ✓ Sieć VLAN do zarządzania: segmentuje ruch do i od interfejsów zarządzania, w tym CLI/telnet, interfejsu przeglądarki internetowej oraz SNMP.
  - ✓ Klasa usługi (CoS): ustawia znacznik priorytetu zgodny ze standardem IEEE 802.1p na podstawie adresu IP, typu usługi IP (ToS), protokołu warstwy 3, numeru portu TCP/UDP, portu źródłowego i DiffServ.
  - ✓ Secure Shell: szyfruje wszystkie przesyłane dane w celu zabezpieczenia dostępu zdalnego do CLI w sieciach IP.
- Opcje podłączania
  - ✓ Auto-MDI/MDIX: automatycznie dostosowuje pracę do rodzaju kabla (bezpośredniego lub krosowego) we wszystkich portach 10/100/1000.
  - ✓ Sterowanie przepływem: pozwala zapewnić niezawodną komunikację w trybie pełnego duplexu.
  - ✓ Energooszczędna konstrukcja: Zasilacze o wysokiej sprawności: Certyfikowane zasilacze 80 PLUS GOLD zwiększają oszczędność energii. Obsługa standardu Energy Efficient Ethernet: IEEE 802.3az dla mniejszego zużycia energii.
  - ✓ Obsługa pakietów Jumbo (tylko w modelach Gigabit Ethernet): obsługuje ramki o rozmiarze do 9216 bajtów, aby zwiększyć wydajność dużych transferów danych.
  - ✓ Nieudostępniane porty SFP: cztery porty True SFP mini-GBIC oferują dodatkową łączność światłowodową, np. Gigabit-SX i -LX; obsługuje również połączenia miedziane SFP 1G RJ-45.
- Wydajność

- ✓ NAT/PAT: opcja tłumaczenia dynamicznych lub statycznych adresów sieciowych (NAT) pozwala zachować pulę adresów IP sieci lub ukryć prywatny adres zasobów sieciowych takich jak serwery sieci Web, które zostały udostępnione gościom lub użytkownikom publicznych sieci LAN.
- ✓ *Wymogi ekologiczne: zapewnia zgodność z przepisami RoHS i WEEE.*

### 3.16.2. Dane techniczne:

- Porty:
  - ✓ 48 portów RJ-45 10/100/1000 PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at PoE+), tryb duplexowy: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny duplex lub półduplex
  - ✓ 1000BASE-T: tylko pełny duplex
  - ✓ 4 porty RJ-45 10-GbE 10GBASE-T typu IEEE 802.3an-2006, tryb duplexowy: tylko pełny duplex
  - ✓ 1 port szeregowy konsoli RJ-45
  - ✓ 1 port RJ-45 do zarządzania pozapasmowego
  - ✓ 1 gniazdo na moduł do łączenia w stosy;
- Pamięć i procesor:
  - ✓ 128 MB SDRAM, rozmiar bufora pakietów: 2 MB, 16 MB Flash
- Opóźnienie:
  - ✓ Opóźnienie dla 1000 Mb: < 3,2  $\mu$ s
  - ✓ Opóźnienie dla 10 Gb/s: < 2,6  $\mu$ s
- Przepustowość routowania/przełączania:
  - ✓ 192 Gb/s
- Zasilacz PoE:
  - ✓ 740 W
- Funkcje zarządzania:
  - ✓ IMC – Intelligent Management Center
  - ✓ interfejs wiersza poleceń (CLI)
  - ✓ Przeglądarka internetowa
  - ✓ zarządzanie pozapasmowe
  - ✓ SNMP Manager
  - ✓ Telnet
  - ✓ RMON1
  - ✓ FTP
  - ✓ IEEE 802.3 Ethernet MIB
- Zużycie energii:
  - ✓ 870 W (maks.)

- Napięcie wejściowe:
  - ✓ 100-240 V prądu zmiennego; -52 do -55 V prądu stałego (w zależności od wybranego zasilacza)
- Zakres temperatur podczas eksploatacji:
  - ✓ Od 0 do 45°C
- Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji:
  - ✓ 10 to 90% (noncondensing)
- Emisja ciepła:
  - ✓ 440 BTU/h (464,2 kJ/h)

### 3.17. *Moduły i przewody do przełącznika sieciowego*

Do połączenia przełączników w obrębie PD i do połączenia z istniejącą infrastrukturą należy zastosować odpowiednie moduły:

- HP 5500/5120 2-port 10GbE SFP+ Module lub równoważny
- HP X132 10G SFP+ LC LRM lub równoważny

### 3.18. Prowadzenie okablowania.

- Trasy kablowe w ciągach komunikacyjnych (koryta teletechniczne) ujęte są w osobnym opracowaniu. W pozostałych miejscach okablowanie niskoprądowe prowadzić natynkowo w przestrzeni między sufitowej w rurkach osłonowych PCV, lub w podtynkowo w peszlu.
- Na hali prowadzić w korytach zaprojektowanych przez branżę elektryczną.
- Gniazda zakończyć w kolumnach podłogowych zaprojektowanych przez branżę elektryczną.

## 4. System telewizji dozorowej (CCTV)

Projektowana część systemu telewizji dozorowej obejmowała będzie wnętrze budynku i będzie zintegrowana z systemem CCTV dozoru zewnętrznego budynku. Nowoprojektowany rejestrator umieścić w szafie w serwerowni na 1 piętrze. Kamery i rejestrator zasilane będą przez istniejący zasilacz rezerwowy UPS ujętym w odrębnym opracowaniu.

### 4.1. Rejestrator CCTV

Rejestratory wielokanałowe, quadrupleks, kompresja H.264, rozdzielczość zapisu do 720x576, funkcje przed-alarmu i po-alarmu, alarmy, audio, telemetria (N-Control, Pelco D, Pelco P i inne), system operacyjny LINUX, współpraca z NV-KBD30 i NV-KBD70, zasilanie 12VDC (zasilacz 230 VAC w zestawie), seria kompatybilna z oprogramowaniem sieciowym CMS oraz SuperLivePro (iPhone), SuperCam(Android, Blackberry), Pocket camera (WindowsMobile, Symbian), autodiagnostyka, funkcja S.M.A.R.T, kopiowanie nagrań w formacie AVI, menu w języku polskim Rejestrator cyfrowy quadrupleks, 16 kanałowy, prędkość nagrywania do 400kl/sek (720x576), wyświetlanie „na żywo” w rozdzielczości HD, złącze HDMI 1080p, wyjścia monitorowe: główne BNC, VGA, HDMI, pomocnicze BNC, alarmy (16 wej./1 wyj.), audio (4 wej./1 wyj.), nagrywarka DVD-RW (opcja), 2 dysk twarde.

### 4.2. Konwerter światłowodowy wideo i danych

Pozwalający na przesłanie przez włókna światłowodowe obrazu do dwóch monitorów (w pomieszczeniu ochrony w budynku technologicznym) z rejestratora CCTV. Sam kabel światłowodowy ujęty jest w odrębnym opracowaniu.

### 4.3. Monitor

Monitor LCD 19", matryca zabezpieczona szkłem, rozdzielczość 1280x1024, czas reakcji matrycy 5ms, kontrast 1000:1, jasność 250cd/m2, kąt widzenia 170°/160°, format wyświetlania 4:3, rozdzielczość wideo 700TVL, wbudowane 2 głośniki 2 x 1W; złącza: VGA, HDMI, S-Video, 2x CVBS (BNC przelotowe), RCA/Jack (audio, stereo); 12VDC (zasilacz sieciowy 100-240VAC/12VDC w zestawie)

### 4.4. Kamera w obudowie zewnętrznej

Kamera w obudowie, 1/3" CCD Super HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz.-b.; obiektyw f=2.8-12mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (2 diody dużej mocy, zasięg do 30m), wbudowana grzałka, temperatura pracy od -30°C do +50°C

#### 4.5. Kamera kopułkowa

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw  $f=3.6\text{mm}$ , 600TVL, 0.2lx (F2.0, 1/50s); funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności - dostępne przy użyciu opcjonalnego pilota NV-RCB2; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym, średnica 11.2cm

#### 4.6. Okablowanie CCTV

Od kamer poprowadzić kabel F/FTP kat. 6A 550Mhz i zakończyć go na 19" patchpanelu w szafie w serwerowni. Pozwoli to, w przyszłości na instalację kamer IP.

Do przesyłu obrazu przez skrętkę użyć konwertera wideo.

#### 4.7. Prowadzenie okablowania.

Kable prowadzić natynkowo w rurkach osłonowych. Dopuszcza się prowadzenie instalacji w istniejących korytach teletechnicznych branży niskoprądowej.

#### 4.8. Uwagi.

- Zaleca się powołanie odpowiednich służb do konserwowania systemu gdyż winne być one konserwowane nie rzadziej niż raz na rok.
- Zabrania się osobom niekompetentnym w jakikolwiek sposób ingerowania w sprzęt w/w systemu.
- Nie dostosowanie się do w/w wskazówek może powodować powstawanie problemów eksploatacyjnych systemu oraz może powodować utratę gwarancji.

## 5. Spis załączników i rysunków.

Załącznik nr 1 - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Załącznik nr 2 - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW CCTV

Rysunek nr 1 - ARANŻACJA - PLAN INSTALACJI - PARTER

Rysunek nr 2 - ARANŻACJA - PLAN INSTALACJI - PIĘTRO

Rysunek nr 3 - OKABLOWANIE STRUKTURALNE - ARANŻACJA - SCHEMAT BLOKOWY

Rysunek nr 4 - TELEWIZJA DOZOROWA- ARANŻACJA - SCHEMAT BLOKOWY



## 6. Załączniki i rysunki.