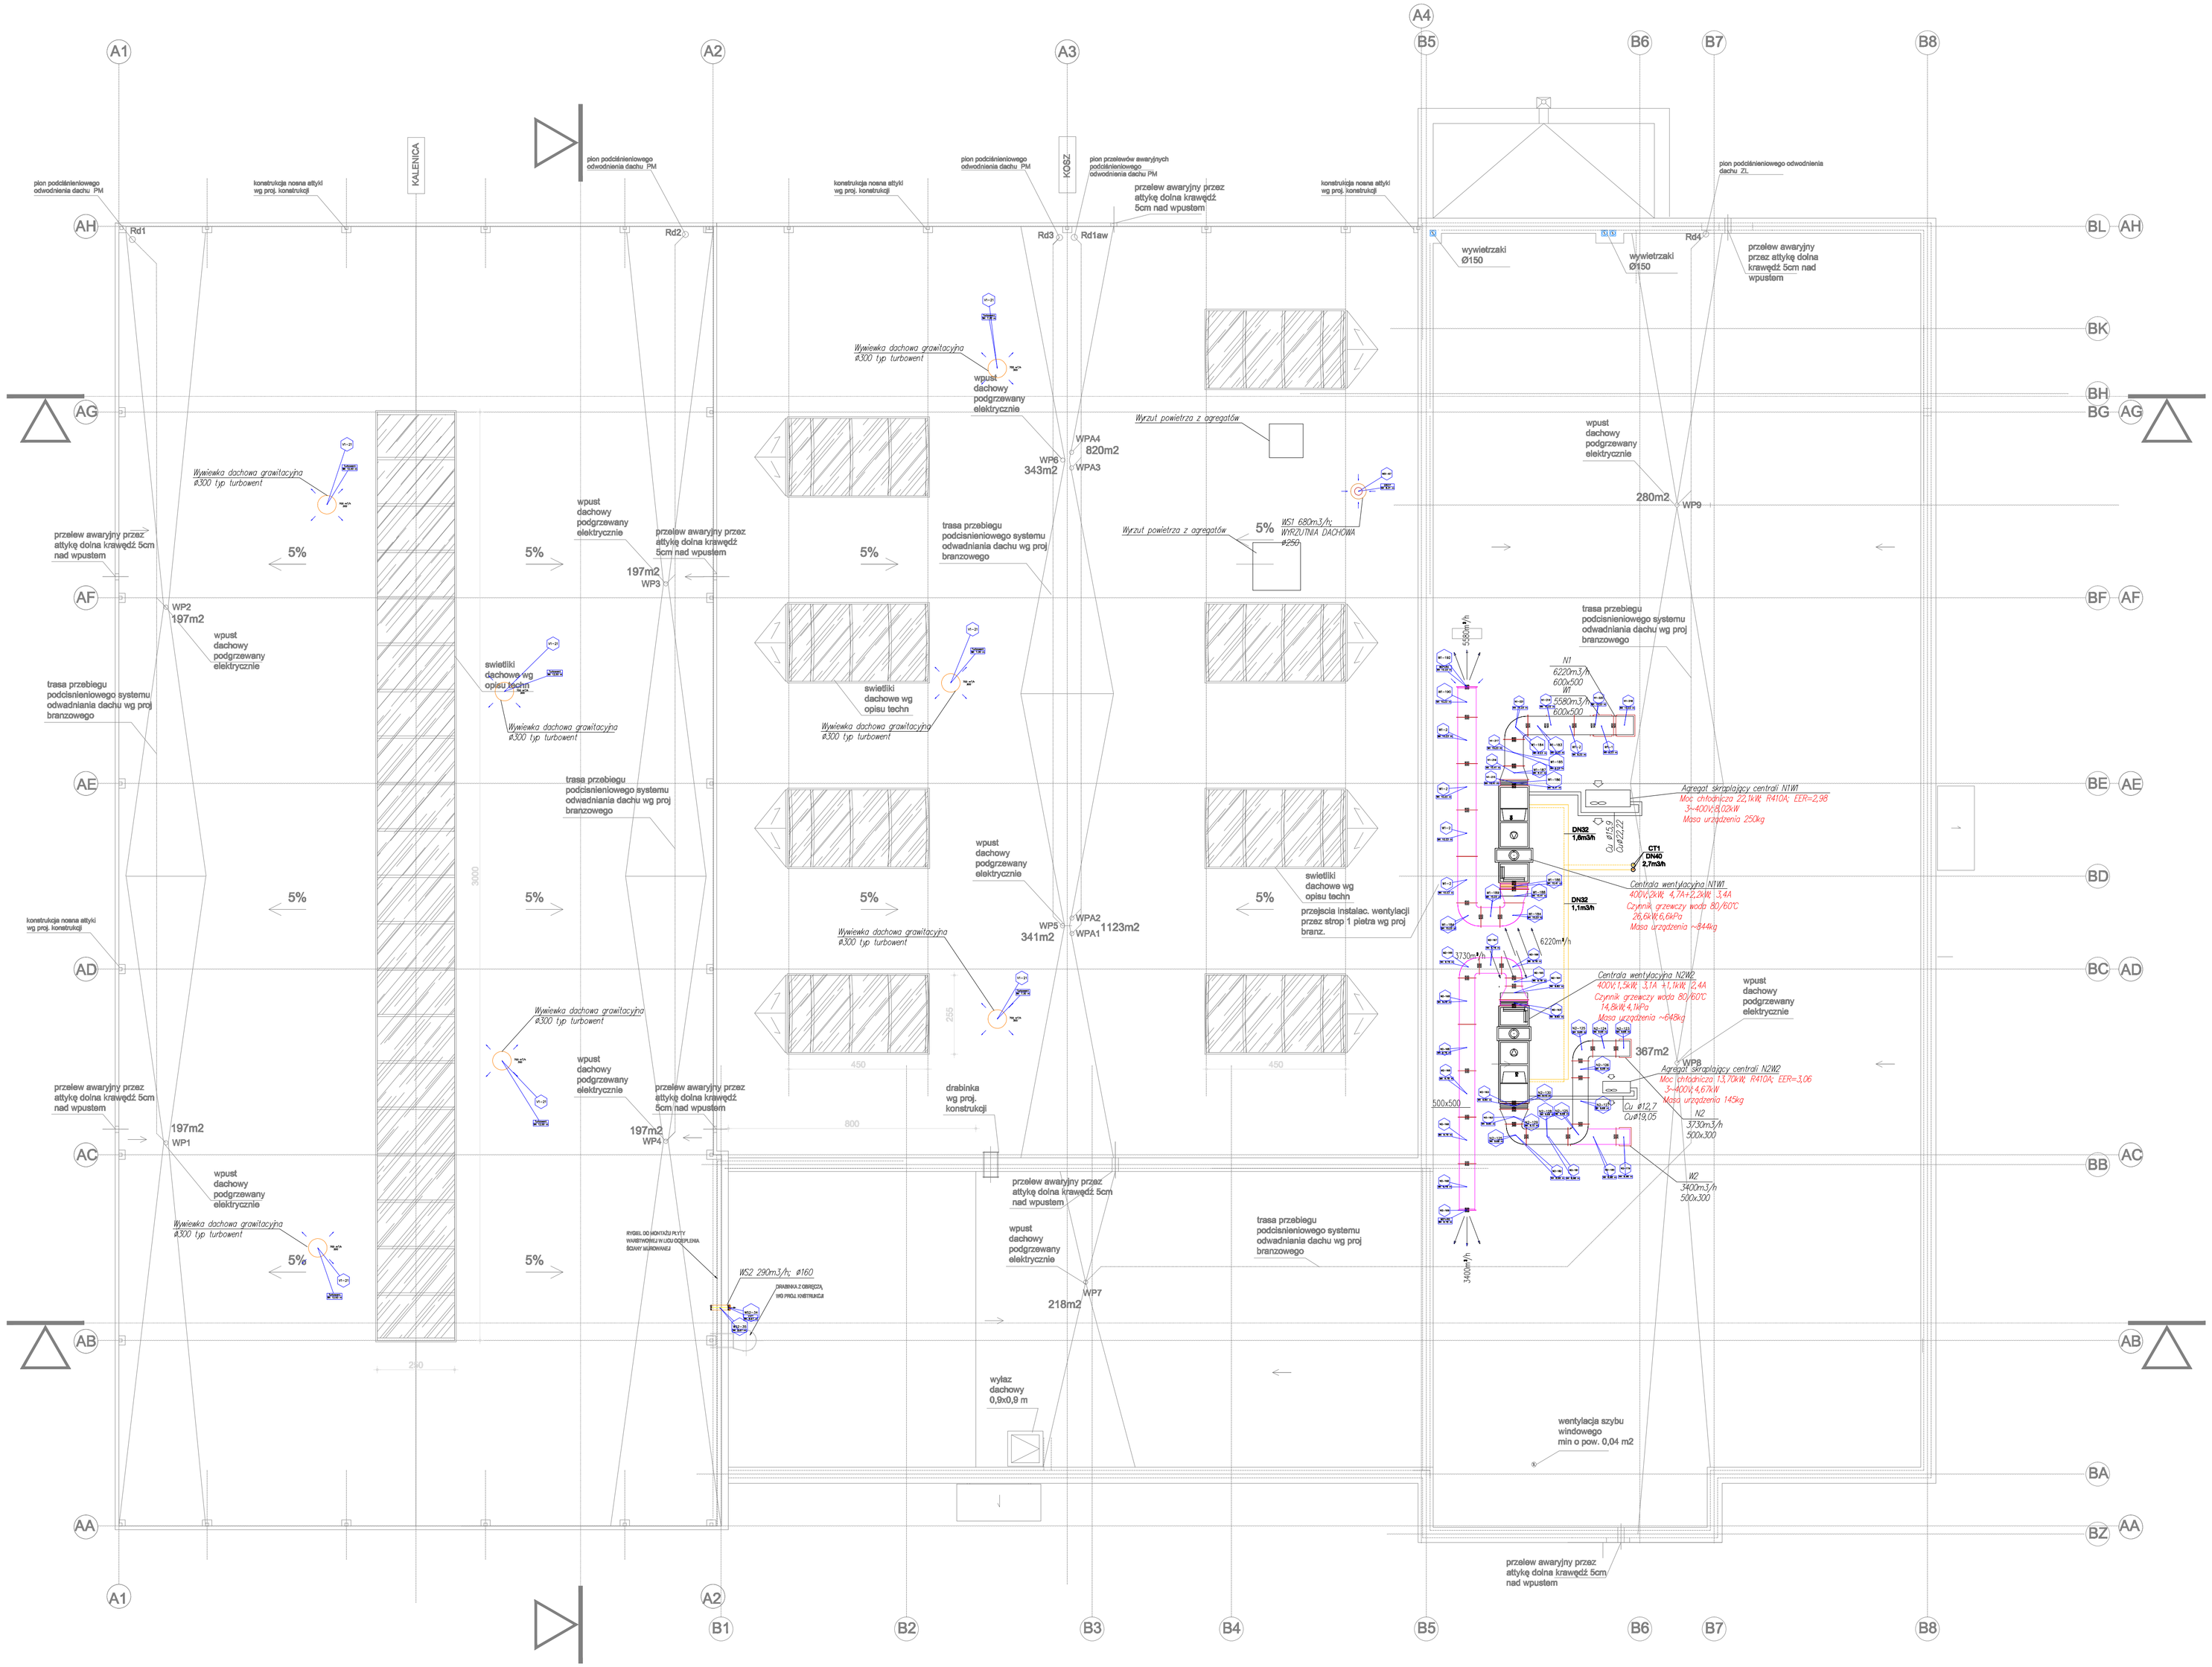

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI N1W1

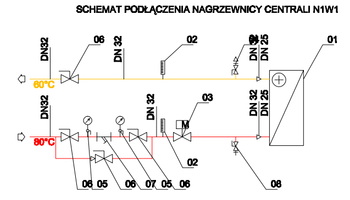

01 - NAGRZEWNICA - glikol etylenowy 35% 80/60°C 1,2m3/h; 6,8kPa
02 - TERMOMETR SŁUPKOWY
03 - ZAWÓR REGULACYJNY TA-FUSION-P 32 Z SIŁOWNIKIEM EMO-TM N=3,55
04 - ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY ZUT15 Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
05 - MANOMETR TARCZOWY 0-6bar
06 - ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32
07 - FILTR SIATKOWY DN32
08 - ZAWÓR SPUSTOWY DN 15 Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI N2W2

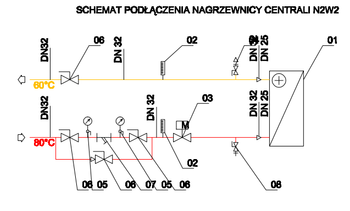

01 - NAGRZEWNICA - glikol etylenowy 35% 80/70°C 0,7m3/h; 4,1kPa
02 - TERMOMETR SŁUPKOWY
03 - ZAWÓR REGULACYJNY TA-FUSION-P 32 Z SIŁOWNIKIEM EMO-TM N=1,1
04 - ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY ZUT15 Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
05 - MANOMETR TARCZOWY 0-6bar
06 - ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32
07 - FILTR SIATKOWY DN32
08 - ZAWÓR SPUSTOWY DN 15 Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA

Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacji
Instalacja powrotu nagrzewnic central wentylacji
Instalacja freonowa
Instalacja wentylacji wywiewnej
Instalacja wentylacji nawiewnej
Instalacja wentylacji wywiewnej sanitariatów

UWAGA:
CZĘŚĆ RYSUNKOWA ORAZ OPIS TECHNICZNY STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ I NIE MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE OSOBNO

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kleczew, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlanego: **Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną**

Adres inwestycji:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
Nazwa i adres obiektu:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 5/33; 25-663 Kielce, ul.Olszewskiego 6; obręb 0005
Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Przedmiot opracia:	Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu
Nr:	18
Skala:	1:50
Data:	25.09.2013
Projektant:	mgr inż. Przemysław Kozłowski nr ew. 69/GIW/6.
Sprawdzający:	inż. Marcin Wątuk upr. nr LOD/0526/POOS/08
Asystent:	mgr inż. Michał Wyszkowski mgr inż. Grzegorz Filip