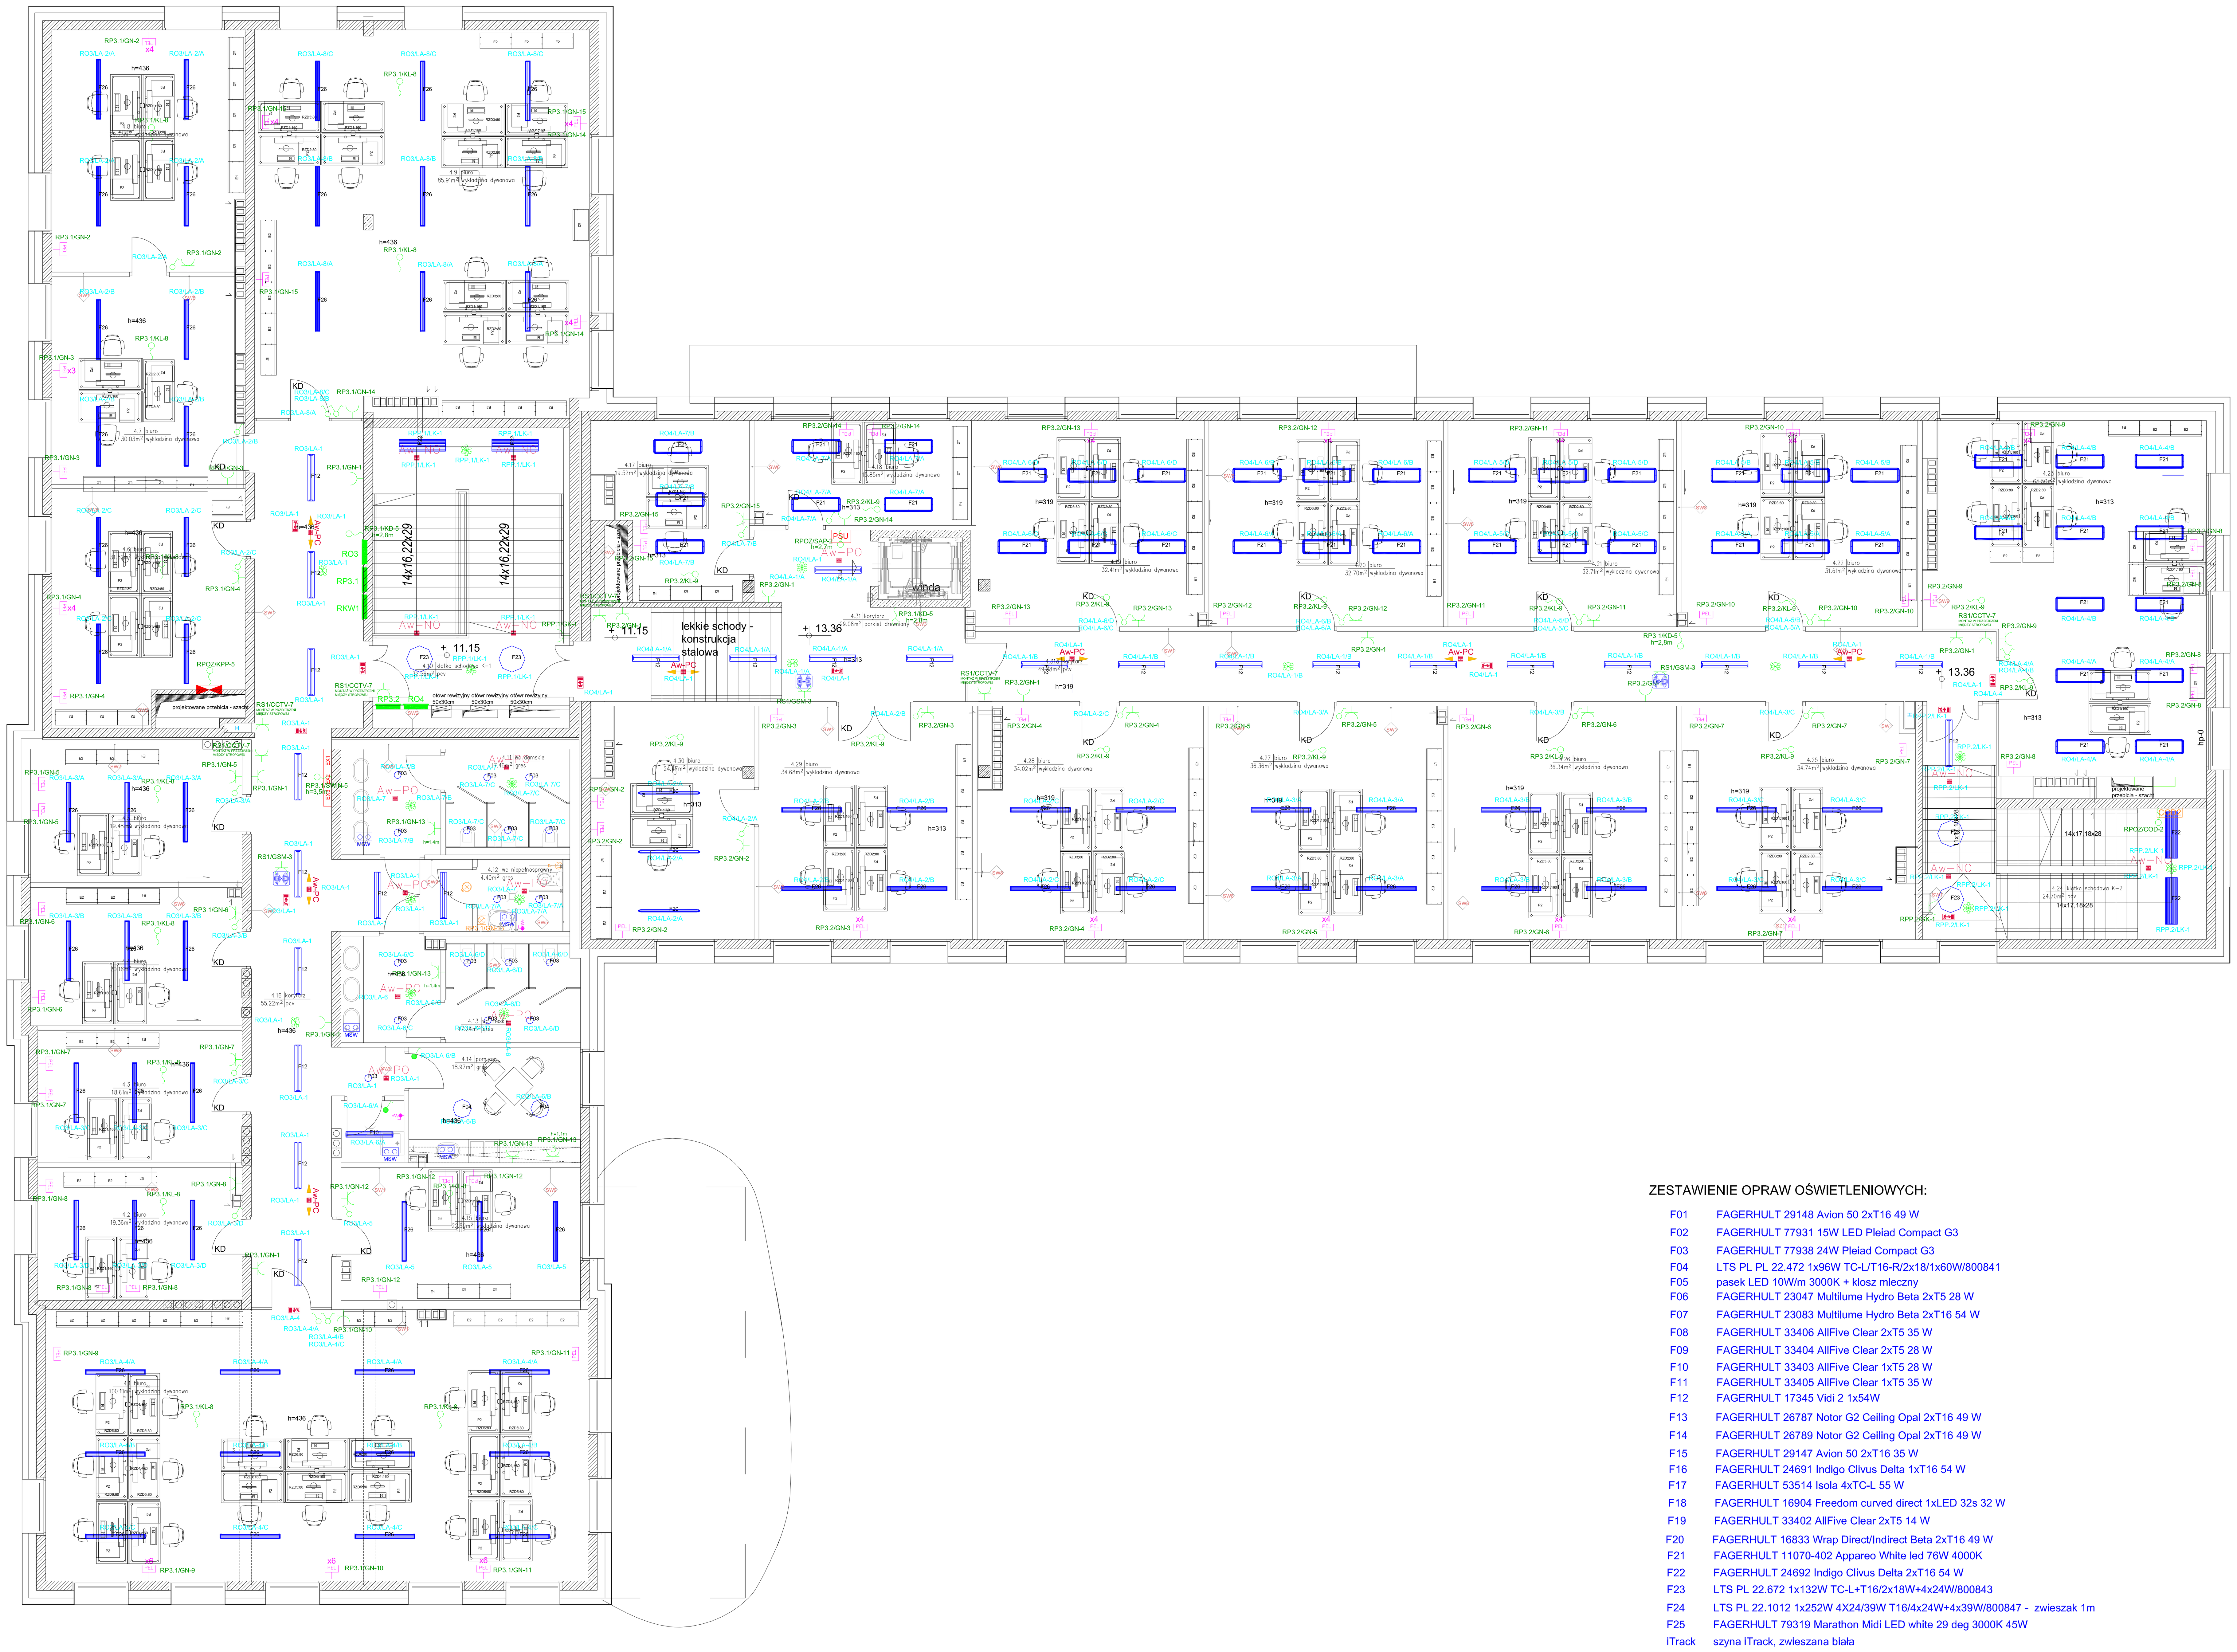

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

F01	FAGERHULT 29148 Avion 50 2xT16 49 W
F02	FAGERHULT 77931 15W LED Pleiad Compact G3
F03	FAGERHULT 77938 24W Pleiad Compact G3
F04	LTS PL PL 22.472 1x96W TC-L/T16-R/2x18/1x60W/800841
F05	pasek LED 10W/m 3000K + klosz mleczny
F06	FAGERHULT 23047 Multilume Hydro Beta 2xT5 28 W
F07	FAGERHULT 23083 Multilume Hydro Beta 2xT16 54 W
F08	FAGERHULT 33406 AllFive Clear 2xT5 35 W
F09	FAGERHULT 33404 AllFive Clear 2xT5 28 W
F10	FAGERHULT 33403 AllFive Clear 1xT5 28 W
F11	FAGERHULT 33405 AllFive Clear 1xT5 35 W
F12	FAGERHULT 17345 Vidi 2 1x54W
F13	FAGERHULT 26787 Notor G2 Ceiling Opal 2xT16 49 W
F14	FAGERHULT 26789 Notor G2 Ceiling Opal 2xT16 49 W
F15	FAGERHULT 29147 Avion 50 2xT16 35 W
F16	FAGERHULT 24691 Indigo Clivus Delta 1xT16 54 W
F17	FAGERHULT 53514 Isola 4xTC-L 55 W
F18	FAGERHULT 16904 Freedom curved direct 1xLED 32s 32 W
F19	FAGERHULT 33402 AllFive Clear 2xT5 14 W
F20	FAGERHULT 16833 Wrap Direct/Indirect Beta 2xT16 49 W
F21	FAGERHULT 11070-402 Appareo White led 76W 4000K
F22	FAGERHULT 24692 Indigo Clivus Delta 2xT16 54 W
F23	LTS PL 22.672 1x132W TC-L+T16/2x18W+4x24W/800843
F24	LTS PL 22.1012 1x252W 4X24/39W T16/4x24W+4x39W/800847 - zwieszak 1m
F25	FAGERHULT 79319 Marathon Midi LED white 29 deg 3000K 45W
iTrack	szyna iTrack, zwieszana biała
F26	FAGERHULT 19943-17 Open Box Beta 2xT16 49 W
Aw-NO	AWEX LVNO 11 (oświetlenie awaryjne: 7.0 W)
Aw-PO	AWEX LVPO 11 (oświetlenie awaryjne: 7.0 W)
Aw-PC	AWEX LVPC 11 (oświetlenie awaryjne: 7.0 W)
Aw-NC	AWEX LVNC 11 (oświetlenie awaryjne: 7.0 W)
	Oprawa Ewakuacyjna (piktogram) LED 2h AT /ostateczna ilość i rodzaj piktogramów do weryfikacji przez uprawnione służby/

Uwagi: Oprawy oświetelniowe typu: AVION, WRAP, APPAREO, OPEN BOX - wysokośc zawieszenia h=2,6m

LEGENDA:

- gniazdo wtyczkowe pojedyncze
- gniazdo wtyczkowe wielokrotne
- gniazdo wtyczkowe z klapką IP44
- gniazda wtyczkowe z klapką IP44 wielokrotne
- gniazdo trójfazowe 32A z klapką IP44
- wypust kablowy dla urządzeń montowanych na stałe
- wypust kablowy zakończony gniazdem IEC309 32A 400V
- punkt elektryczno-logiczny (podwójne gniazdo RJ45, trzy gniazda 230V)
- zasilacz 12V DC
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik jednobiegunowy IP44
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy pojedynczy
- łącznik schodowy pojedynczy IP44
- łącznik schodowy podwójny
- przycisk oświetlenia
- ściemniacz przyciskowy
- czujnik obecności wysokiej częstotliwości
- czujnik obecności wysokiej częstotliwości do korytarzy
- pociągowy włącznik wywołania
- kontroler systemu przyzywowego
- lampka sygnalizacyjna z sygnałem dźwiękowym
- miejscowa szyna wyrównawcza
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- wzmacniacz GSM

karpla konsulting

karpla konsulting sp. z o.o. ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce	EDYCJA:	DATA 09.2013
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach	BRANŻA ELEKTRYKA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA, ROBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT	SKALA 1:100	NR RYS. E-06
TEMAT RYS.	Instalacje elektryczne - Rzut piętra +3		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Jacek Baran upr. bud. nr MAP/0081/POOE/05	mgr inż. Paweł Kopyciński upr. bud. nr MAP/0378/POOE/08	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)