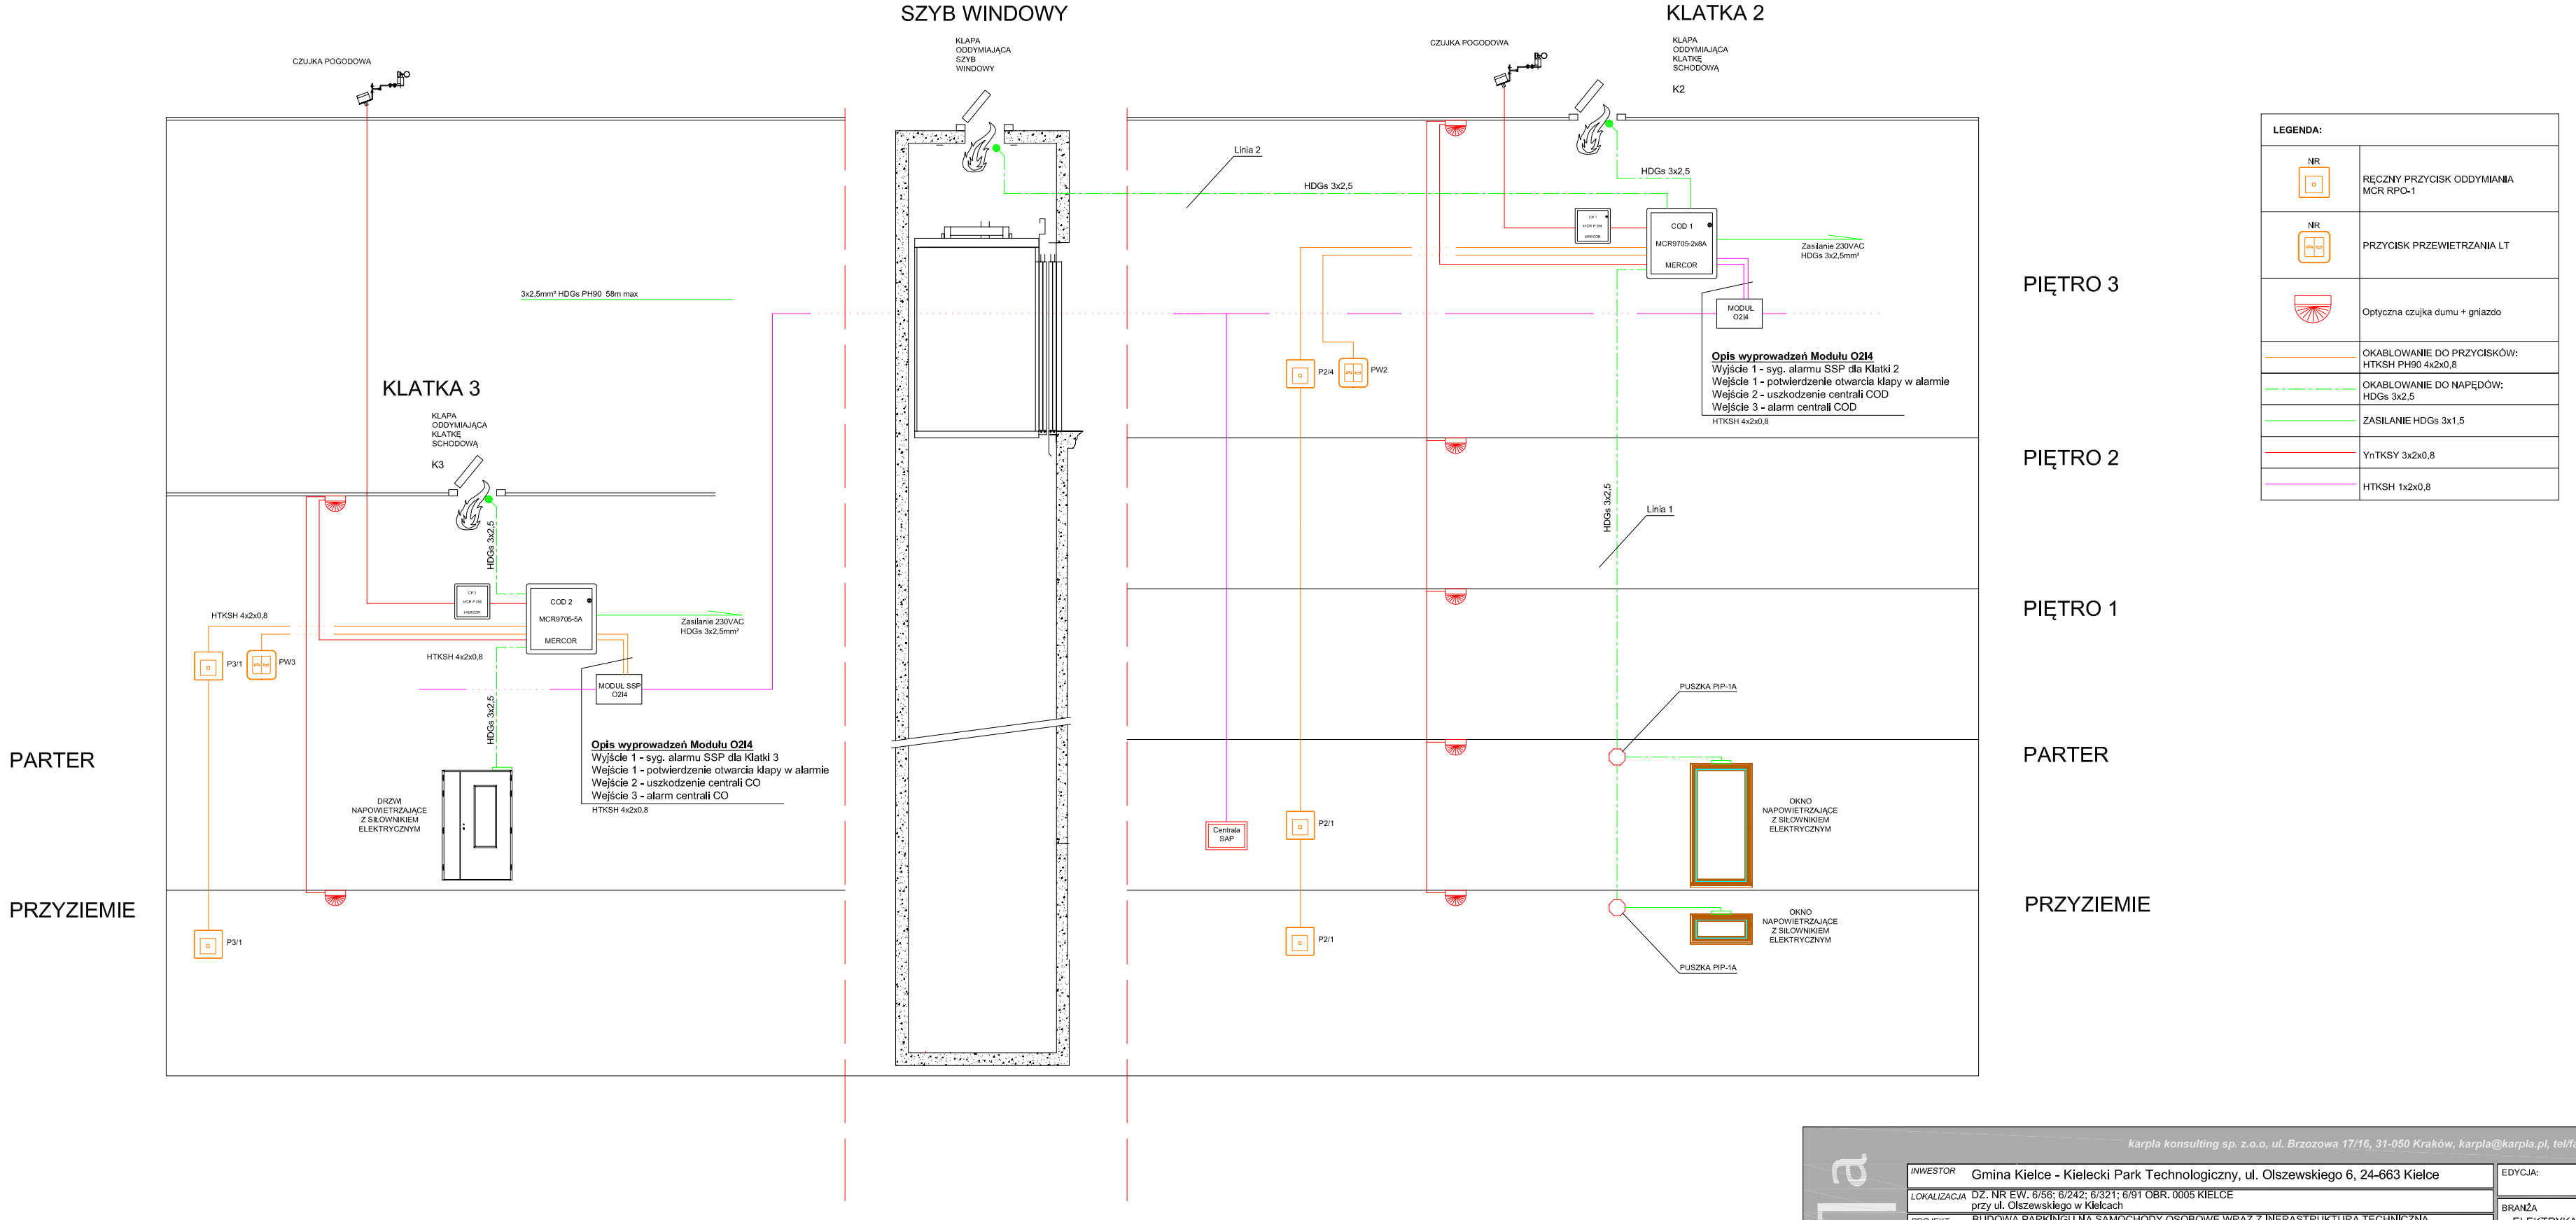

LEGENDA:	
NR	RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA MCR RPO-1
NR	PRZYCISK PRZEWIETRZANIA LT
	Optyczna czujka dumu + gniazdo
	OKABLOWANIE DO PRZYCISKÓW: HTKSH PH90 4x2x0,8
	OKABLOWANIE DO NAPĘDÓW: HDGs 3x2,5
	ZASILANIE HDGs 3x1,5
	YnTKSY 3x2x0,8
	HTKSH 1x2x0,8

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce	EDYCJA:	DATA 09.2013
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/56; 6/242; 6/321; 6/91 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego w Kielcach		
PROJEKT	BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	BRANŻA ELEKTRYKA	FAZA PW
TEMAT RYS.	System oddymiania - schemat	SKALA -	NR RYS. E-30

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Jacek Baran upr. bud. nr MAP/0081/POOE/05	mgr inż. Paweł Kopyciński upr. bud. nr MAP/0378/POOE/08	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)