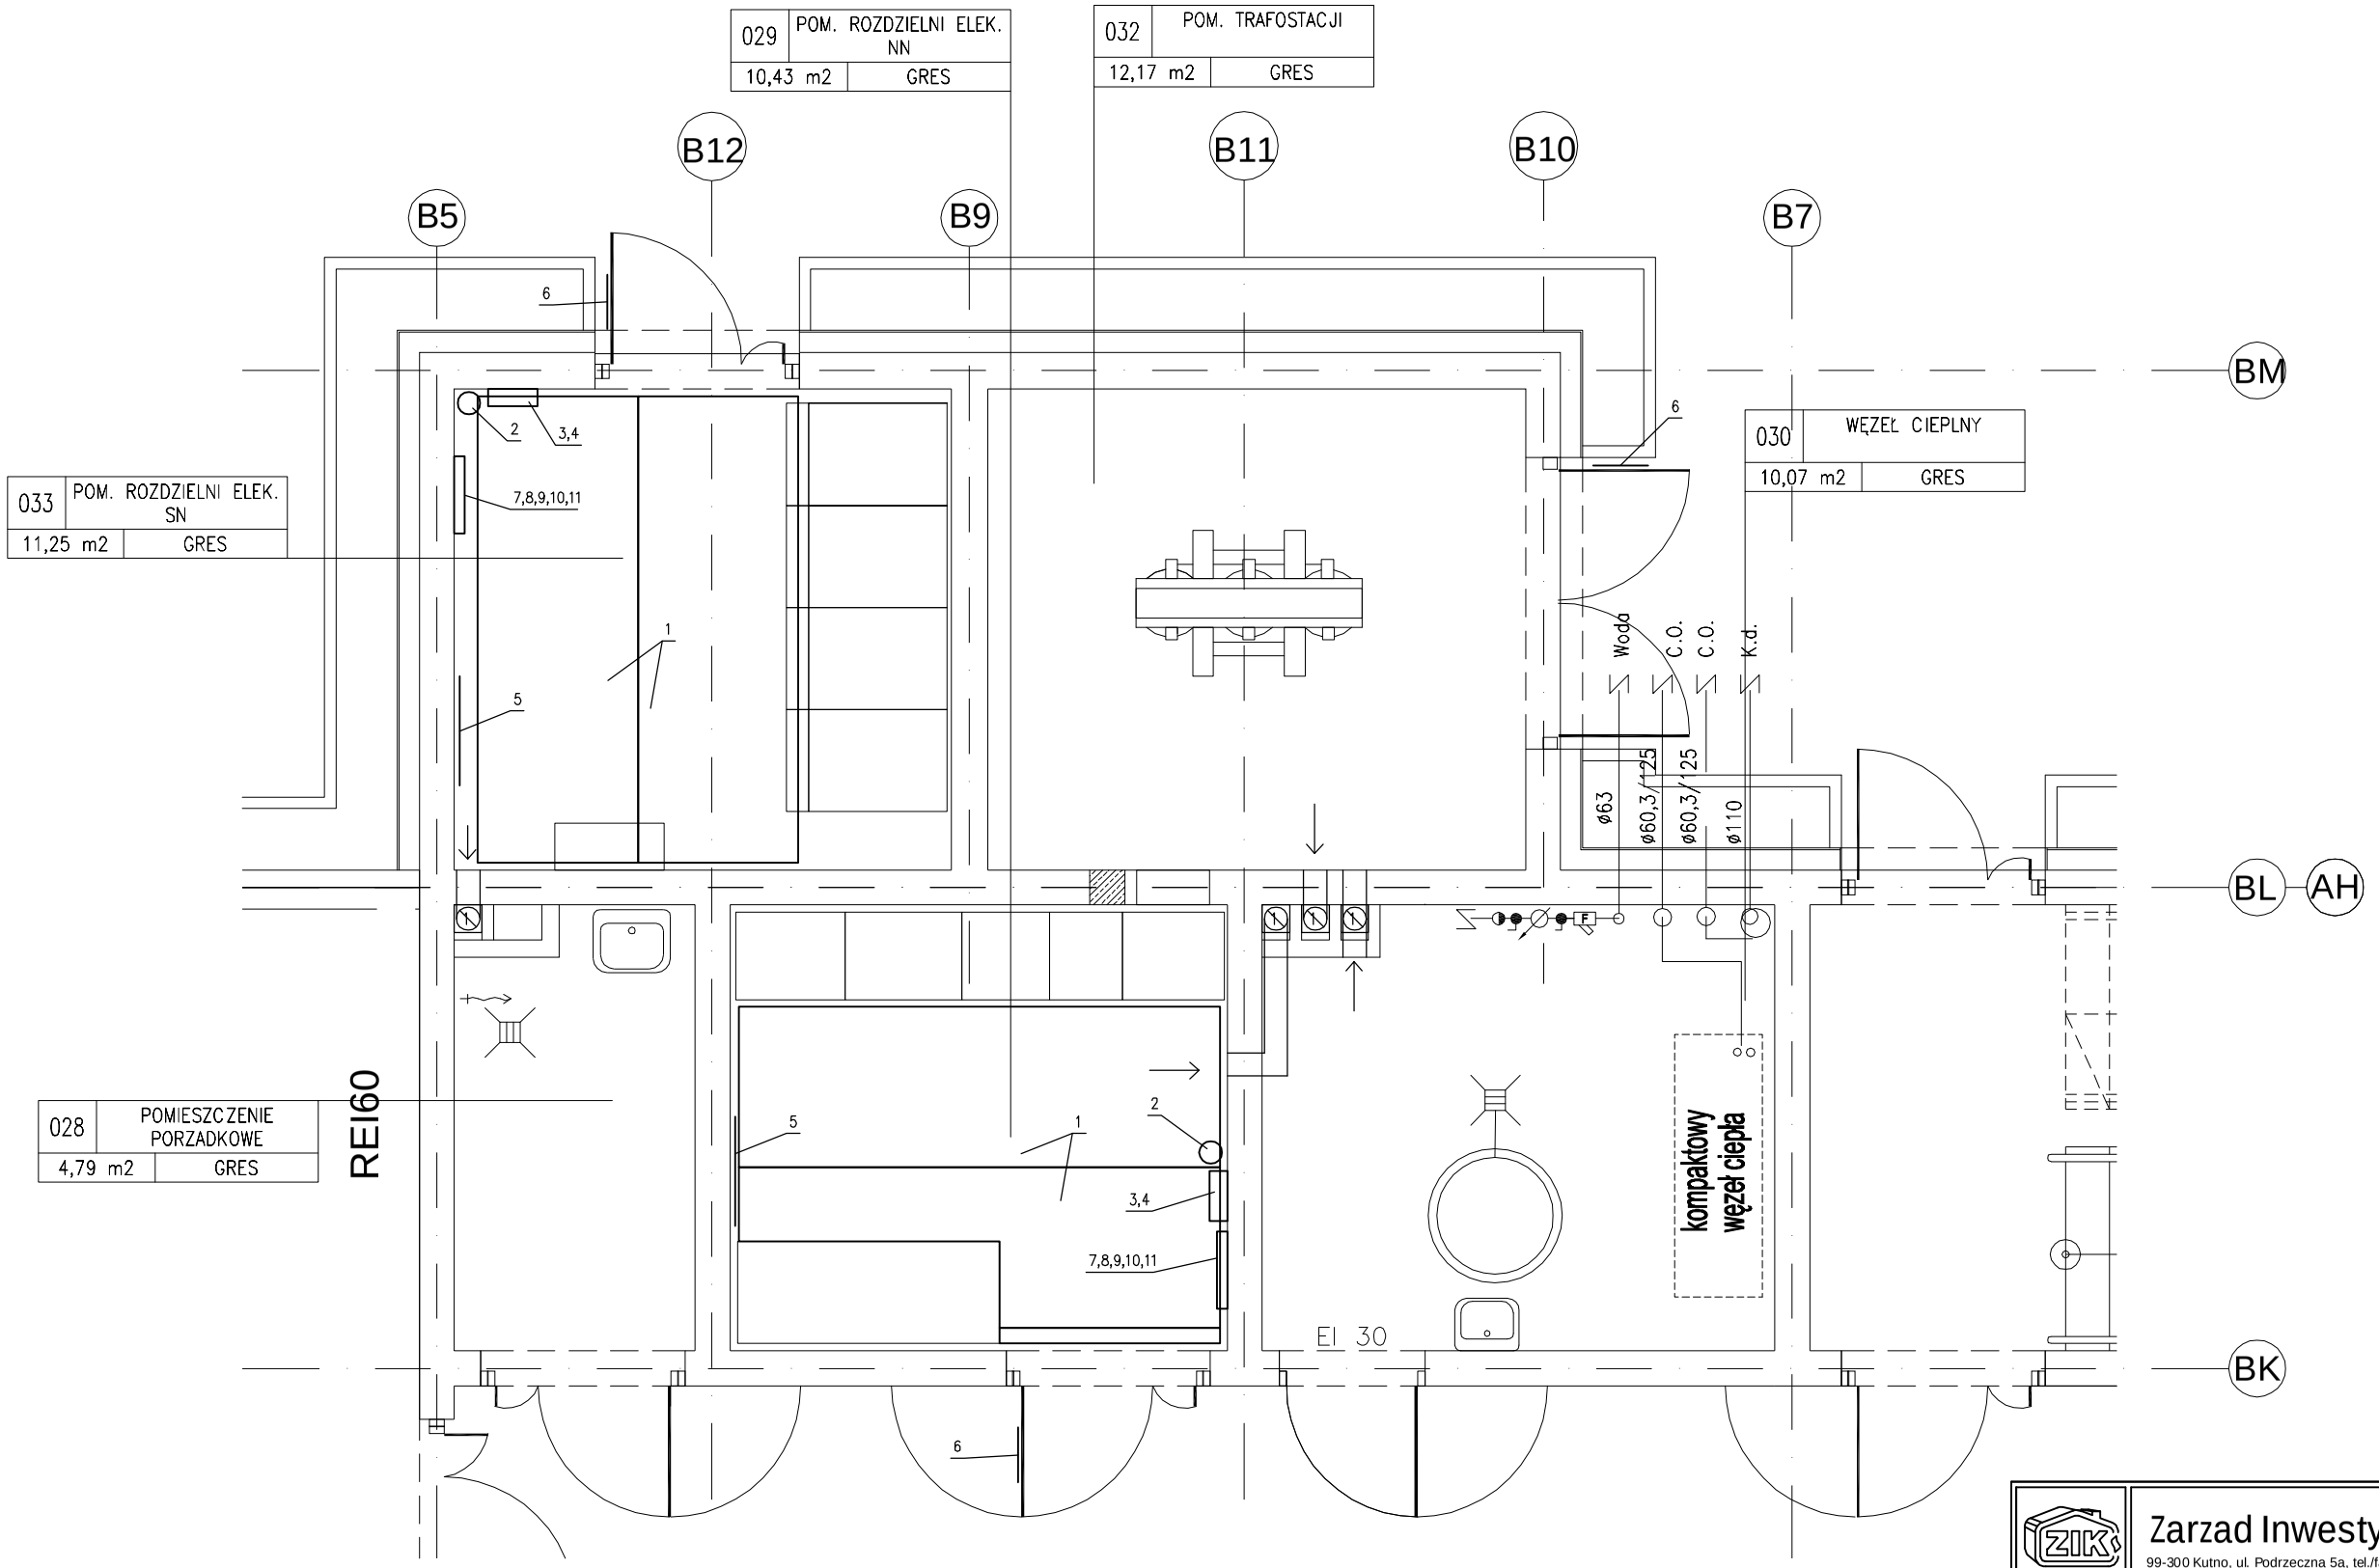

1	Chodnik elektroizolacyjny o szerokości 1,1m	13m
2	Gaśnica śniegowa GS–5xB/E, oznaczenie CE	2szt.
3	Koc przeciwpożarowy ECST 200x150, oznaczenie CE	2szt.
4	Futerał koca przeciwpożarowego	2szt.
5	Schemat stacji	2szt.
6	Tabliczka do mocowania na stałe typu TZO 210x297 FE typ A "Nie dotykać urządzenie elektryczne"	3szt.
7	Tablica przenośna typu TZN 210x297 P typ A "Przed pracą uziemić"	6szt.
8	Tablica przenośna typu TZO 210x297 P typ A "Pod napięciem"	10szt.
9	Tablica przenośna typu TZZ 210x297 P typ A "Nie załączać"	8szt.
10	Tablica przenośna typu TZI 210x297 P typ A "Uziemiono"	8szt.
11	Wieszak tablic przenośnych	2szt.

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlanego:
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną

Adres Inwestora:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
Nazwa i adres obiektu:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 5/37(5/53); 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obręb 0005
Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt:	Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV
Przedmiot rysunku:	RZUT STACJI TRANSFORMATOROWEJ ROZMIESZCZENIE SPRZĘTU BHP I PPOŻ.
Nr:	3
Skala:	1: 50
Data:	10.2013
Instalacja elektryczna: Projektant	tech. Zbigniew Kotecki nr upr. 235/90/Wł.
Instalacja elektryczna: Sprawdzający	inż. Gorgoniusz Markiewicz upr. nr 351/63/WBUiA.
Asystent projektanta:	mgr inż. Joanna Łazarczyk mgr inż. Adam Nycz

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/