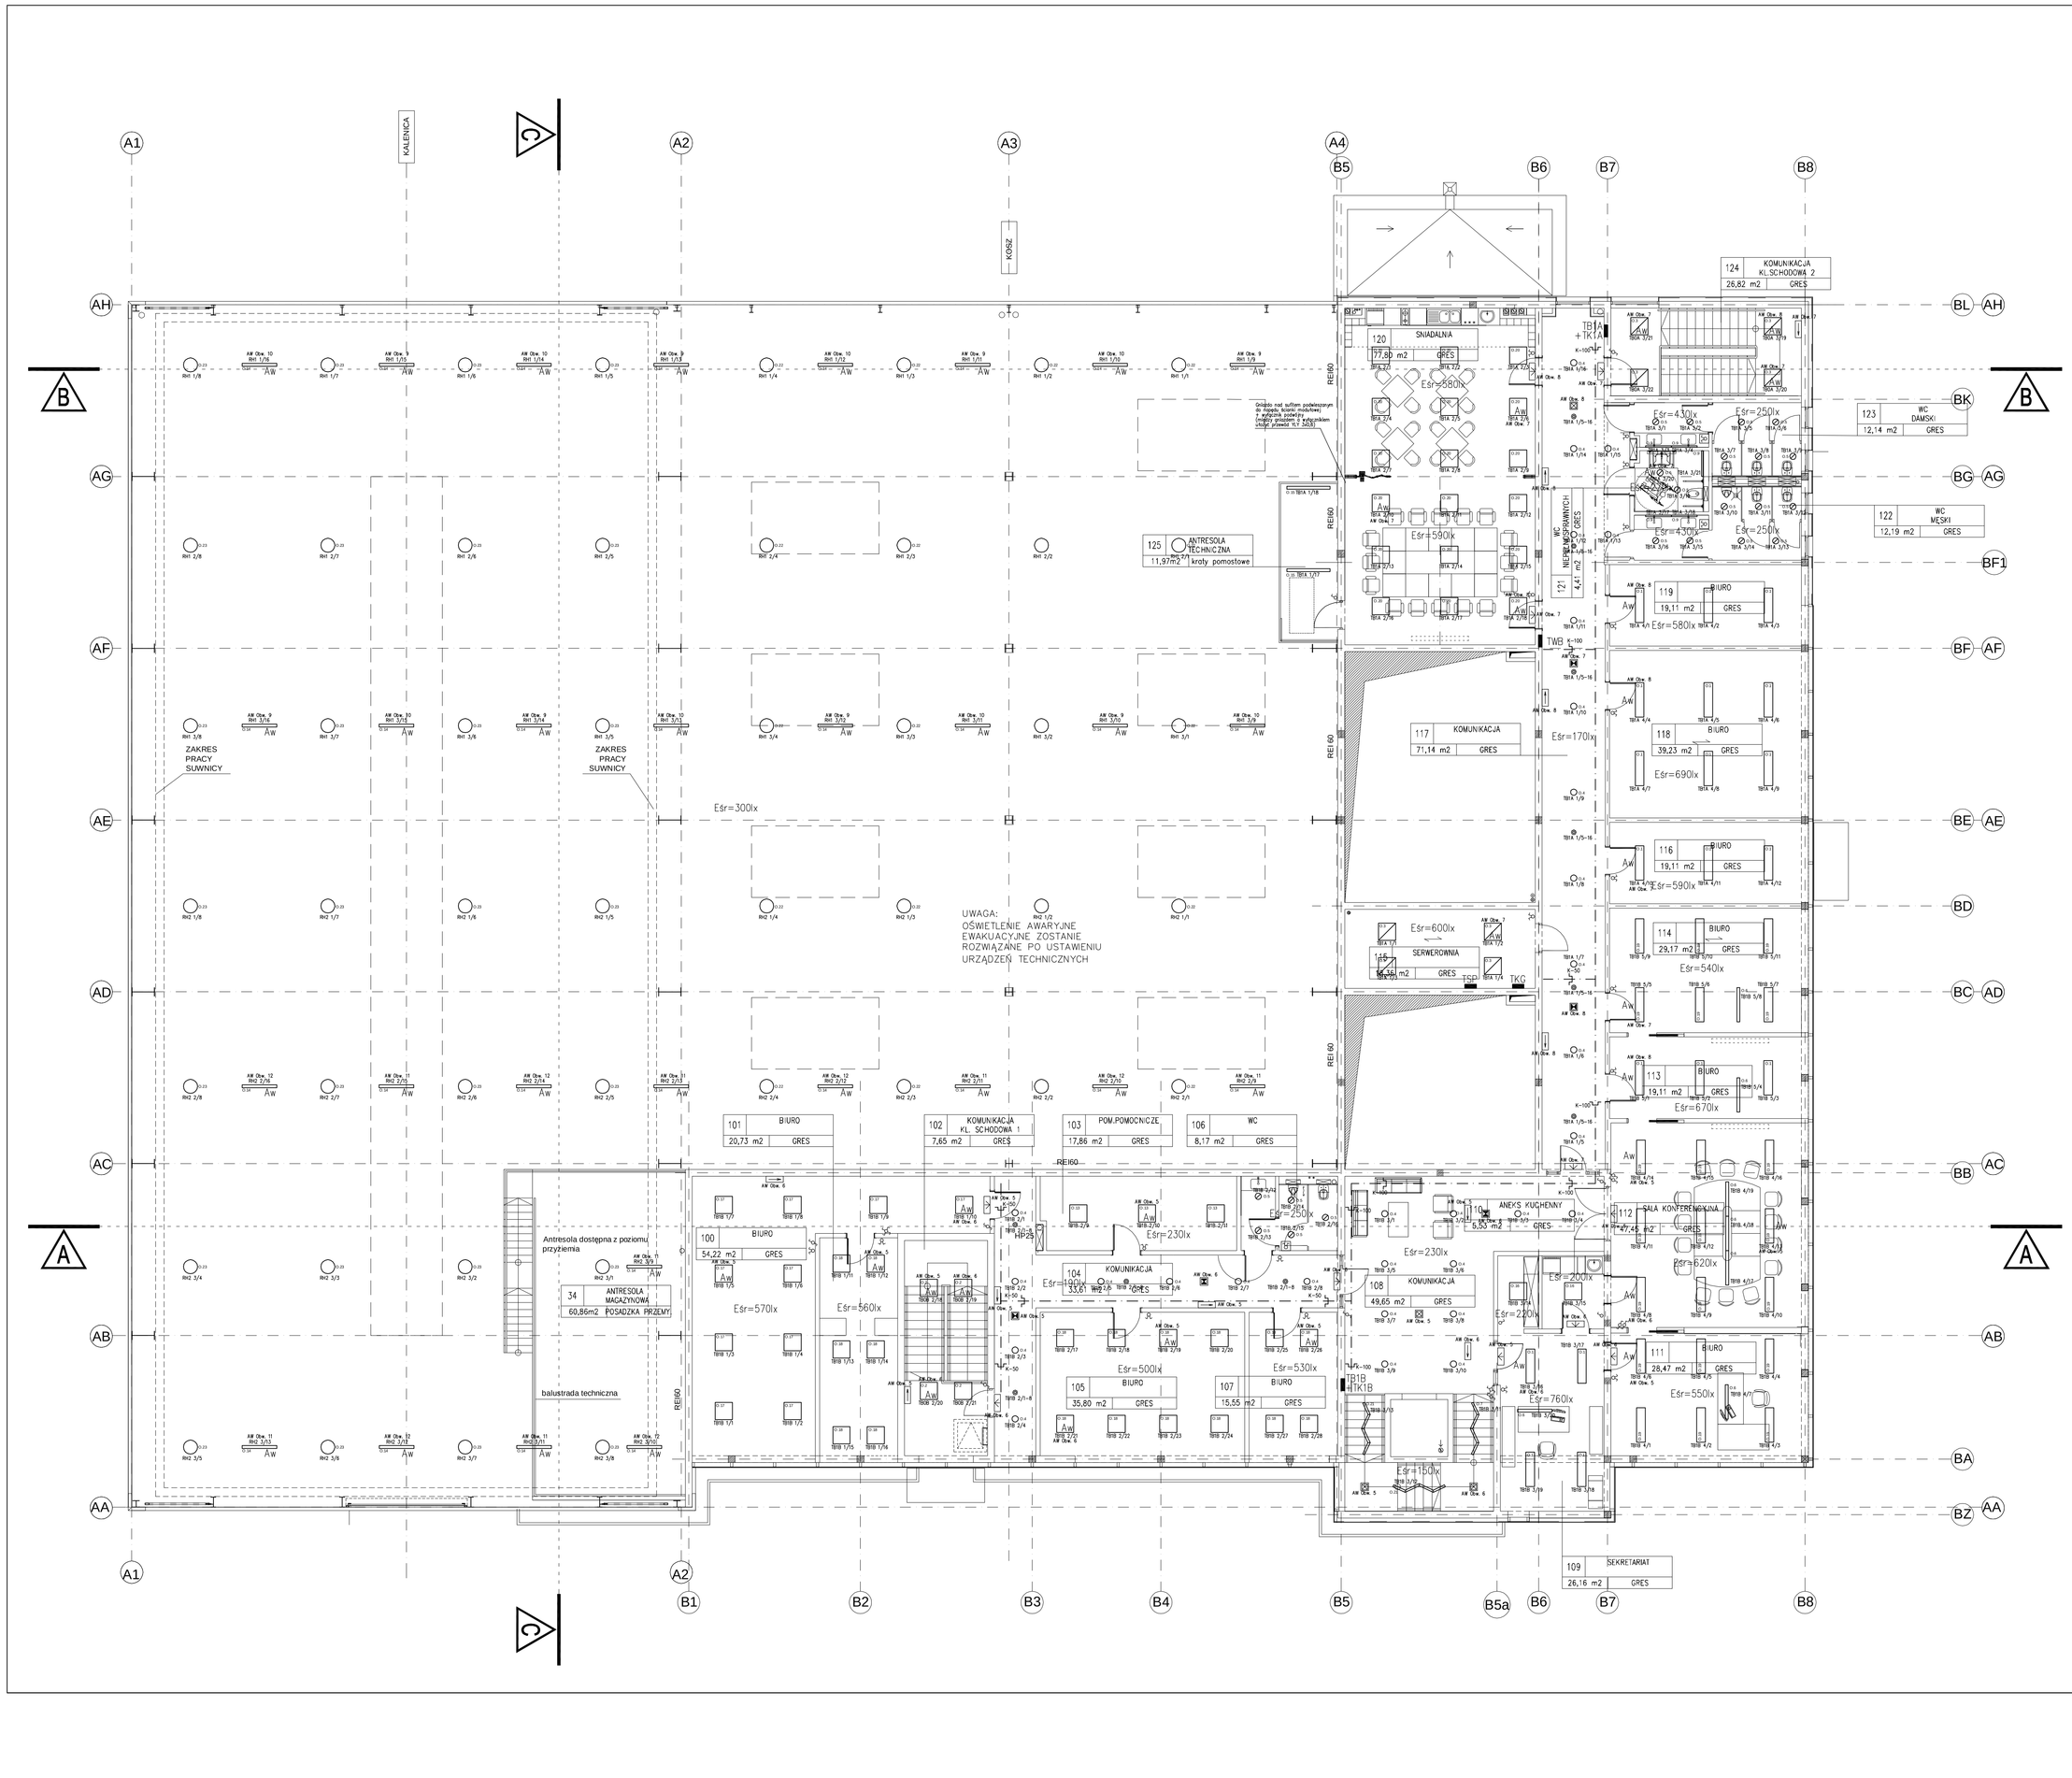


# KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
## RZUT PIĘTRA

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami; "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodania może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpoznając i sprawdzając się o rysunki branżowe.
11. Należy wypuścić pręty ze ścian zewnętrznych celem przewiązania ze ścianami działowymi.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Podciągi,stropy, wszelkie elementy konstrukcyjne (w tym prefabrykowane) należy rozpatrywać wg projektów budowlanych, wykonawczych i montażowych konstrukcji
14. Wyposażenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego projektu.
15. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

## LEGENDA:

- Wyłącznik
- Wyłącznik IP55
- Przełącznik świecznikowy
- Przełącznik świecznikowy IP55
- Przełącznik schodowy
- Przełącznik krzyżowy
- Czujka ruchu wpuszczana w sufit podwieszany np. Finder typ 18.31
- Tabliczka z przyciskami do sterowania oświetleniem hali
- Oprawa ewakuacyjna kierunkowa
- Aw Oprawa awaryjna z modułem przełączająco-adresowalnym (w trybie awaryjnym pracuje jedna świetlówka)
- Trasy kotyl kablowych

## WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:


Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
69-300 Kalisz, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 354-09-80


Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,

Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka nr. nr 501/3(A), 25-663 Kielce, ul.Olszewskiego 6, obręb 0005

PROJEKT WYKONAWCZY

Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną

RZUT PIĘTRA
INSTALACJA OŚWIETLENIA

Nr: 3
Skala: 1: 100
Data: 09.2013

mgr. Zbigniew Kolecki
tel. ger. 226 597/95

mgr inż. Adam Nyga
upr. nr WLK/0048/PWOE/11
tel. +48 604 048 640

mgr inż. Andrzej Kaczorek

mgr inż. Adam Nyga


PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/