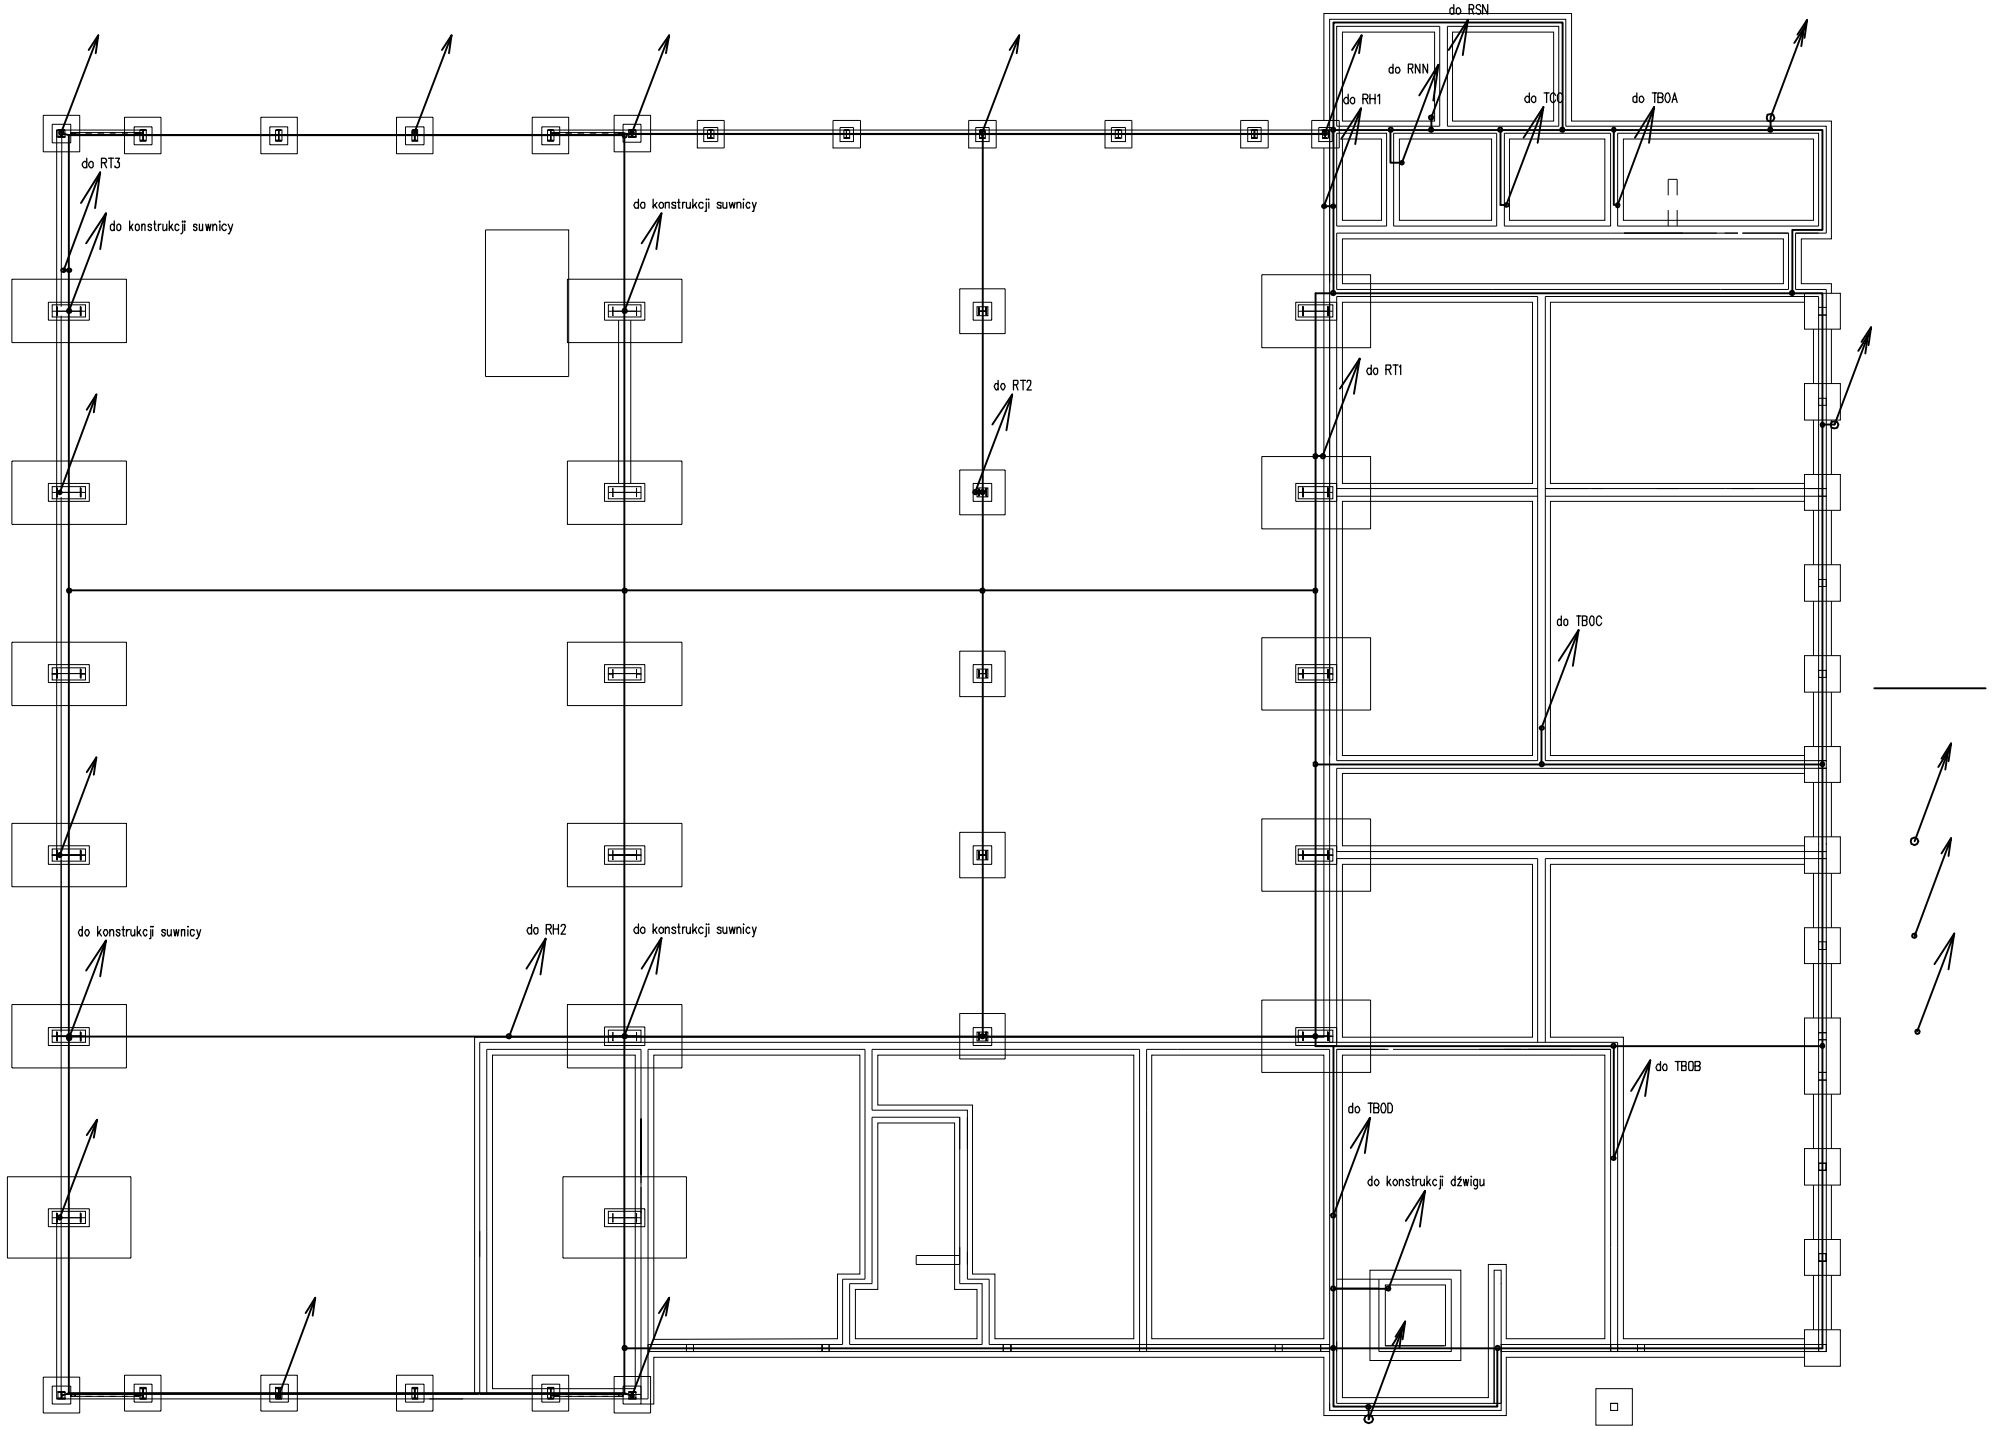

LEGENDA

Uziom fundamentowy wykonany z bednarki PFeZn 30x4mm
ułożonej w ławach fundamentowych lub w ziemi na głębokości 2m

Wyprowadzenie bednarki PFeZn 30x4m z uziomu fundamentowego
do złącza kontrolnego do podłączenia z przewodem odprowadzającym
instalacji odgromowej

Połączenie uziomu fundamentowego ze stalowym słupem konstrukcyjnym
hali wykorzystanym jako przewód odprowadzający instalacji odgromowej

Wyprowadzenie bednarki PFeZn 30x4mm 0,3m nad poziom posadzki
w celu podłaczenia uziomów rozdzielnic, tablic, stacji transformatorowej
oraz konstrukcji suwnicy i dźwigu

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlanego:	Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Adres Inwestora:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
Nazwa i adres obiektu:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 5/53; 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obręb 0005
Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Przedmiot rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW UZIOM FUNDAMENTOWY
Nr:	6
Skala:	1: 250
Data:	10.2013
Instalacja elektryczna: Projektant	tech. Zbigniew Kotecki nr upr. 235/90/Wł.
Instalacja elektryczna: Sprawdzający	inż. Gorgoniusz Markiewicz upr. nr 351/63/WBUiA Ł
Asystent projektanta:	mgr inż. Joanna Łazarczyk mgr inż. Adam Nycz

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/