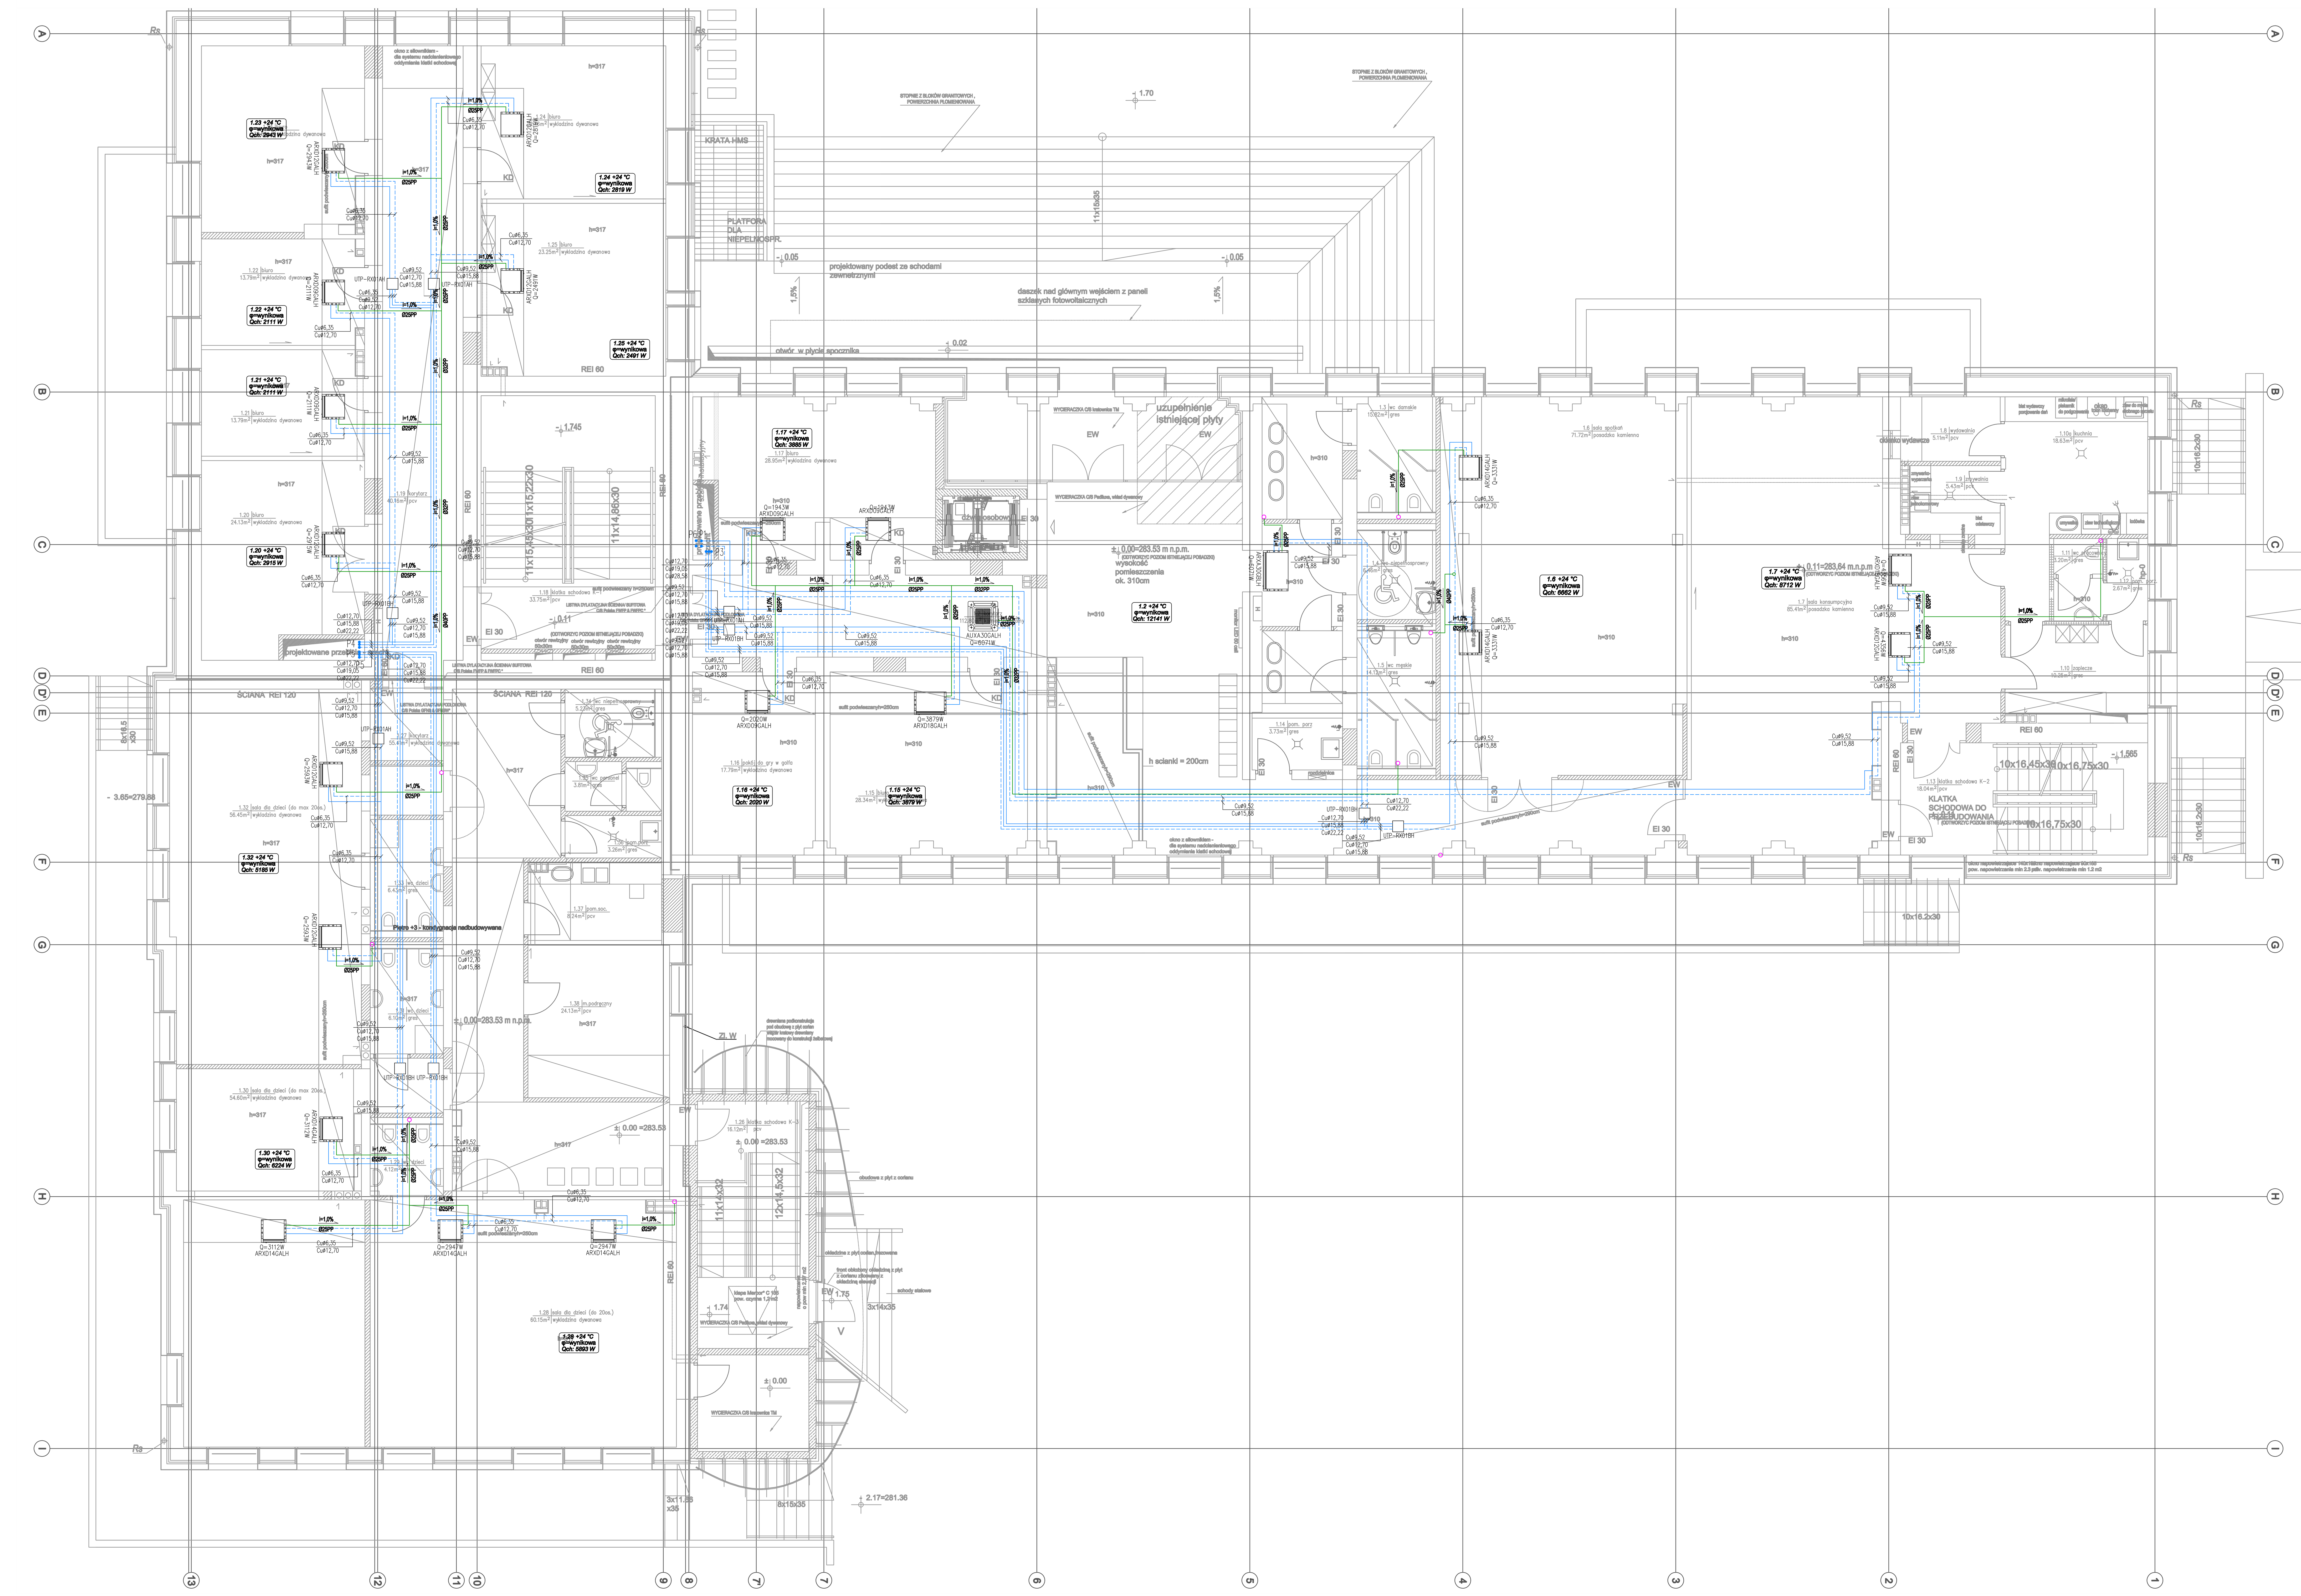

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacją wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wod–kan.
2. Lokalizację jednostek wewnętrznych dopasować do siatki stropu podwieszanego,
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi,
4. Należy zapewnić powierzchnię serwisową w suficie podwieszanym zgodnie z wytycznymi DTR producenta urządzenia.
5. W przestrzeni sufitu podwieszonego bezpośrednio pod jednostką klimatyzacyjną wewnętrzną należy zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 600x600 mm np. typ STW firmy SMAY lub równoważne.
6. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić,
7. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
8. Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne, które nie są fabrycznie wyposażone w pompki skroplin, należy wyposażyć dodatkowo w indywidualne pompki skroplin.
9. Włączenia przewodów skroplinowych do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez syfony z blokadą antyzapachową.
10. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego uszczelnić masą ognioochronną o odporności ogniowej tej przegrody.
11. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
12. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

LEGENDA:

- – przewody freonowe
- – przewody freonowe
- – przewody freonowe
- – przewody skroplinowe
- 0.34 +24 °C φ=wynikowa Qch: 4516 W – etykieta opisu dla ldta
- – jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna
- – jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna
- – jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna
- PS – Pion skroplinowy

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce	EDYCJA:	DATA 09.2013
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach	BRANŻA SANITARNA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA, ROBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT	SKALA 1:50	NR RYS. 08
TEMAT RYS.	RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Maciej Grzegolec upr. bud. nr SWK/0066/POOS/11	mgr inż. Marek Ziach upr. bud. nr KL-19/89	inż. Paulina Ptak mgr inż. Aneta Gładyś mgr inż. Anna Błaszczyk-Dostał

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

karpla konsulting