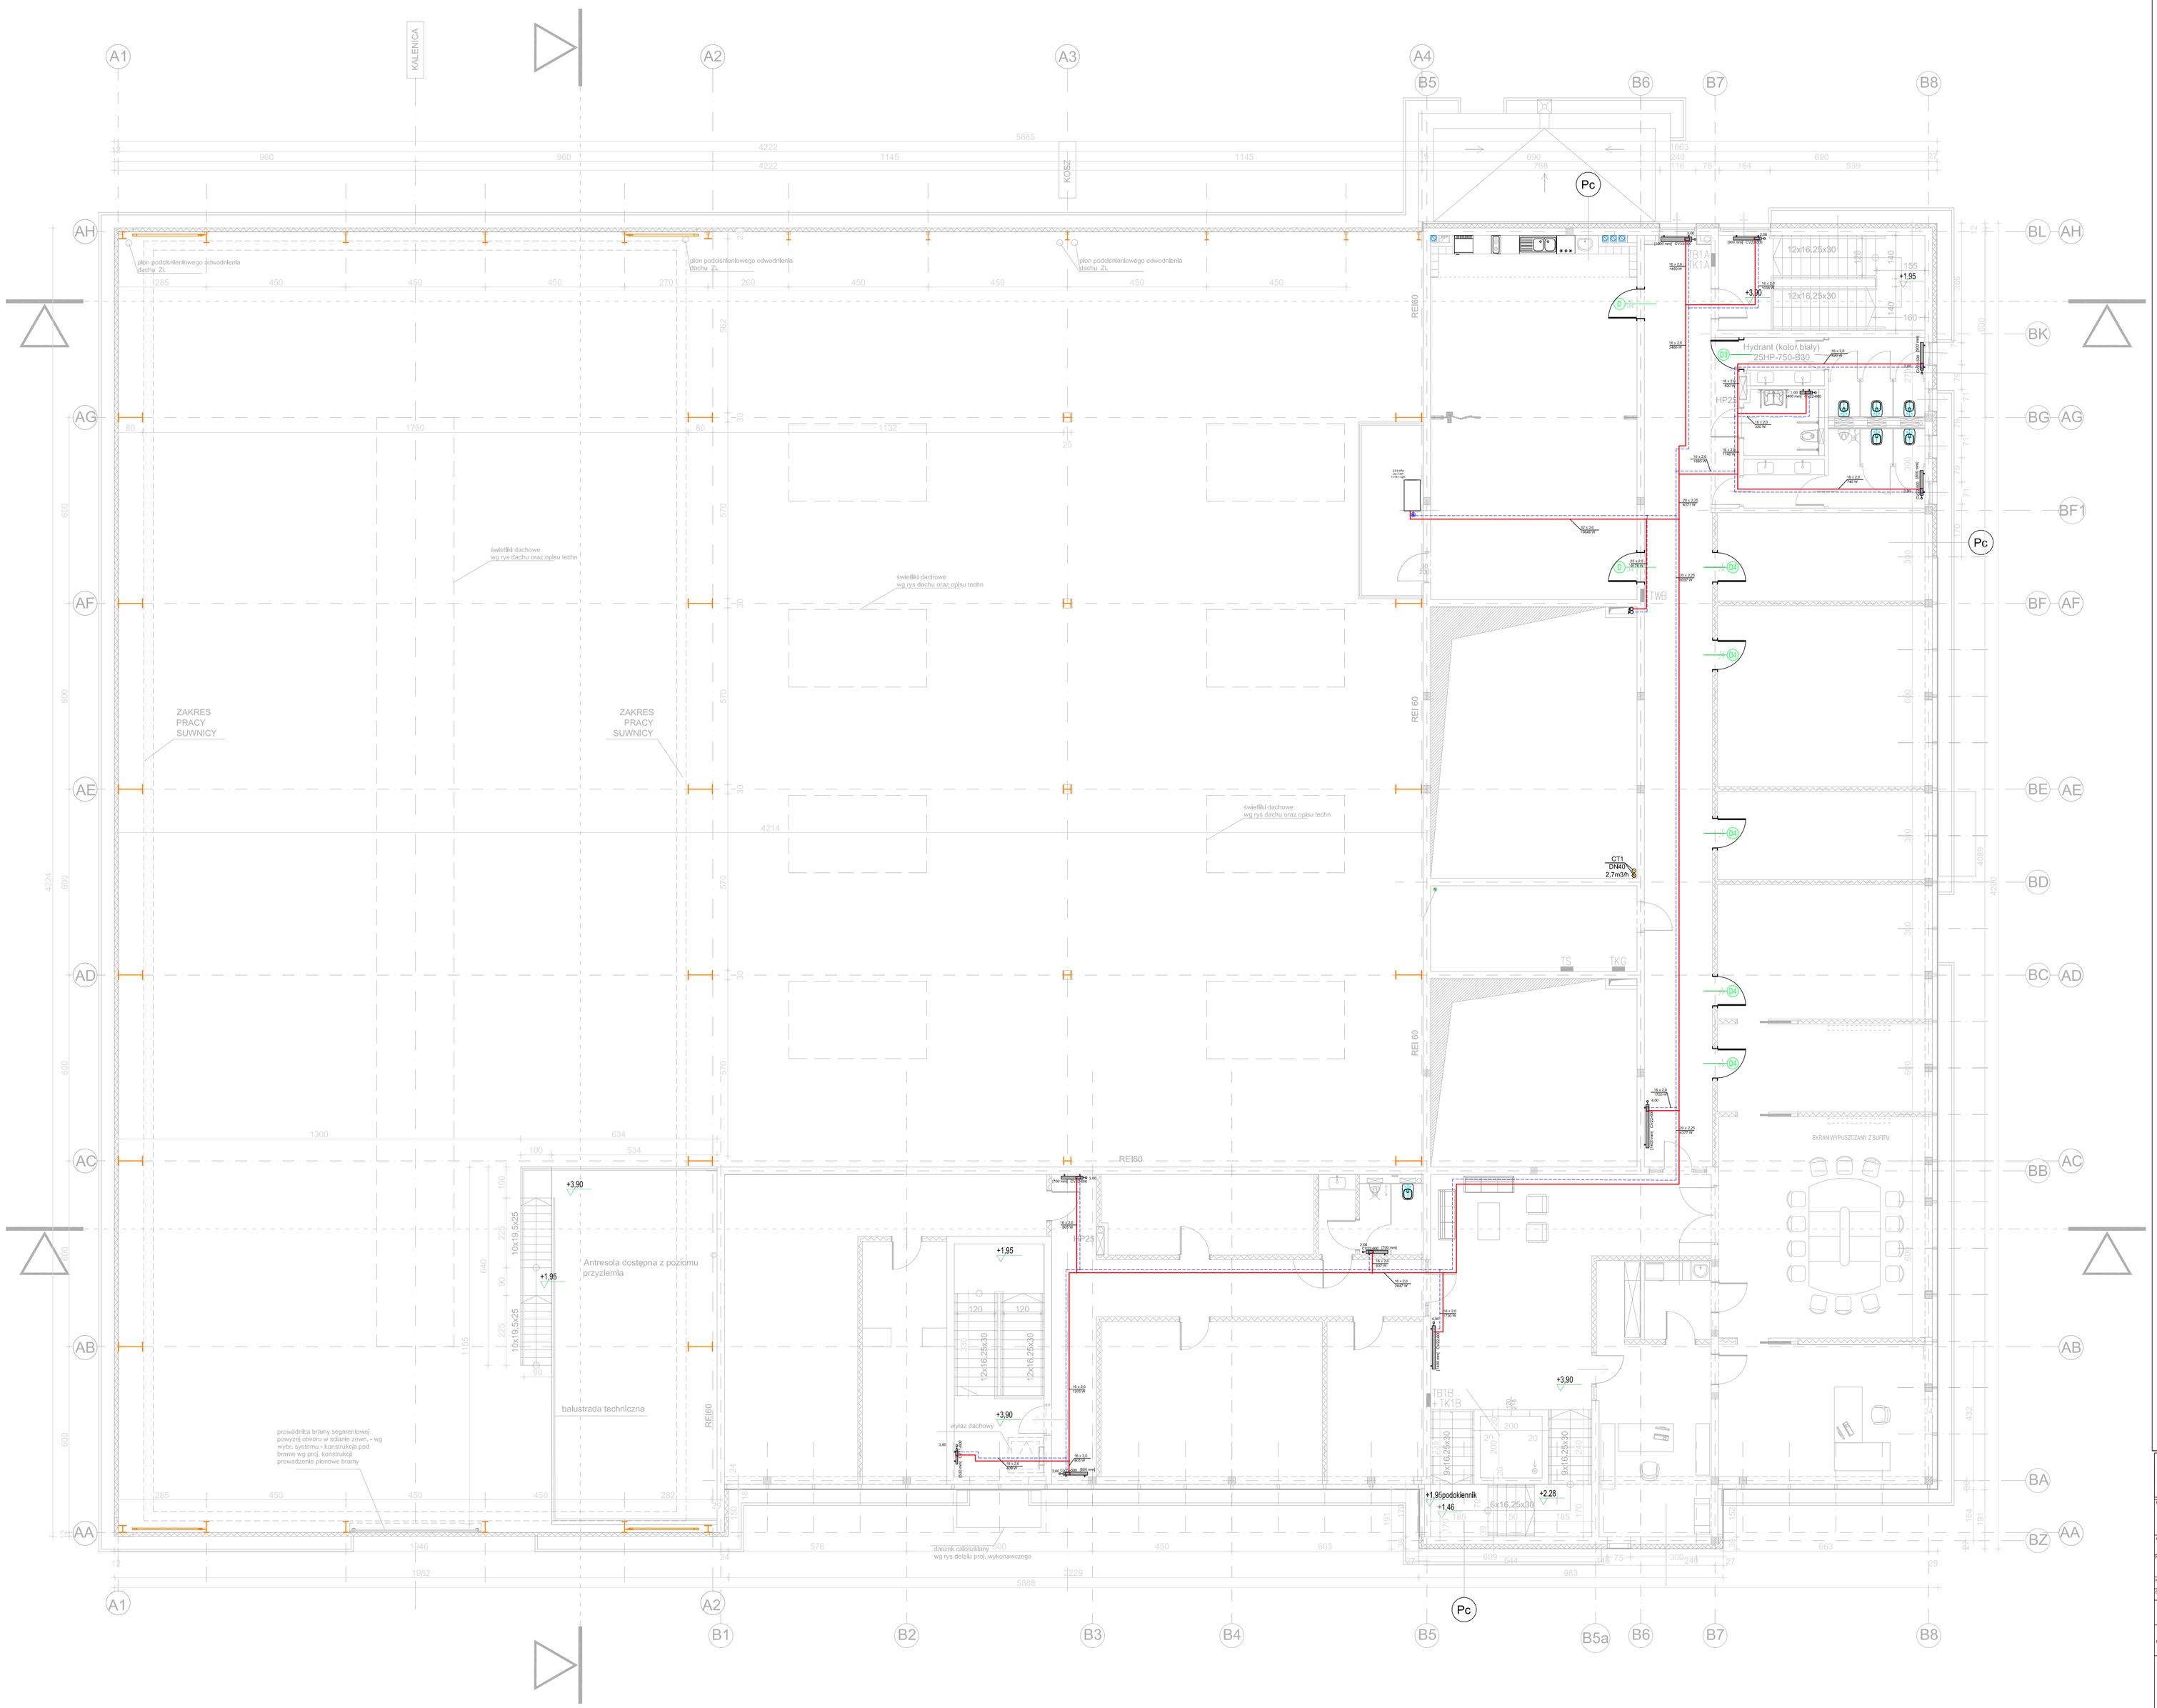

SCHEMAT PODŁĄCZENIA WYMIENNIKA INST. CO

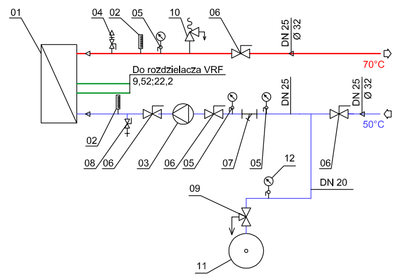

01 - WYMIENNIK FREON-WODA 70/50°C; 22,65kW; 23,6 kPa; 198,5dm³
02 - TERMOMETR SŁUPKOWY
03 - POMPA OBIEGOWA 1,2m³/h; 24kPa; 1~240V/ 50Hz;
04 - ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY ZUT15 Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
05 - MANOMETR TARCZOWY DN15 0-4bar
06 - ZAWÓR ODCINAJĄCY DN25
07 - FILTR SIATKOWY DN25
08 - ZAWÓR SPUSTOWY DN 15 Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA
09 - KUREK ODCINAJĄCY 2x3/4" Z ZAWOREM KULKOWYM I ZŁĄCZEM DO WĘŻA DN15
10 - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA PSV<3bar 1/2" / 3/4"
11 - NACZYNIE WZBIORCZE WORKOWE VN=18dm³ PO=1bar PS=3bar
12 - MANOMENTR TARCZOWY DN15 0-4bar Z KURKIEM PRZYCISKOWYM DN15

Instalacja grzewcza Zasilanie

Instalacja grzewcza Powrót

Zarzad Inwestycji Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel/fax. (0-24) 254-09-80			
Nazwa projektu budowlanego:	Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną		
Adres Inwestora:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,		
Nazwa i adres obiektu:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 5/53; 25-663 Kielce, ul.Olszewskiego 6; obręb 0005		
Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Obiekt:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną		
Przedmiot rysunku:	Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru	Nr: 12	Skala: 1: 100 Data: 25.09.2013
Projektant	mgr inż. Przemysław Krzotowski nr upr. 66/GWL		
	inż. Marcin Wątyk		