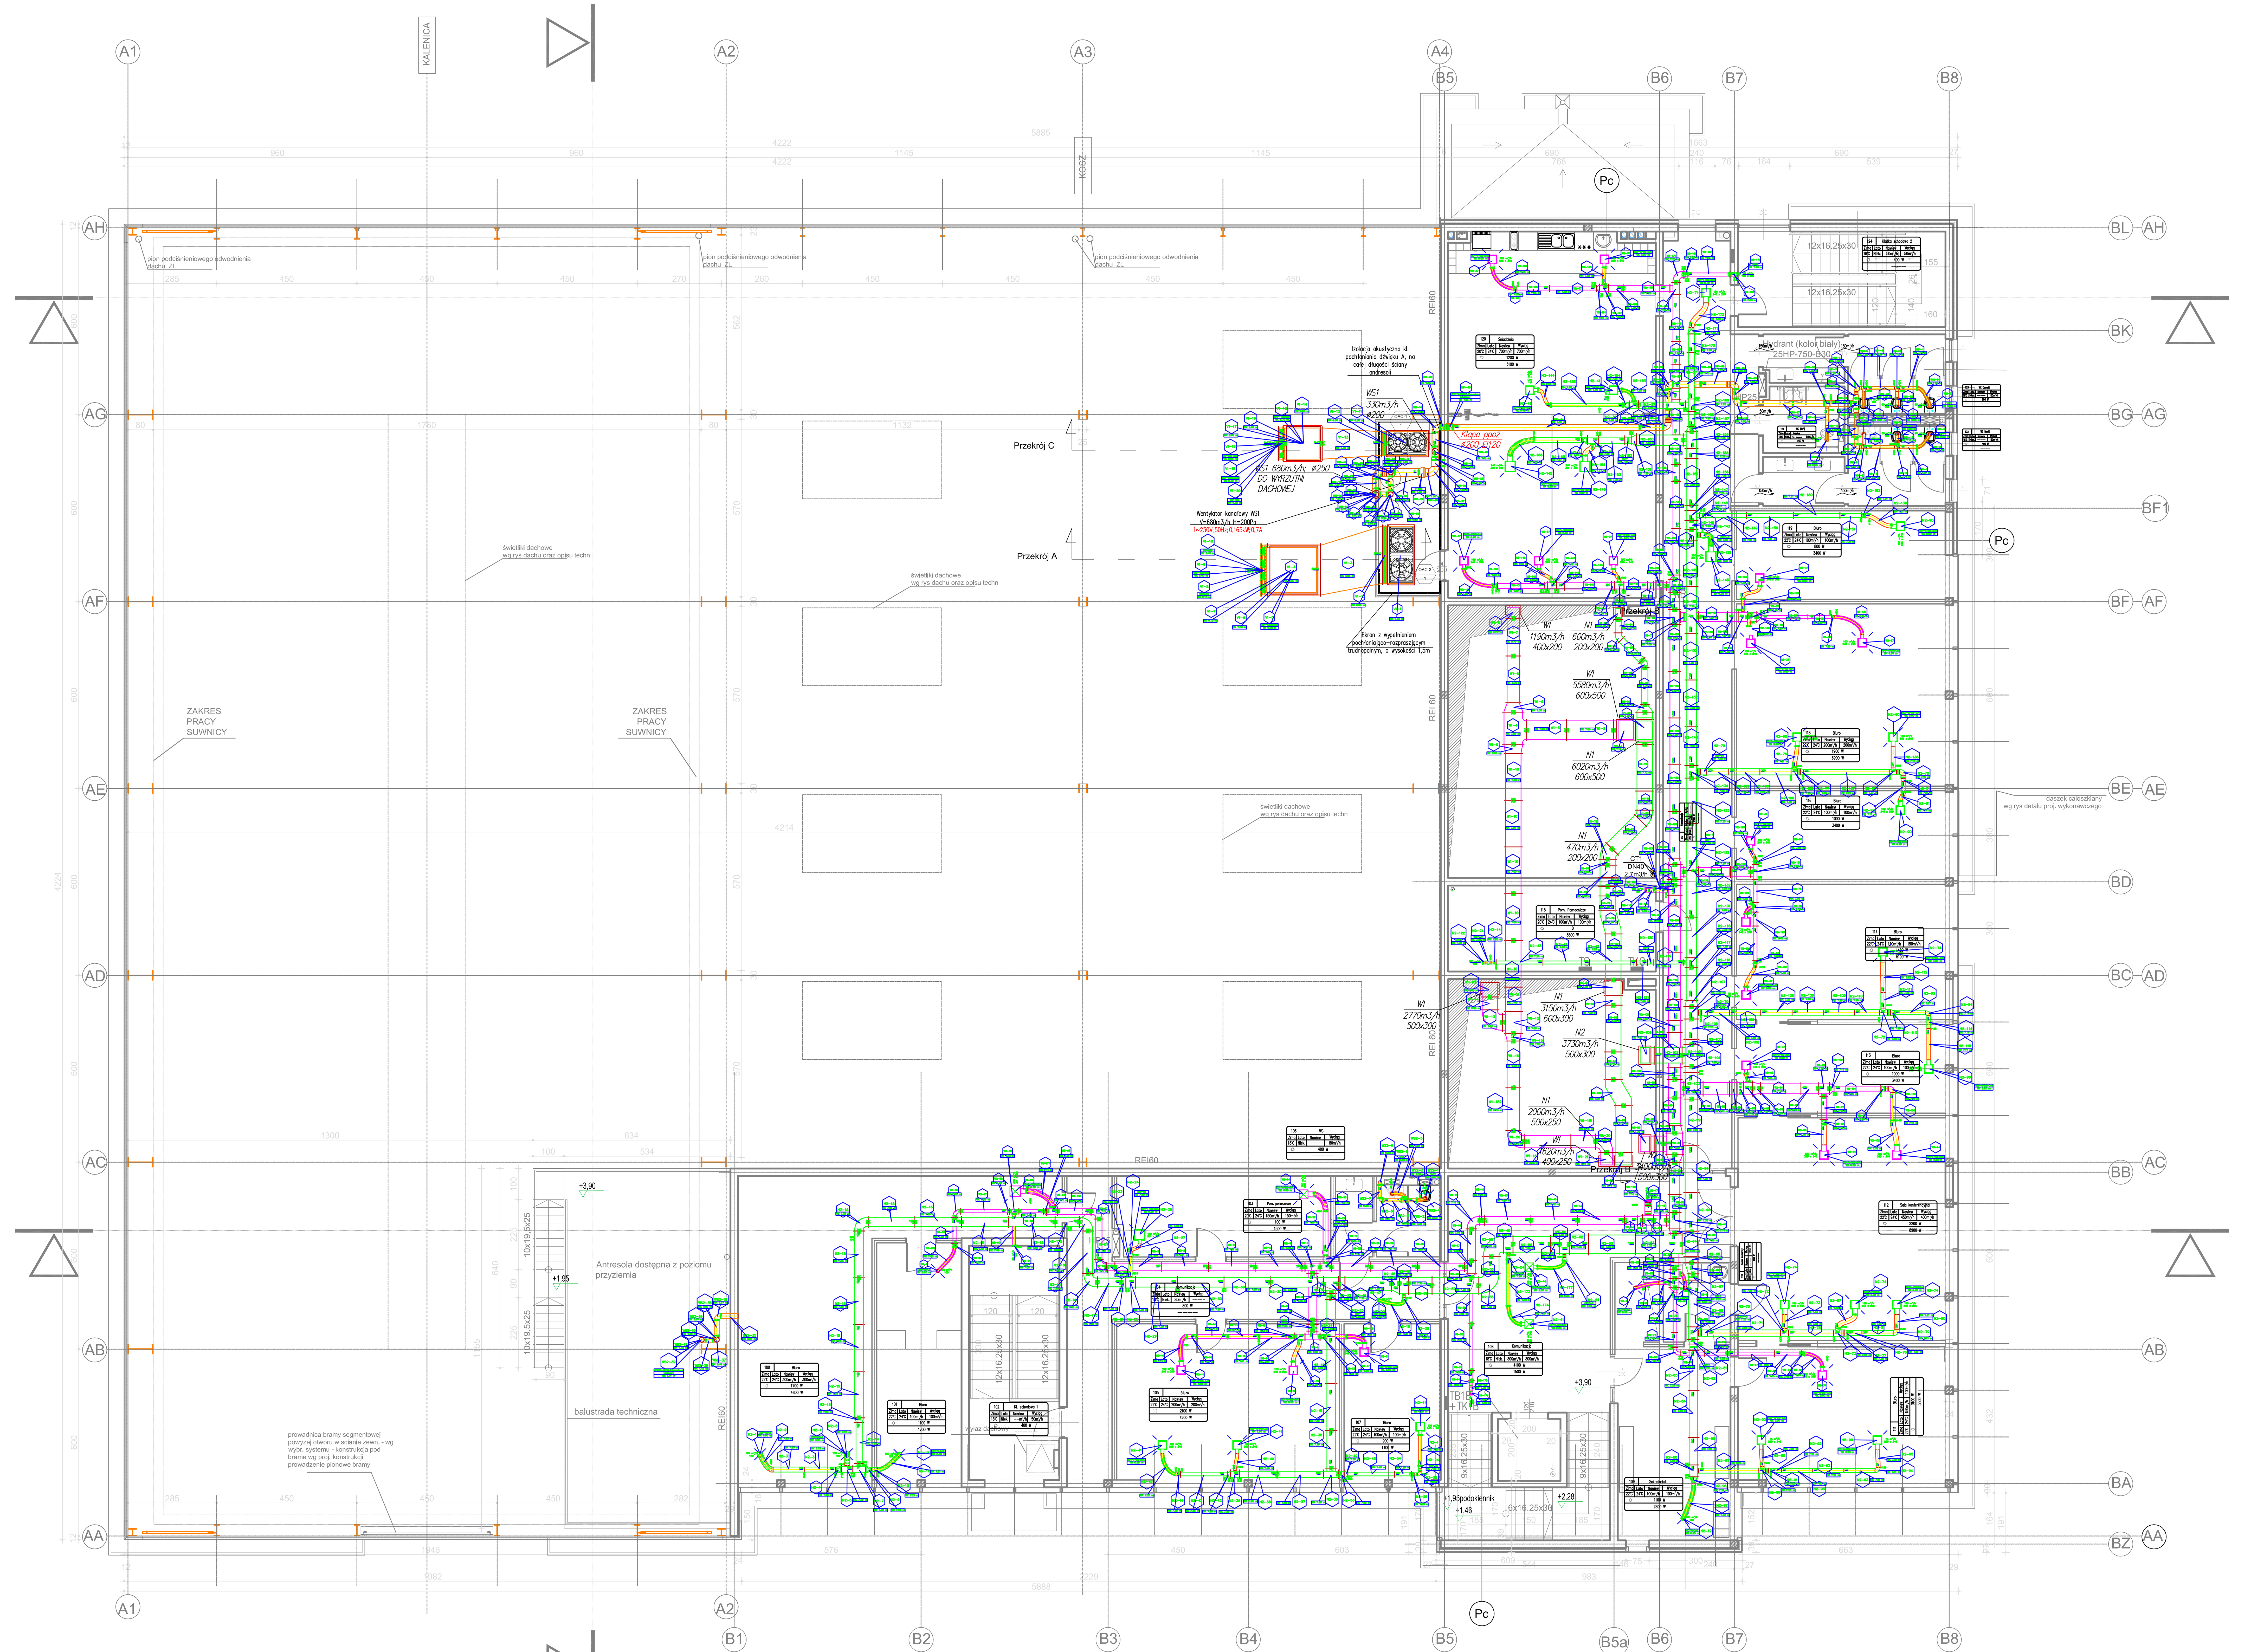

Instalacja grzewcza Zasilanie nagrzewnic hali
Instalacja grzewcza Powrót z nagrzewnic hali
Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacji
Instalacja powrotu nagrzewnic central wentylacji
Instalacja wentylacji wywiewnej dla agregatów VRF
Instalacja wentylacji wywiewnej sanitariatów
Instalacja wentylacji wywiewnej
Instalacja wentylacji nawiewnej

UWAGA:
CZĘŚĆ RYSUNKOWA ORAZ OPIS TECHNICZNY STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ I NIE MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE OSOBNO

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlanego:	Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Adres Inwestora:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6.
Nazwa i adres obiektu:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 5/53; 25-663 Kielce, ul.Olszewskiego 6; obręb 0005
Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Przedmiot rysunku:	Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut przyziemia
Nr:	16
Skala:	1:50
Data:	25.09.2013
Projektant	mgr inż. Przemysław Kozłowski nr upr. 55/02/WL
Sprawdzający	inż. Marcin Wężyk upr. nr LOD/0526/POOS/06
Asystenci	mgr inż. Michał Wyszkowski mgr inż. Grzegorz Filip