


skala 1:50 (2 kpl lewe i prawe)

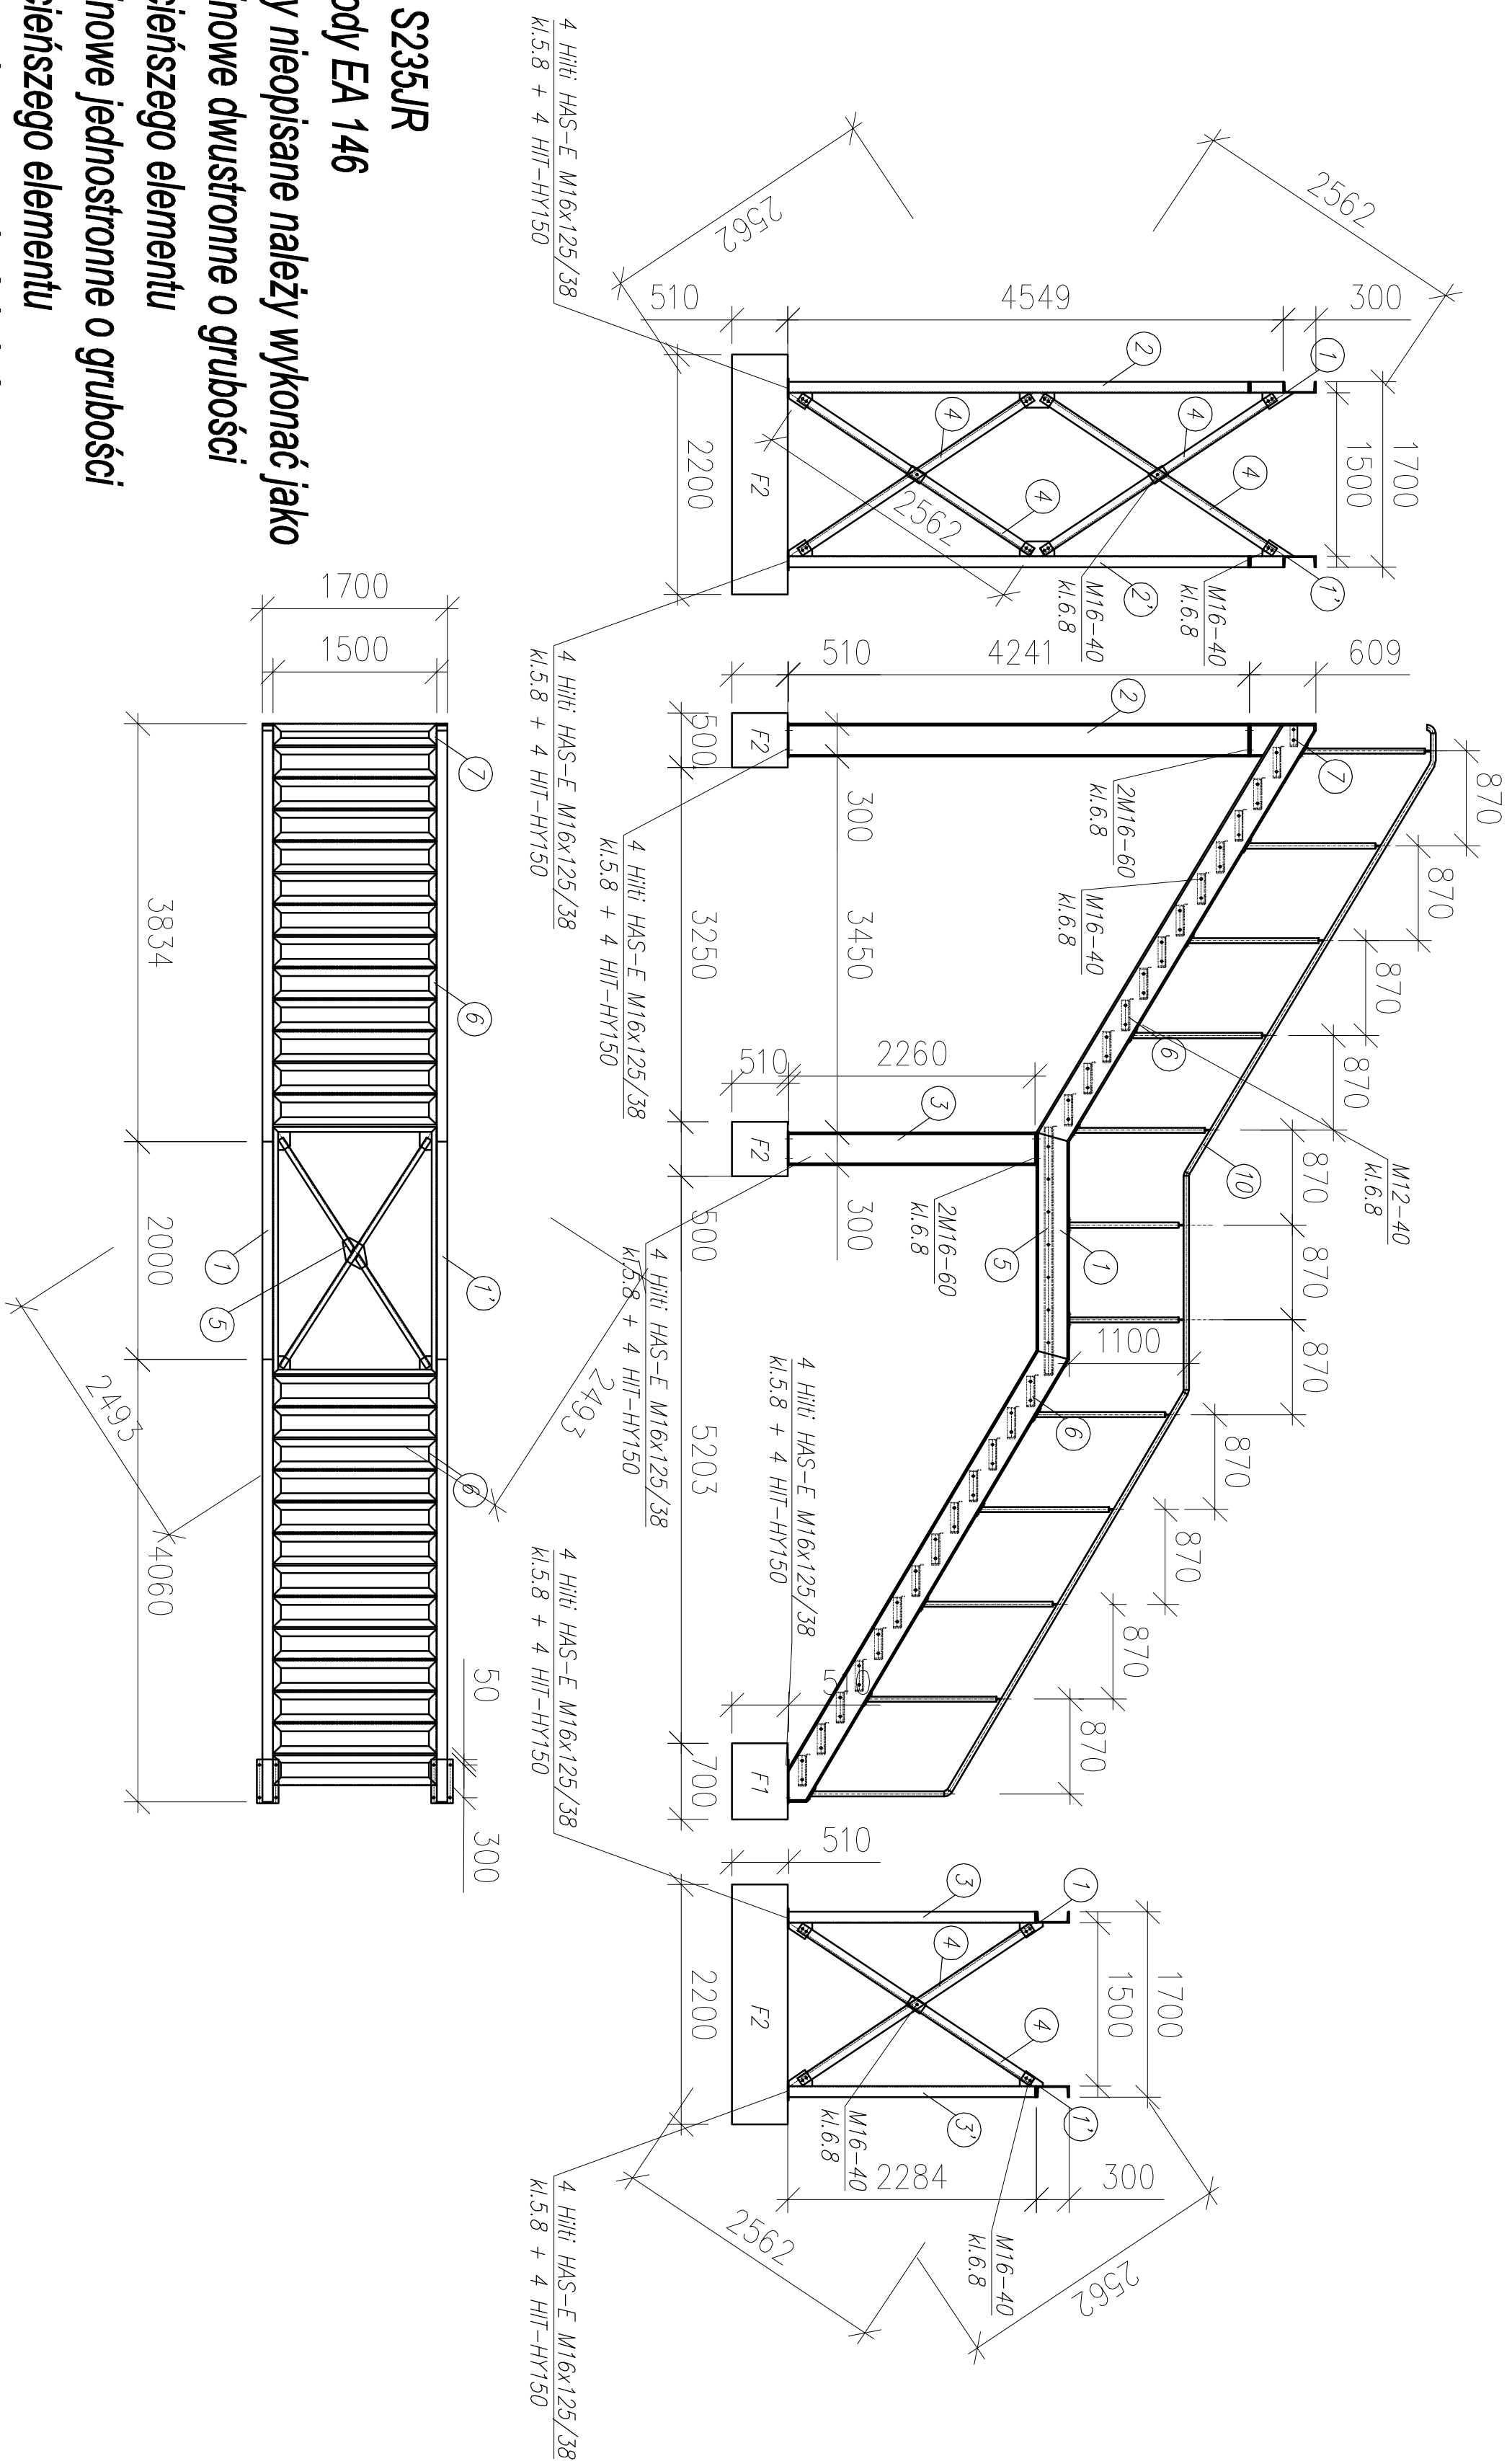

1. STAL S235JR
2. Elektrody EA 146
3. Spoiny nieopisane należy wykonać jako
 - pachwinowe dwustronne o grubości $a=0,5g$ cieńszego elementu
 - pachwinowe jednostronne o grubości $a=0,7g$ cieńszego elementu
 - spoiny czołowe o grubości cieńszego spośród spawanych elementów
4. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji wg PN-B-06200
5. Klasa konstrukcji 2

[illegible]