
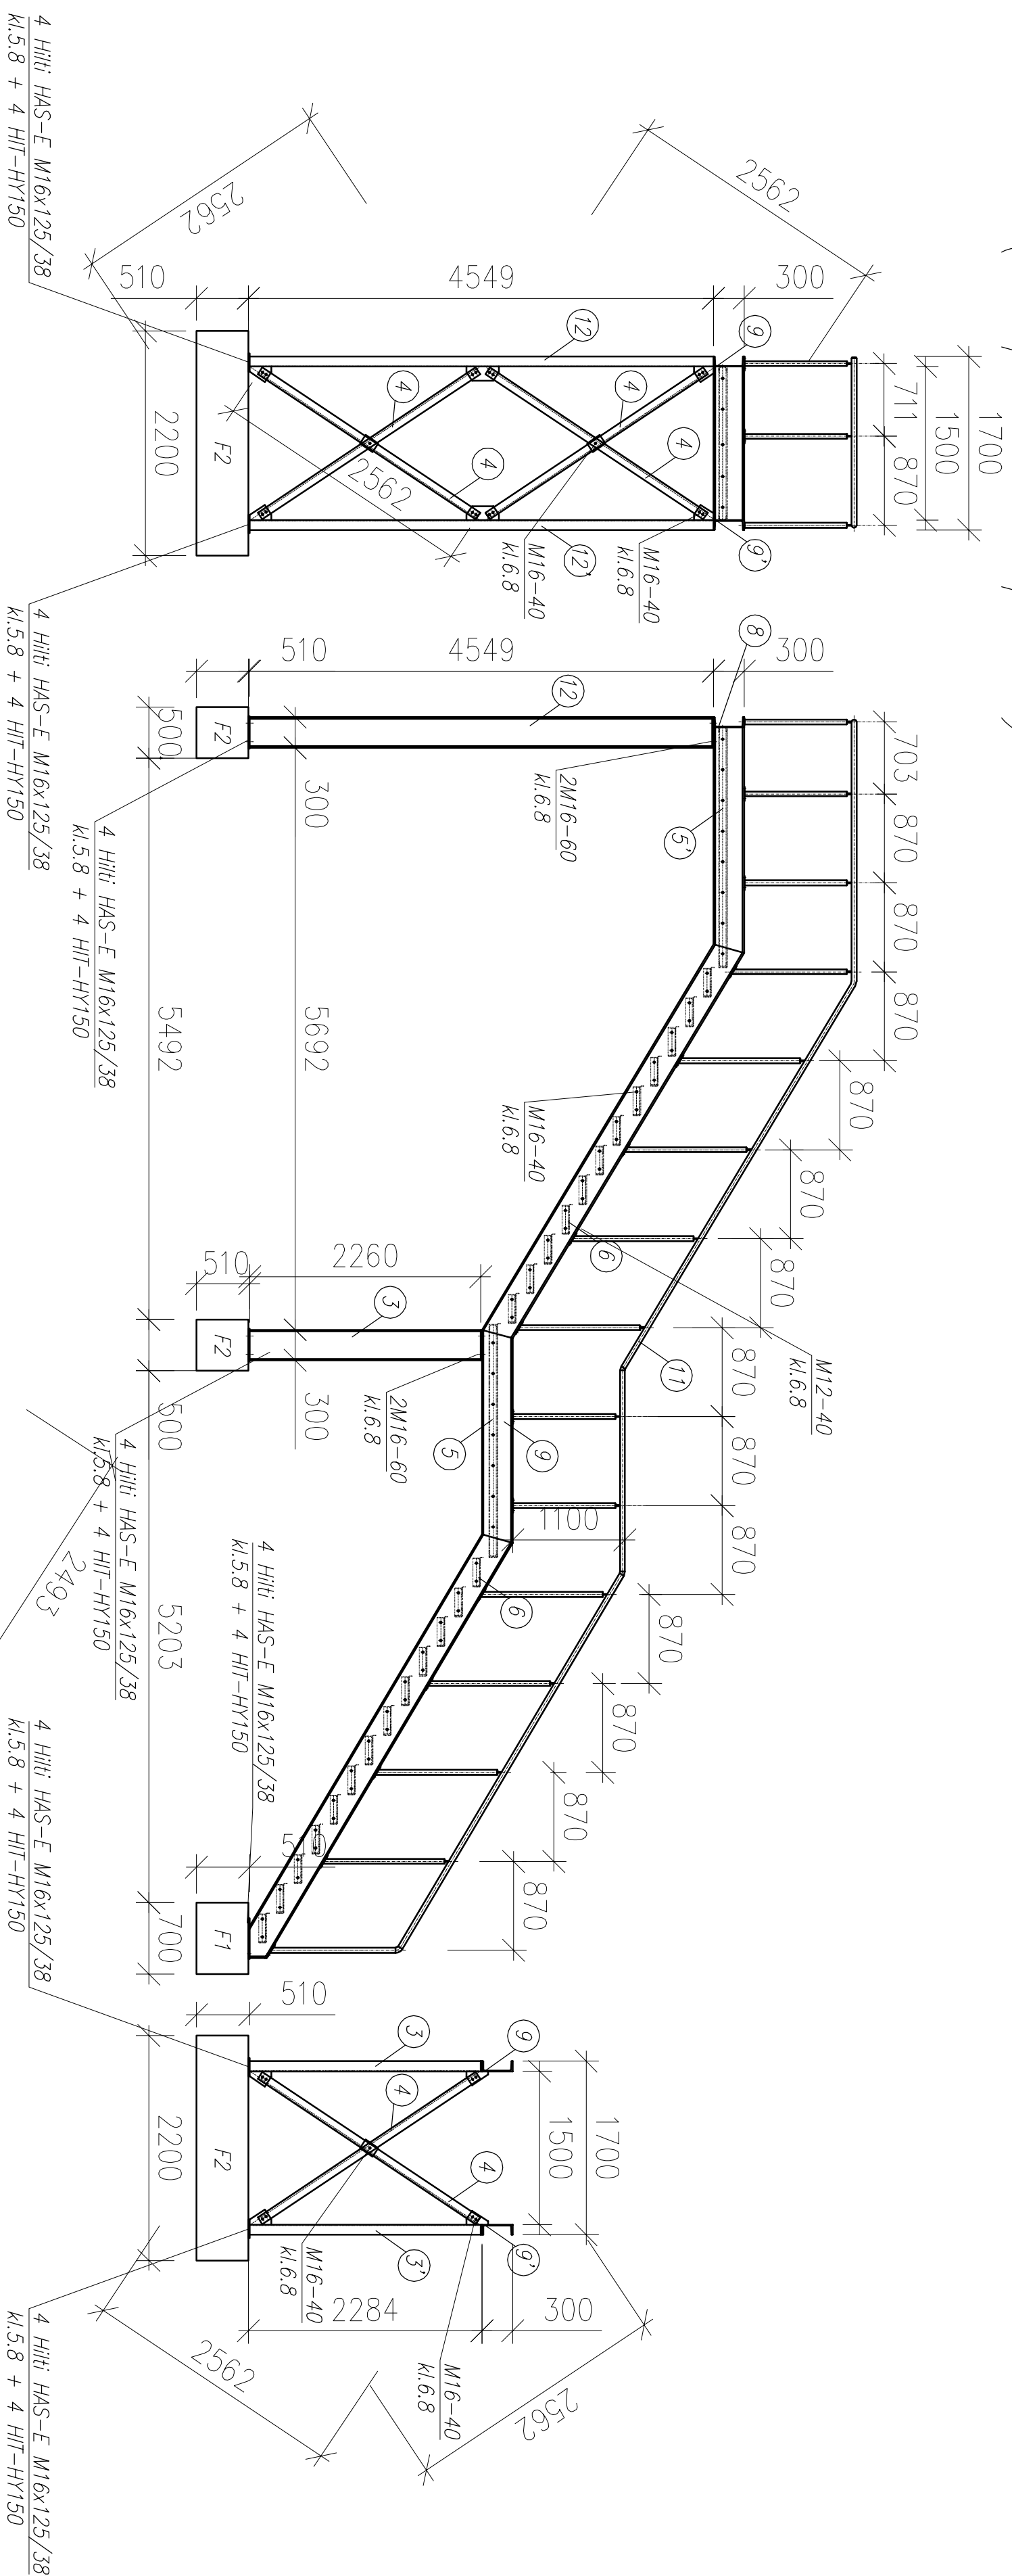


skala 1:50 (2 kpl lewe i prawe)

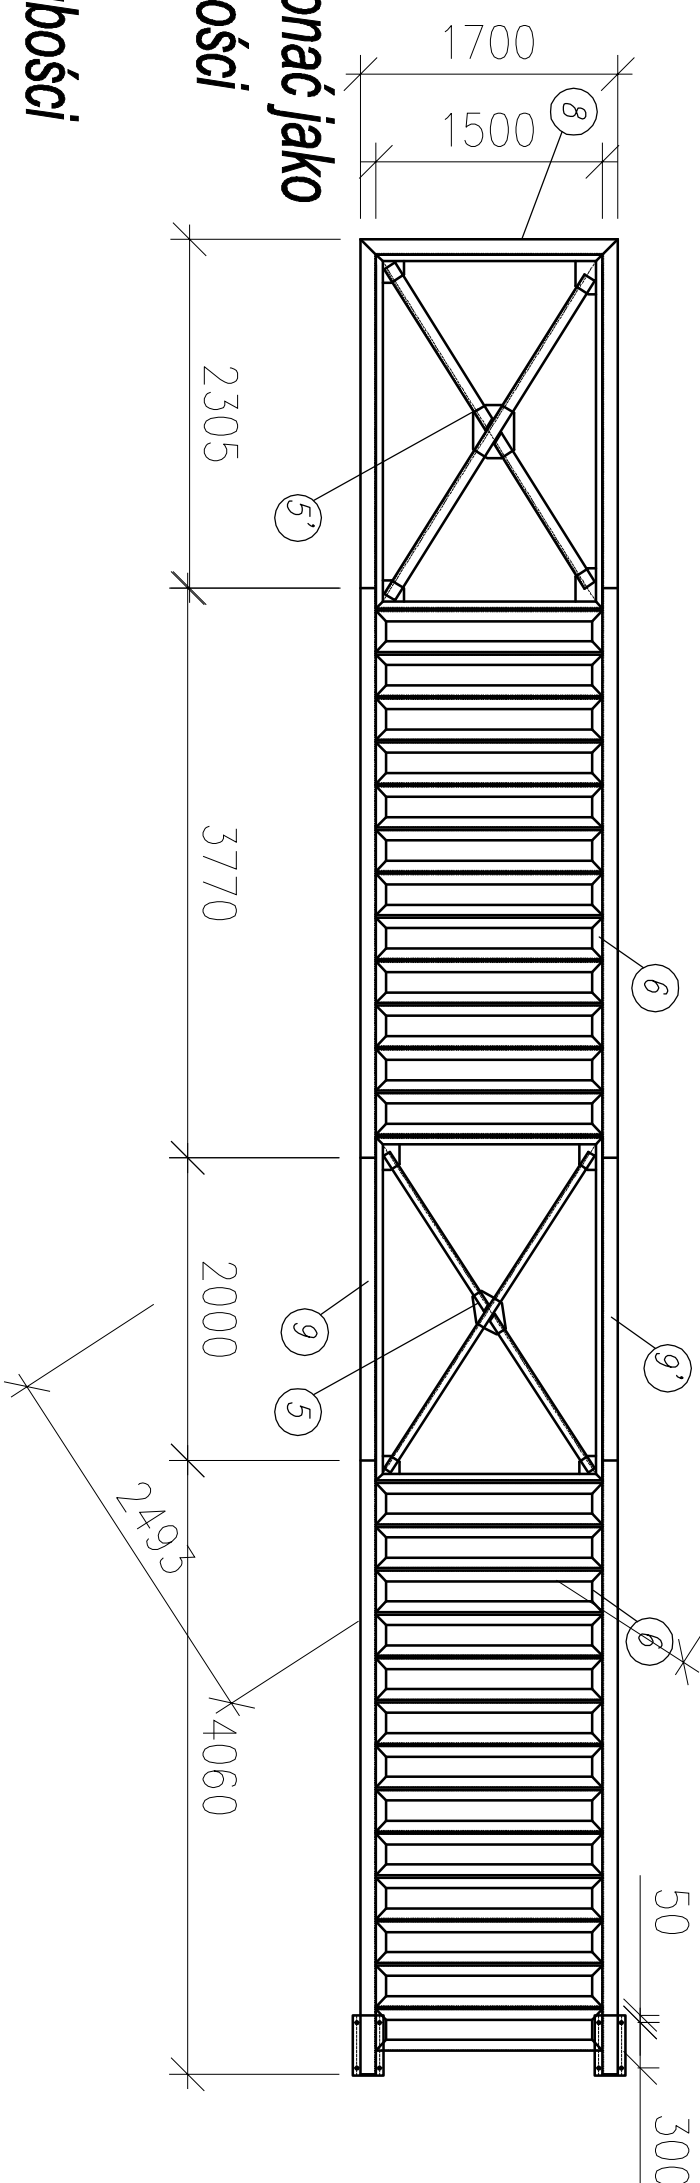

1. STAL S235JR
2. Elektrody EA 146
3. Spoiny nieopisane należy wykonać jako
  - pachwinowe dwustronne o grubości  $a=0,5g$  cieńszego elementu
  - pachwinowe jednostronne o grubości  $a=0,7g$  cieńszego elementu
  - spoiny czołowe o grubości cieńszego spośród spawanych elementów
4. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji wg PN-B-06200
5. Klasa konstrukcji 2

[illegible]