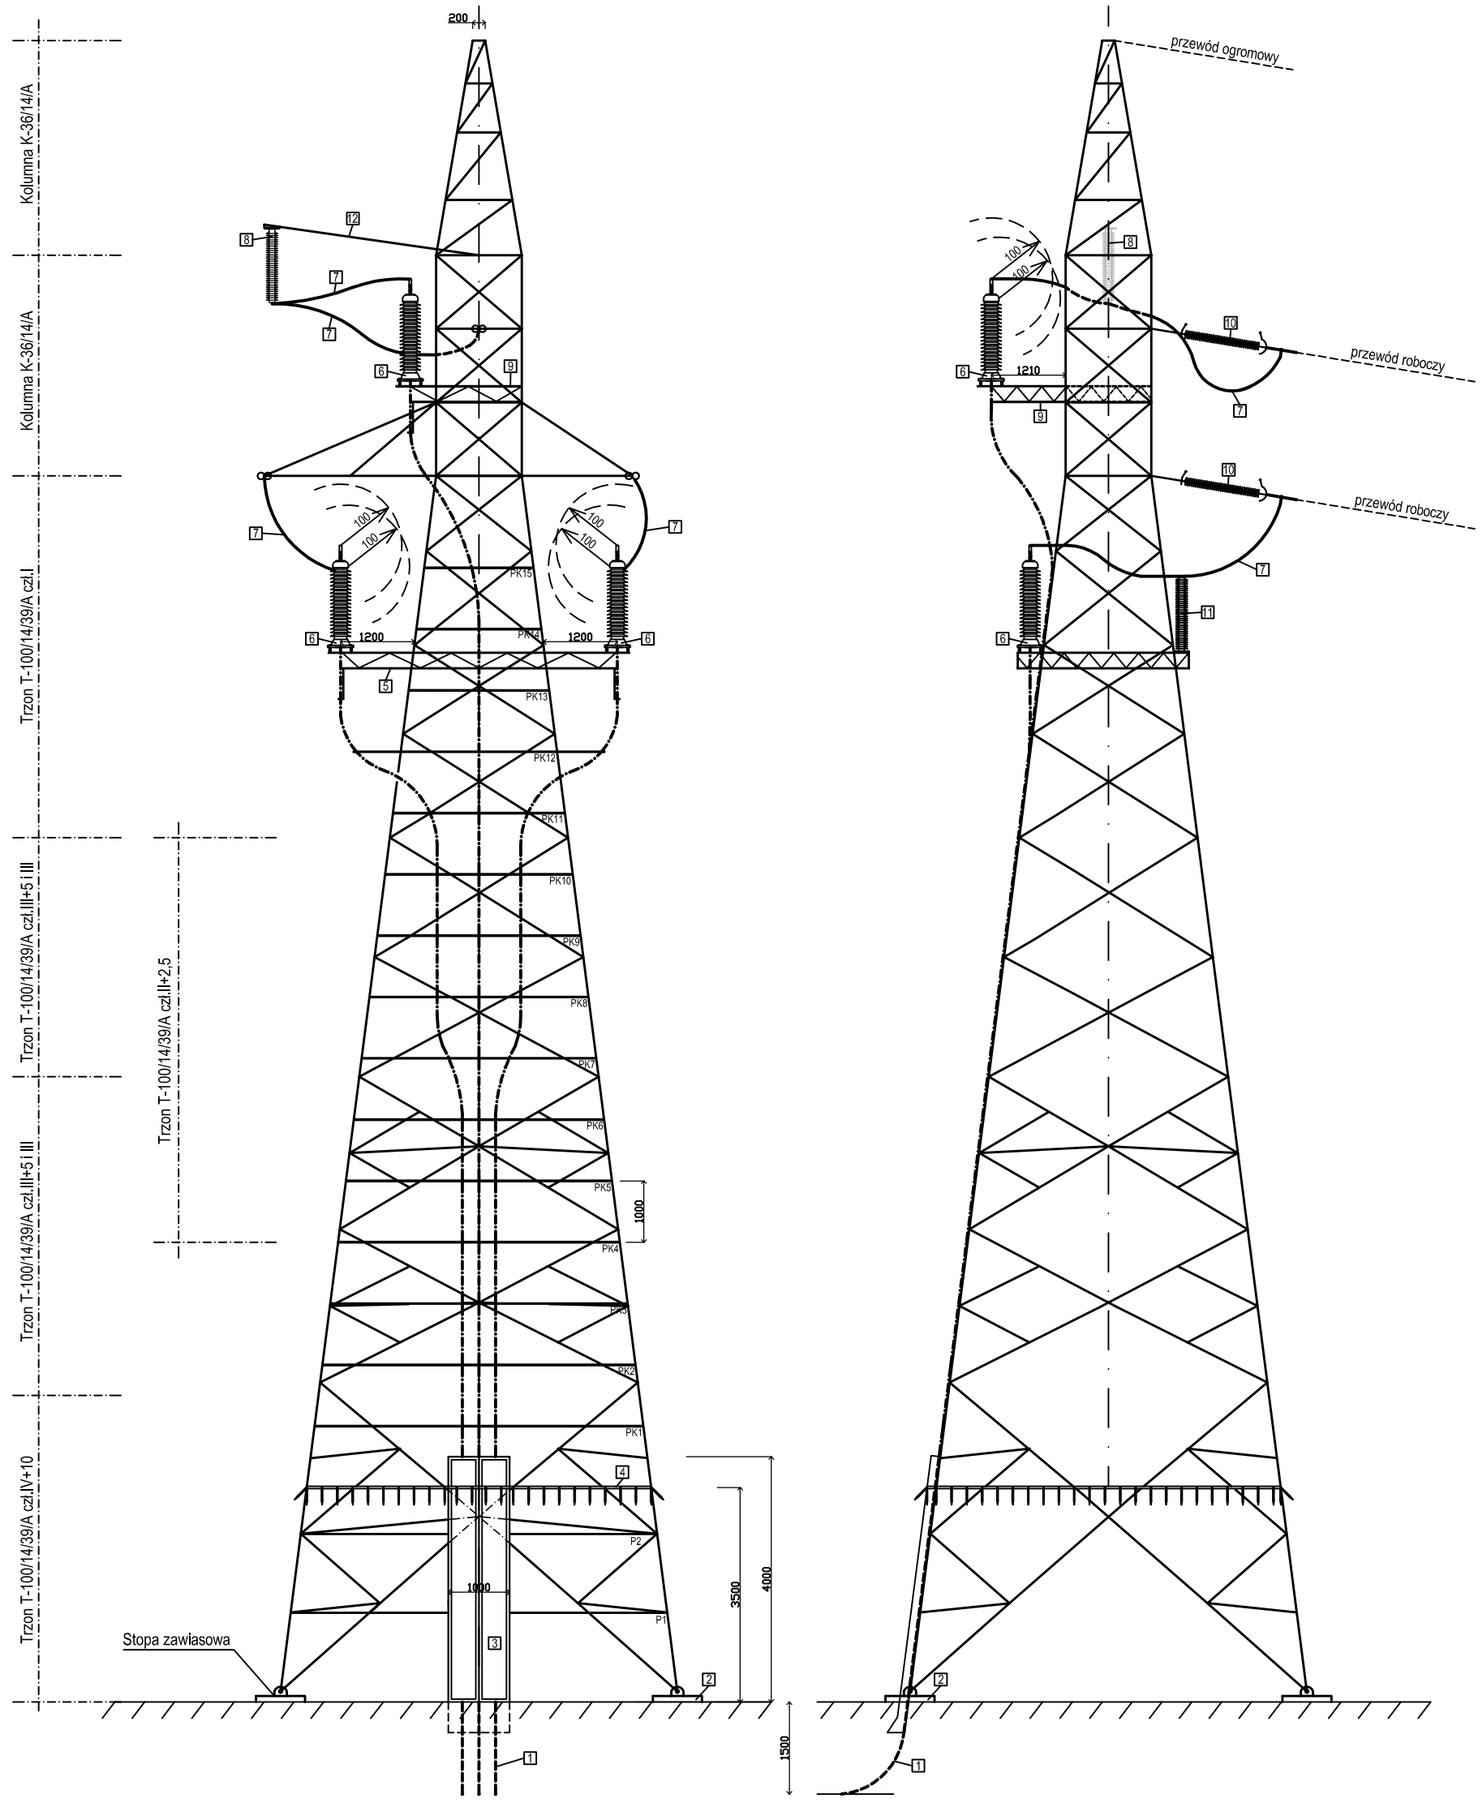


**1 - kable WN 110kV**
**2 - stopy fundamentowa słupa**
**3 - stalowa osłona przewodów**
**4 - osłona zabezpieczajaca słupa**
**5 - konstrukcja pod głowice kablowe i ograniczniki dolne**
**6 - głowice kablowe**
**7 - mosty szynowe AFL 6-240mm2**
**8 - ogranicznik przepięć w pozycji odwróconej**
**9 - konstrukcja pod głoice górną**
**10 - łańcuchy izolatorów ŁO2**
**11 - ogranicznik przepięć w pozycji normalnej**
**12 - wysięgnik ogranicznika odwróconego**

PK1 - PK15 - poprzeczki kablowe z uchwytami kablowymi

Wymiary podane w milimetrach

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM - UZIEMIANIE

| | |
|---|---|
| NAZWA I ADRES INWESTYCJI<br>PROJECT NAME AND ADRESS | **Przebudowa odcinka linii napowietrznej WN 110kV relacji GPZ Piaski - KZWM na linię kablową na dz. ew. nr 5/27, 5/26, 5/14, 5/18 przy ul. Olszewskiego w Kielcach** |
| INWESTOR<br>INVESTOR | **KIELCECKI PARK TECHNOLOGICZNY**<br>**ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce**<br>**tel. +48 41 36 76 385** |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA<br>PROJECT GROUP | ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna<br>25-553 KIELCE<br>UL. KLONOWA 55<br>TEL. (041) 343 64 60(61)<br>FAX. (041) 343 64 62<br>E-MAIL: biuro@arcad-projekty.pl |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ<br>DESIGNED | mgr inż. Piotr Kuchniak | SWK/0145/POOE/04 | |
| OPRACOWAŁ<br>DRAWN | inż. Paweł Zagraj | —— | |
| SPRAWDZIŁ<br>CHECKED | inż. Teodor Kuchniak | 13/KL/75 | |
| OBIEKT<br>OBJECT | —— | | |
| BRANŻA<br>BRANCH | Elektryczna | | |
| FAZA PROJEKTU<br>STAGE | Projekt budowlany | | |
| NAZWA RYSUNKU<br>DRAWING NAME | Słup kablowy B2kg/M6 - widok | | |
| | SKALA / SCALE: 1:100 | FORMAT / SIZE: —— | DATA / DATE: 01.2011 |
| | NR PROJEKTU / PROJECT NO: 19/KPT/2010 | NR RYS. / DRAWING NO: 6/EWN/KPT | ZMIANA / REV: —— |

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH